



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163 Fantasia : CENTROACO MATRIZ  
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA  
Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100 Complemento : AO LADO TRAE L  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098000

### Funcionário

Nome : Marcos Damiao de Almeida Setor: CONSTRUCAO CIVIL - CORTE E DOBRA 6 MTS  
CPF : 86953850191 Cargo: OPERADOR DE PONTE ROLANTE II  
RG : / Nascimento: 27/09/1981

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 27 de novembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assinatura :4756725DDF3454E015E5B5CCAE89D9DD  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :781408


CPF :869.538.501-91  
CNPJ :12.027.138/0001-63  
Nascimento :27/09/1981  
Motivo :Periódico  
Repouso :14h  
Data do Exame : 27/11/2025

Paciente :Marcos Damiao de Almeida  
Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA  
Idade : 44 anos  
Setor :CONSTRUCAO CIVIL - CORTE E DOBRA 6 MTS  
Função :OPERADOR DE PONTE ROLANTE II

RG :/

## Audiometria

### Orelha Direita

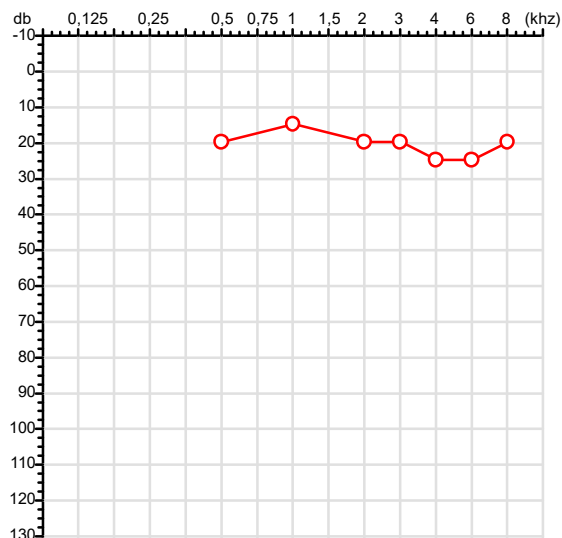

### Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	20

### Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

### Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda

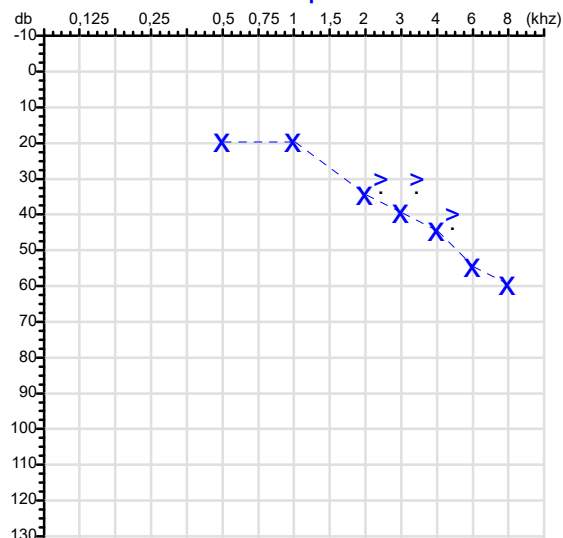

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	35	40	45	55	60

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	30	30	40	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	35	25	40	45	55	47

### Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8C6D91B65AA86E9BF2B492F5D973533D

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

**Marcos Damiao de Almeida**

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:2511270818559

Data:27/11/2025

Paciente:MARCOS DAMIAO DE ALMEIDA

Nasc.:27/09/1981 RG :-

CPF:86953850191

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=146539497876449498049638205538>

