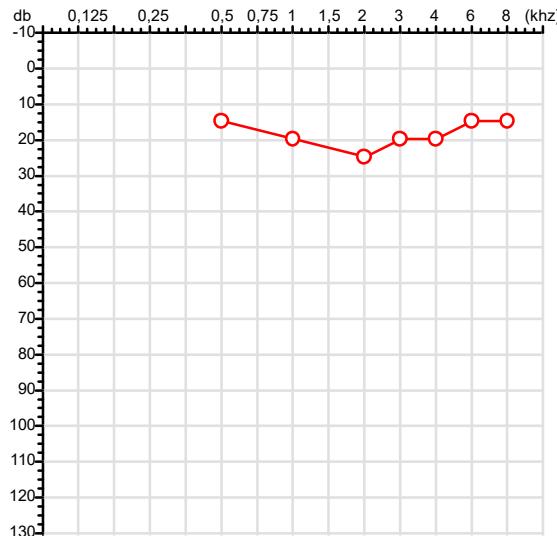
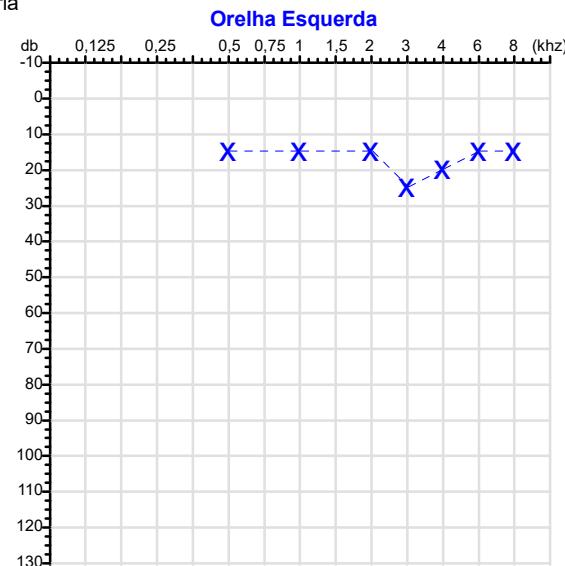


CPF :701.536.726-25  
 CNPJ :07.175.357/0001-50  
 Nascimento :25/03/1995  
 Motivo :Demissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 27/11/2025

Paciente :Elielton Gomes Dos Santos  
 Razão :TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA  
 Idade : 30 anos  
 Setor :GERAL  
 Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

**Orelha Direita**

**Audiometria**

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	20	25	20	20	15	15

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	20	25	20	20	20	15	18

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	25	20	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	25	20	15	20

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes  
 Médica  
 CRM-MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :1C9D8631C393B9D8865077E7EBAD5FBD  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Elielton Gomes Dos Santos*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC  
 Última Aferição :12/08/2025



**Nome:** ELIELTON GOMES DOS SANTOS  
**Médico:** HISMET  
**Data:** 27/11/2025  
**Exame:** RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

**Data Nasc.:** 25/03/1995  
**CRM:** 175069-MT  
**Protocolo:** 1013222  
**Senha:** 684601

### RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

#### Exame radiográfico evidenciou:


Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

**ID: Dentro de padrões de normalidades.**

rbe



**Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach**  
CRM-MT 8230 RQE N° 4157  
Título de Especialista em Radiologia  
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site [www.ceico.com.br](http://www.ceico.com.br) com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT

Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1



**HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA**  
**AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT**  
**TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br**

**Data:** 27/11/2025  
**Primeiro Nome:** ELIELTON GOMES DOS S  
**Sobrenome:**  
**Altura (cm):** 160.0  
**Peso (kg):** 63.0

**Data de nascimento:** 25/03/1995  
**Sexo :** Macho  
**Descrição:**  
**Empresa:**  
**Fuma:** Não

**Capacidade Vital Forçada**

— BEST #1 - 27/11/2025 09:54

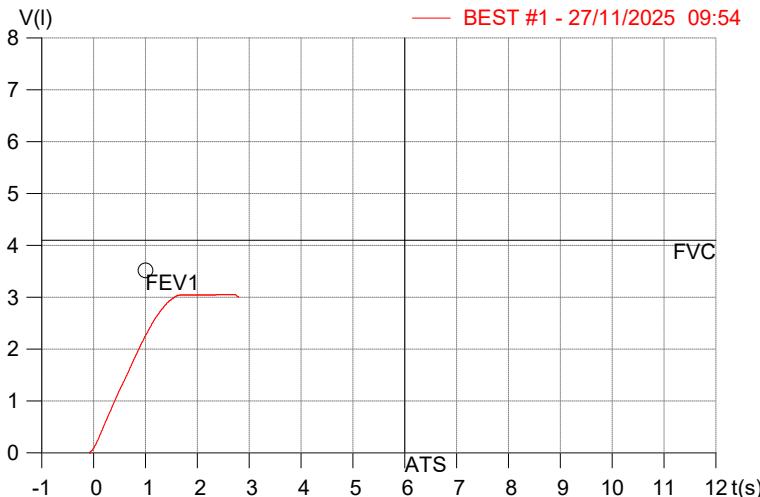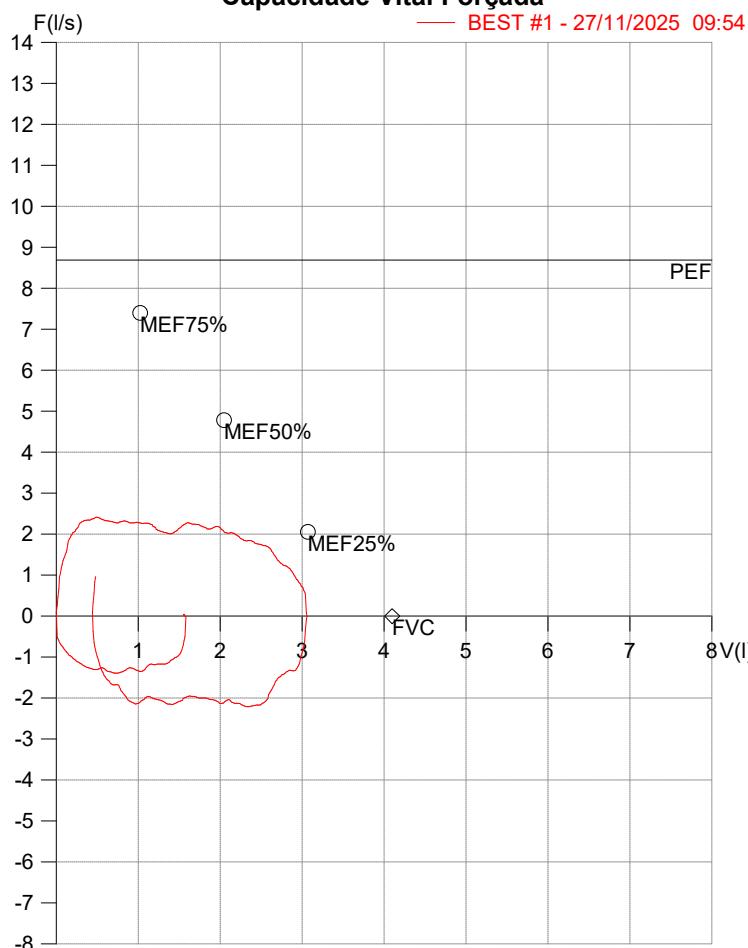

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.10	3.07	74.9
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.10	3.07	74.9
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.52	2.25	63.8
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.68	2.41	27.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.21	
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	81.8	73.2	89.4
FEF25-75% l/sec	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.51	2.15	47.7
MEF75% l/sec	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.40	2.27	30.7
MEF50% l/sec	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.78	2.17	45.3
MEF25% l/sec	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.06	1.87	90.8
FET100% sec	sec	Tempo de Expiração forçada		2.4	
PEFr l/min	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	521.0	144.6	27.8

**Diagnóstico:**

Anormalidade Moderado