



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163 Fantasia : CENTROACO MATRIZ
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100
Cidade / UF : CUIABÁ / MT

Complemento : AO LADO TRAEL
CEP : 78098000

Funcionário

Nome : Marcos Vieira Sabino da Silva	Setor: ELETROFERRAGEM - ESTAMPARIA
CPF : 69341648149	Cargo: OPERADOR DE MAQUINA I
RG : /	Nascimento: 30/10/1979

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/20	OD: /
OE: 20/15	OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 28 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709


Autenticação Assinatura :4303669F8C25DAA89C1B92412DA4040D
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :693.416.481-49
 CNPJ :12.027.138/0001-63
 Nascimento :30/10/1979
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 28/11/2025


Paciente :Marcos Vieira Sabino da Silva
 Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
 Idade : 46 anos
 Setor :ELETROFERRAGEM - ESTAMPARIA
 Função :OPERADOR DE MAQUINA I

RG :/

Orelha Direita

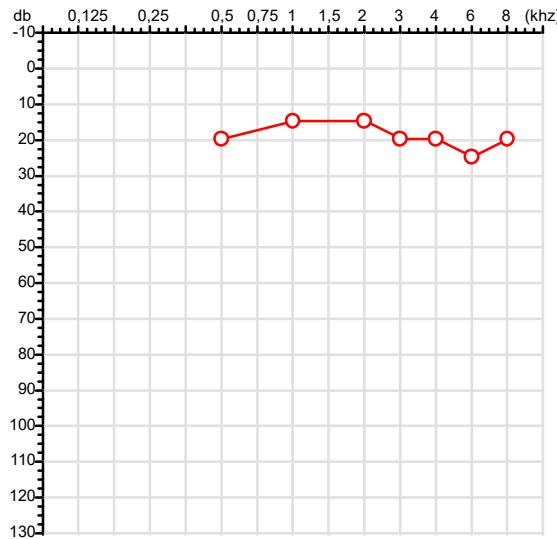

Audiometria

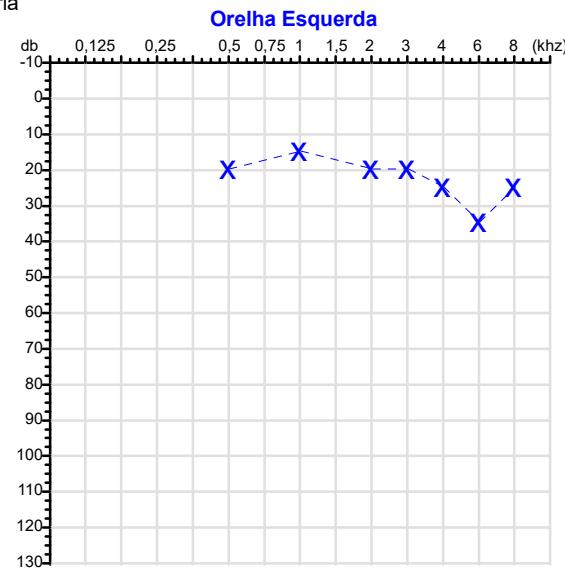

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Auditão normal

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	20	15	20	18	20	25	35

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :93594EFB28E5B13506B722CA07617BE5
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Marcos Vieira Sabino da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Ultima Aferição :12/08/2025

Protocolo : 2511281005599 Data : 28/11/2025

Paciente: MARCOS VIEIRA SABINO DA SILVA

Nasc.: 30/10/1979 RG :-

CPF: 69341648149

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.


TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

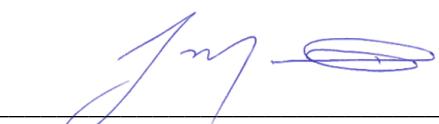

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

