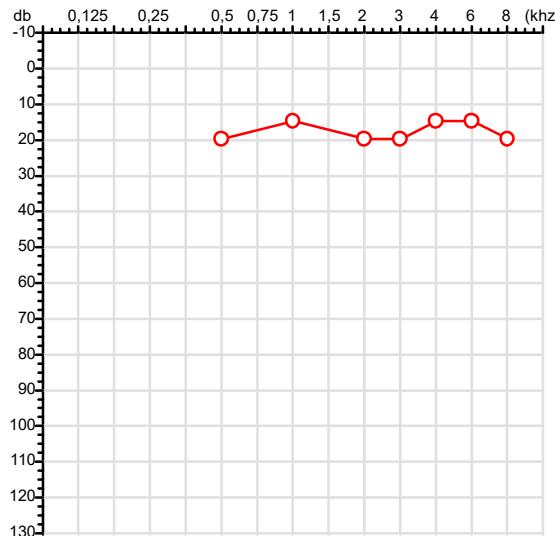
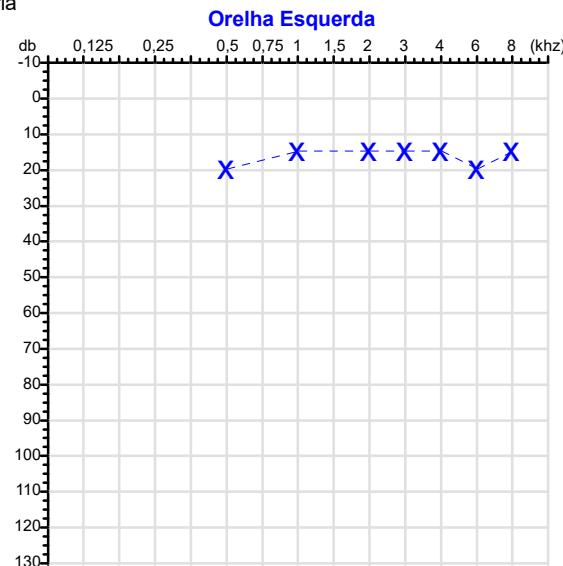


CPF :070.027.631-99
 CNPJ :42.434.966/0001-87
 Nascimento :22/04/1997
 Motivo :Demissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 28/11/2025

Paciente :Joao Paulo Pereira Santos
 Razão :D L RODRIGUES LTDA
 Idade : 28 anos
 Setor :GERAL
 Função :MECÂNICO

RG :1314426/SSPTO

Orelha Direita**Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	15	15	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	15	15	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	15	15	20	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	15	15	20	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Isabelle C. F. G. de Pontes
 Médica
 CRM-MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Assinatura eletrônica :1BC43FC06DA95F59C1259E16C170DE70
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Joao Paulo Pereira Santos***** Assinado por biometria ****

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025



CENTRO DE IMAGEM DO CENTRO OESTE

www.ceico.com.br



Nome: RENILSON FABIO DE CAMPOS
Médico: HISMET
Data: 28/11/2025
Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Data Nasc.: 06/02/1983
CRM: 175069-MT
Protocolo: 1013896
Senha: 105083

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Alterações degenerativas com osteófitos nas margens de corpos vertebrais.

Espaços discais conservados.

rbe

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Raul Bernardo Paniagua Eljach".

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE Nº 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT
1/1



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 42434966000187 Fantasia : MECANICA DGL

Razão Social : D L RODRIGUES LTDA

Endereço : RUA SAO EGIDIO (RES C PEREIRA) N.º S/N

Complemento : QUADRA32 LOTE 22

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT

CEP : 78158183

Funcionário

Nome : Joao Paulo Pereira Santos

Setor: GERAL

CPF : 07002763199

Cargo: MECÂNICO

RG : 1314426 / SSPTO

Nascimento: 22/04/1997

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 28 de novembro de 2025

Resultado: NORMAL

Isabelle C. F. G. de Pontes
Médica
CRM MT 13338

Dra. Isabelle Cristyne Flávia Goulart de Pontes

CRM-MT 13338

Autenticação Assinatura :7AFF943A5E10E97B8DD4E71474D83156
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>