



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 781782

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 40.956.703/0001-02

Fantasia : R3 TRATOR PECAS

Razão Social : R3 TRATOR PECAS LTDA

Endereço : AVENIDA ARCHIMEDES PEREIRA LIMA N.º 4334

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.077-200

Funcionário

Nome : Hismart Jano Silva

Setor: ESTOQUE

CPF : 007.833.271-02

Cargo: LIDER DE ESTOQUE

RG : /

Nascimento: 17/12/1980

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

| Cód eSocial | Risco | Agente | Cód eSocial | Risco | Agente |
|-------------|--------|--------|-------------|------------|--|
| 02.01.014 | FISICO | CALOR | | ERGONÔMICO | POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS |

Exames

| Cód. eSocial | Data | Descrição | Cód. eSocial | Data | Descrição |
|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|---------------------------------|
| 296 | 28/11/2025 | ACUIDADE VISUAL | 295 | 28/11/2025 | EXAME CLINICO |
| 281 | 28/11/2025 | AUDIOMETRIA TONAL | 1075 | 28/11/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL |

Parecer

Inapto

Observações: INAPTO PARA LEVANTAMENTO DE PESO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS



Cuiabá-MT 28 de novembro de 2025

Hismart Jano Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=781782>





ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 40956703000102 Fantasia : R3 TRATOR PECAS
Razão Social : R3 TRATOR PECAS LTDA
Endereço : AVENIDA ARCHIMEDES PEREIRA N.º 4334 Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78077200

Funcionário

Nome : Hismart Jano Silva Setor: ESTOQUE
CPF : 00783327102 Cargo: LIDER DE ESTOQUE
RG : / Nascimento: 17/12/1980

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/70

OE: 20/70

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 28 de novembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior

CRM-MT 15709

Autenticação Assintatura :798E55C448ADB8986F27A6E93C570943
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :781782

CPF :007.833.271-02
CNPJ :40.956.703/0001-02
Nascimento :17/12/1980
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 28/11/2025

Paciente :Hismart Jano Silva
Razão :R3 TRATOR PECAS LTDA
Idade : 44 anos
Setor :ESTOQUE
Função :LIDER DE ESTOQUE

RG :/

Orelha Direita

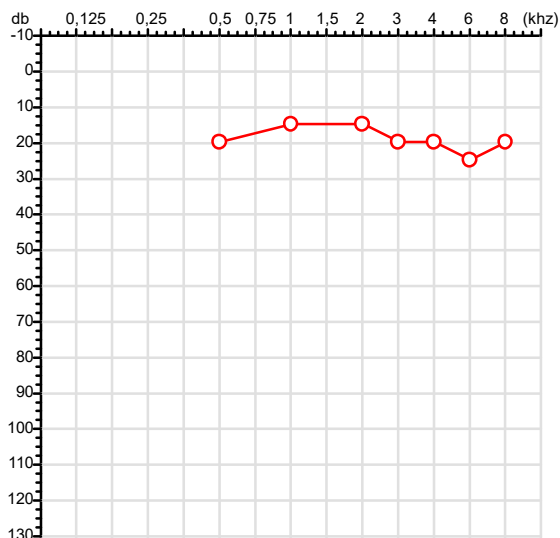

Aérea

| KhZ | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | NDG | 20 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 | 20 |

Ossea

| KhZ | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OD db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

Médias Tritonais

| KhZ | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OD db | 20 | 15 | 15 | 17 | 20 | 20 | 25 | 22 |

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E192A995B0AAB187AD1148D687B77F60

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Hismart Jano Silva


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

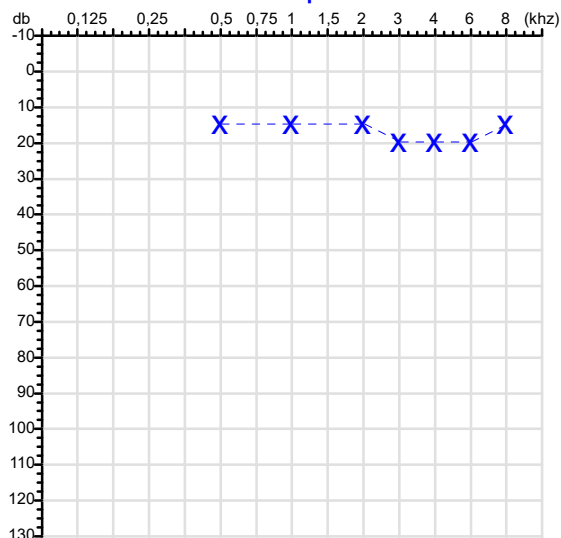

| KhZ | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 |
|-------|------|-----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | NDG | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 |

| KhZ | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| OE db | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG | NDG |

| KhZ | 0,5 | 1 | 2 | = | 3 | 4 | 6 | = |
|-------|-----|----|----|----|----|----|----|----|
| OE db | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 781782

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - Dr. Rafael Corrêa da Costa - CRM N.º CRM-MT 8885 RQE 6179 MT

CNPJ : 40.956.703/0001-02

Fantasia : R3 TRATOR PECAS

Razão Social : R3 TRATOR PECAS LTDA

Endereço : AVENIDA ARCHIMEDES PEREIRA LIMA N.º 4334

Complemento :

Cidade / UF : CUIABÁ/MT

CEP : 78.077-200

Funcionário

Nome : Hismart Jano Silva

Setor: ESTOQUE

CPF : 007.833.271-02

Cargo: LIDER DE ESTOQUE

RG : /

Nascimento: 17/12/1980

Em cumprimento às portarias N.ºS 3214/78, 3164/82, 12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

| Cód eSocial | Risco | Agente | Cód eSocial | Risco | Agente |
|-------------|--------|--------|-------------|------------|--|
| 02.01.014 | FISICO | CALOR | | ERGONÔMICO | POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, CAMINHAR POR LONGOS PERÍODOS A PÉ, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS |

Exames

| Cód. eSocial | Data | Descrição | Cód. eSocial | Data | Descrição |
|--------------|------------|-------------------|--------------|------------|---------------------------------|
| 296 | 28/11/2025 | ACUIDADE VISUAL | 295 | 28/11/2025 | EXAME CLINICO |
| 281 | 28/11/2025 | AUDIOMETRIA TONAL | 1075 | 28/11/2025 | RX COLUNA LOMBO SACRA AP/PERFIL |

Parecer

Inapto

Observações: INAPTO PARA LEVANTAMENTO DE PESO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS



Cuiabá-MT 28 de novembro de 2025

Hismart Jano Silva

**** Assinado por biometria ****

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=781782>



Protocolo:2511281129319

Data:28/11/2025

Paciente:Hismart Jano Silva

Nasc.:17/12/1980 RG :-

CPF:00783327102

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1, COM ESCLEROSE DOS PLATÔS DE APOSIÇÃO E COM
OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L3-L4 A L5-S1.
ANTEROLISTESE GRAU I DE L5 SOBRE S1. TRAÇO RADIOLUCENTE NOS ISTMOS INTERAPOFISÁRIOS DE L5
INFERINDO LISE OU IMAGEM FORMADA.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=104499424261377298327428341596>

