


Exame n.º :781928

CPF :474.083.321-20
CNPJ :39.681.787/0001-30
Nascimento :04/02/1970
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 01/12/2025

Paciente :NESTOR GONCALVES DE QUEIROZ
Razão :FALCONI INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA
Idade : 55 anos
Setor :MANUTENCAO
Função :OPERADOR DE SALA DE MAQUINAS

RG :/

Orelha Direita

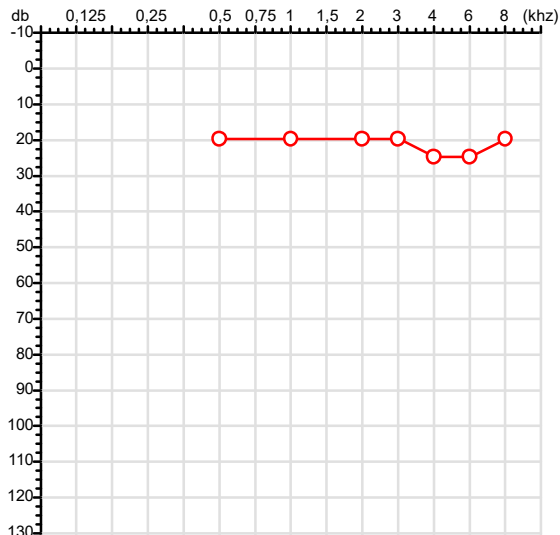

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	25	25	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	25	25	23


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

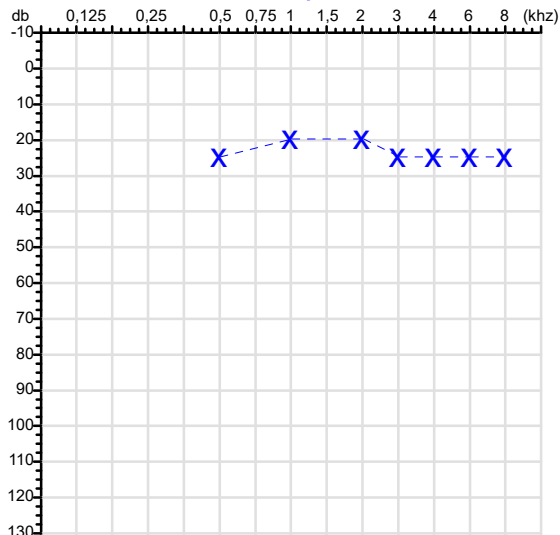

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	20	20	25	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	25	20	20	22	25	25	25	25

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :368AFC72B328F031EE28DC769C6A9DE8

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Nestor Gonçalves de Queiroz

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39681787000130 Fantasia : FALCONI INDUSTRIA
Razão Social : FALCONI INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA
Endereço : RODOVIA BR 163 KM 715 MARGEM N.º SN Complemento : SALA 01
Cidade / UF : ^{DIREFITA 4,5 KM} SORRISO / MT CEP : 78890000

Funcionário

Nome : Nestor Goncalves de Queiroz Setor: MANUTENCAO
CPF : 47408332120 Cargo: OPERADOR DE SALA DE MAQUINAS
RG : / Nascimento: 04/02/1970

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/40

OE: 20/40

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 1 de dezembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :2CDAE90A9AE2857A1863BCBE81658C52
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 561696	Paciente: Nestor Goncalves de Queiroz	Sexo: Masculino	Idade: 55 (A)
Atendido em: 01/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 47408332120	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 01/12/2025 Liberado em: 01/12/2025 10:47

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,60	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	41,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	89,8	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,1	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.000/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	42,6%	2.130/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	42,6%	2.130/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,6%	130/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,4%	70/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	41,6%	2.080/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	11,8%	590/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	295.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,6/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,280%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,1	15,0 a 17,9%



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612