


Exame n.º :782081

CPF :570.386.431-34
CNPJ :31.977.679/0001-05
Nascimento :15/10/1973
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 01/12/2025

Paciente :Eduardo Manoel de Arruda
Razão :BRITA DO NORTE LTDA
Idade : 52 anos
Setor :GERAL
Função :OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS

RG :0882003-1/SESP MT

Orelha Direita

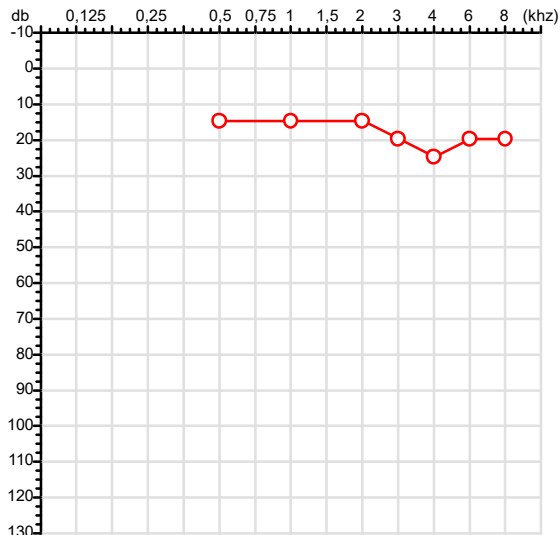

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	20	25	20	20

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	20	25	20	22


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

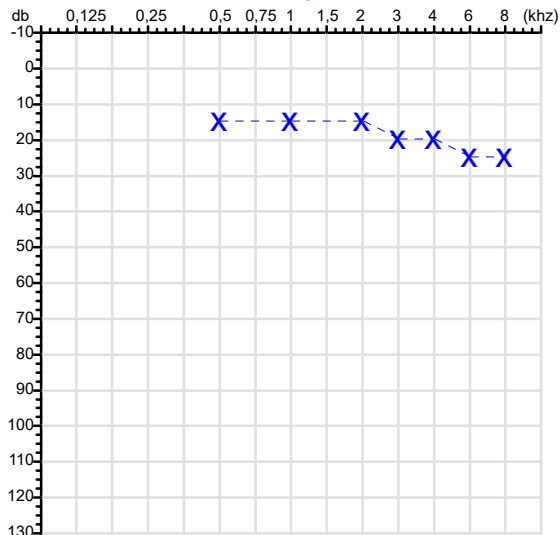

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	25	25

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dr. Erick A. Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Erick Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :73CB62F2B1F29DD0E2DFDA70B9EFAC30

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Eduardo Manoel de Arruda

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 01/12/2025

Primeiro Nome: Eduardo Manoel de

Sobrenome: ARRUDA

Altura (cm): 167.0

Peso (kg): 65.0


Data de nascimento: 15/10/1973

Sexo : Macho

Descrição:

Empresa:

Fuma: Não

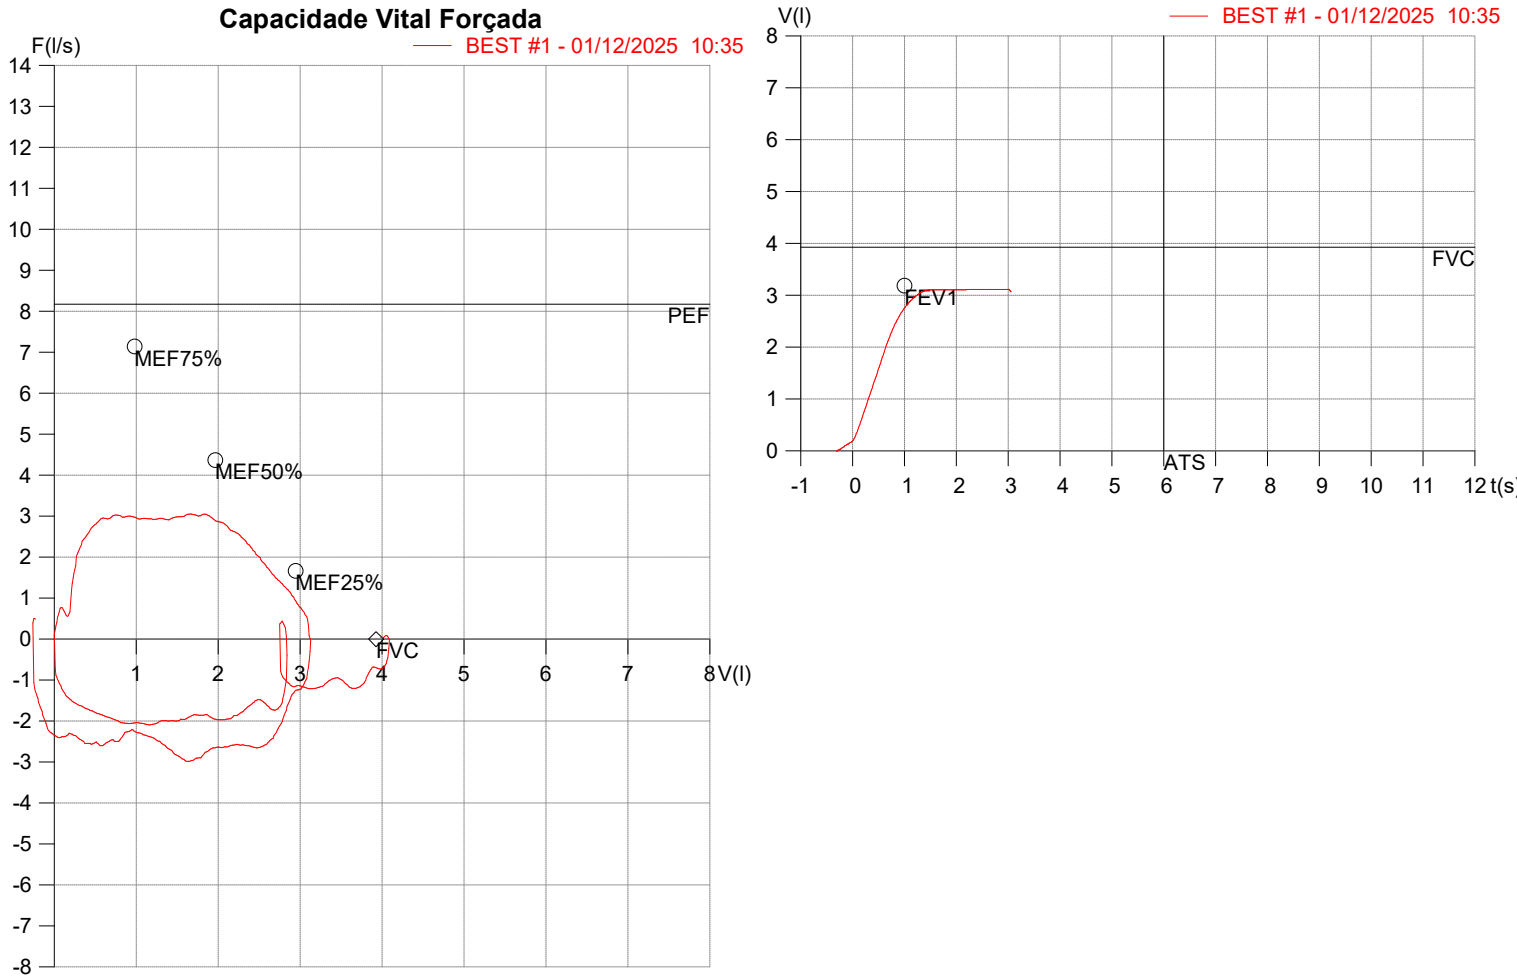

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.93	3.13	79.7
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.93	3.13	79.7
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.18	2.74	86.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.17	3.05	37.3
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		2.99	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	77.8	87.6	112.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.70	2.89	78.1
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.14	3.02	42.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.37	2.99	68.3
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.67	2.38	142.8
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.2	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	490.1	183.0	37.3

Diagnóstico:
Anormalidade Moderado