

Exame n.º :782103


CPF :655.217.141-20
CNPJ :31.977.679/0001-05
Nascimento :26/07/1976
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 01/12/2025

Paciente :Manoel Santana Aldaia
Razão :BRITA DO NORTE LTDA
Idade : 49 anos
Setor :GERAL
Função :OPERADOR DE MAQUINAS PESADAS

RG :1052554-8/SJ MT

Audiometria

Orelha Direita

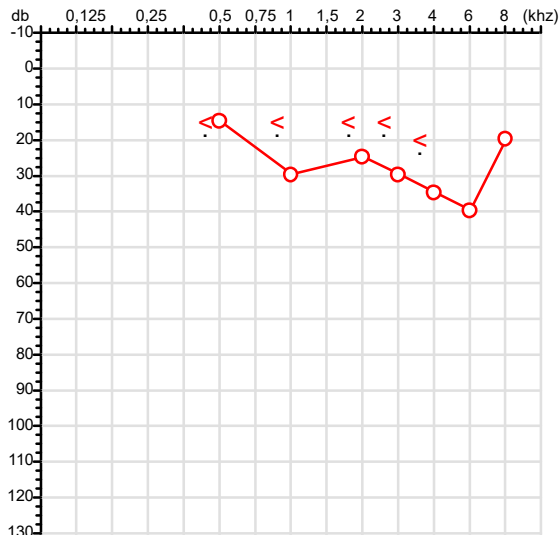

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	30	25	30	35	40	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	15	15	15	15	20	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	30	25	23	30	35	40	35

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva mista

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

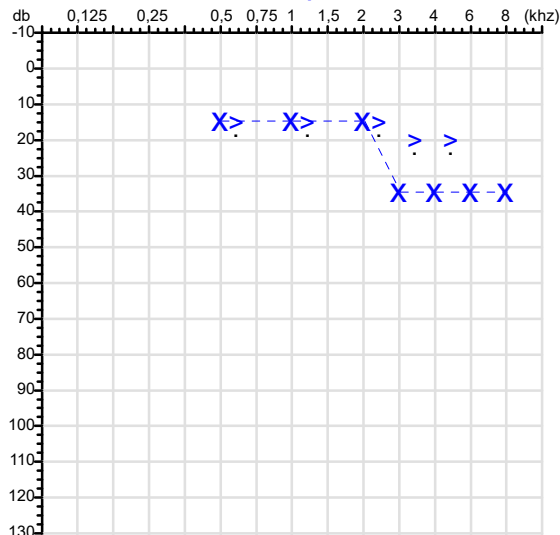

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	35	35	35	35

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	15	15	15	20	20	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	35	35	35	35

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva mista

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dr. Erick A. Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Erick Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :9EF90CE915997F39441A078F70DD4F15

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Manoel Santana Aldaia

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 01/12/2025
Primeiro Nome: MANOEL SANTANA
Sobrenome: ALDAIA
Altura (cm): 160.0
Peso (kg): 95.0

Data de nascimento: 26/07/1976
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

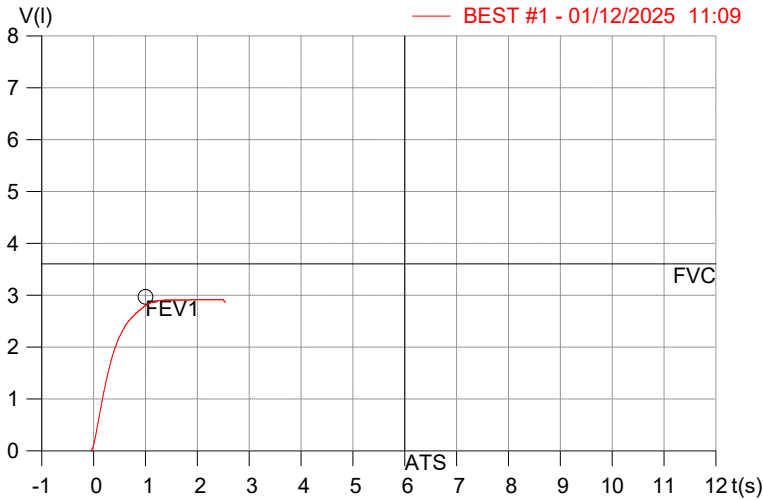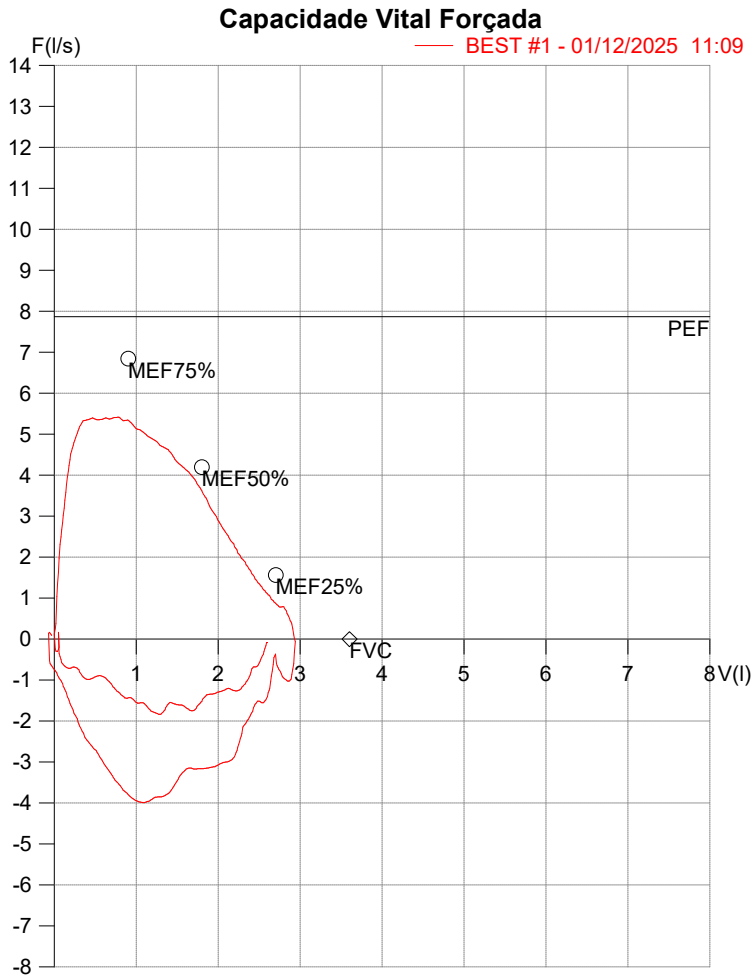

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.60	2.93	81.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.60	2.93	81.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.97	2.80	94.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.87	5.42	68.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.99	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	78.4	95.5	121.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.70	3.99	108.0
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.85	5.40	78.9
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.20	4.39	104.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.56	2.32	148.6
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	472.0	325.0	68.8

Diagnóstico:
Espirometria normal