



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 78958717000561 Fantasia : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Razão Social : ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES KM 2.4 N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098970

Funcionário

Nome : Carlos Daniel de Jesus Santos Setor: GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
CPF : 09393615586 Cargo: MOLDADOR
RG : / Nascimento: 01/04/1998

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 4 de dezembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :EFE44F3C386DBA0F52301AA2C8AD3783
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :782863


CPF :093.936.155-86
CNPJ :78.958.717/0005-61
Nascimento :01/04/1998
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 04/12/2025

Paciente :CARLOS DANIEL DE JESUS SANTOS
Razão :ROMAGNOLE PRODUTOS ELETRICOS S.A.
Idade : 27 anos
Setor :GHE 01 CONCRETAGEM - CONCRETISTA
Função :MOLDADOR

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

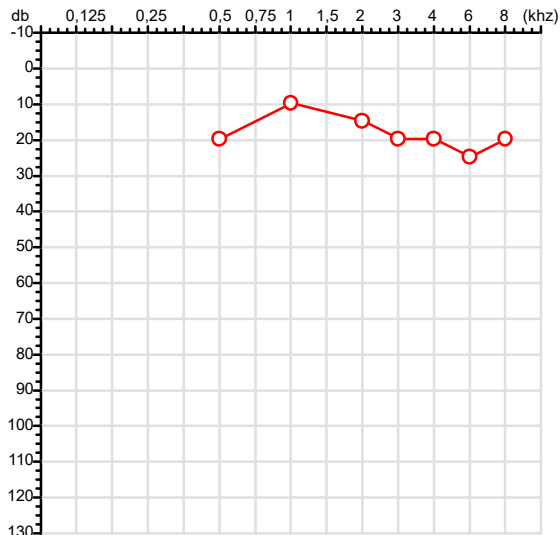

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	20	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

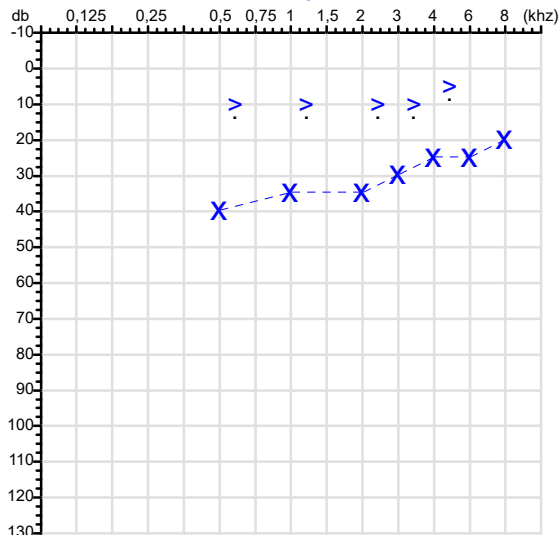

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	40	35	35	30	25	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	10	10	10	10	5	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	40	35	35	37	30	25	25	27

Laudo Clínico OE

Perda auditiva condutiva de grau leve com configuração ascendente

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :780372D622A085001E438B2B1C0A9B31

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>
Carlos Daniel de Jesus Santos

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 562327	Paciente: Carlos Daniel de Jesus Santos	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 04/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 09393615586	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 04/12/2025 Liberado em: 04/12/2025 13:06

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,59	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,5	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,7	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	76,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	25,9	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,4	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	4.440/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	26,5%	1.177/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	26,5%	1.177/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	4,3%	191/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,5%	22/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	55,6%	2.469/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	13,1%	582/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	208.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,5/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,200%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,1	15,0 a 17,9%



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612