



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163 Fantasia : CENTROACO MATRIZ
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100
Cidade / UF : CUIABÁ / MT

Complemento : AO LADO TRAEL
CEP : 78098000

Funcionário

Nome : Anderson Oliveira da Silva	Setor: ELETROFERRAGEM - FERRAMENTARIA
CPF : 97816043104	Cargo: LIDER DE FERRAMENTARIA
RG : /	Nascimento: 09/08/1984

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/13	OD: /
OE: 20/10	OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 5 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709



Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :C8C23228FCDDBC057924EDBD15E50BF8
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :783075

CPF :978.160.431-04
 Paciente :Anderson Oliveira da Silva
 CNPJ :12.027.138/0001-63
 Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
 Nascimento :09/08/1984
 Idade : 41 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais
 Setor :ELETROFERRAGEM - FERRAMENTARIA
 Repouso :14h
 Função :LIDER DE FERRAMENTARIA
 Data do Exame : 05/12/2025

RG :/

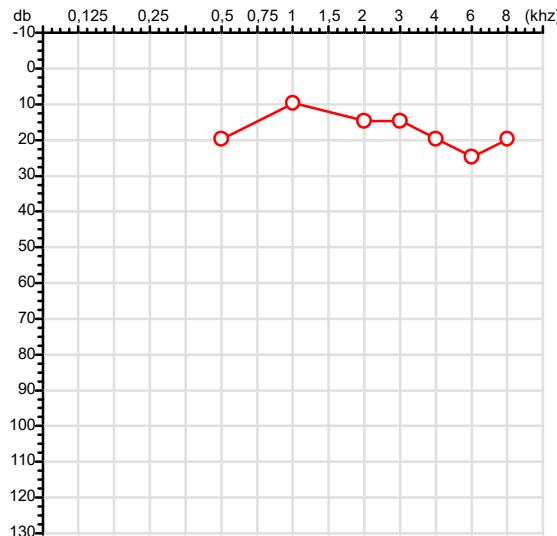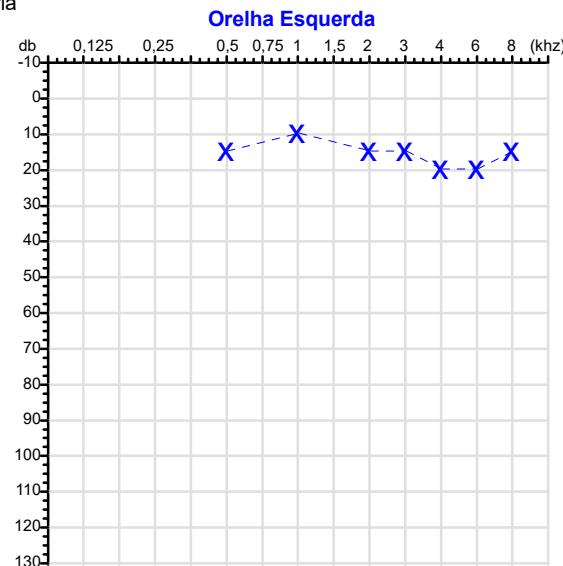Orelha Direita

Audiometria

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG


Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :920CB6441D24C33151F79C517688451E
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Anderson Oliveira da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Ultima Aferição :12/08/2025

Data da Visita	05/12/2025
Impresso em	05/12/2025

Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA		783075	Masculino	41,3	90,00	174,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m ²)	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	09/08/1984	--	29,7	Não	--	--
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
--		--			Outros/Não Especificado	

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



07:50

Posição do Teste

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,83	4,56	84
FEV1	L	3,62	3,72	97
FEV1/FVC%	%	94,5	81,6	116
FEV1/Vcmax%	%	94,5	81,6	116

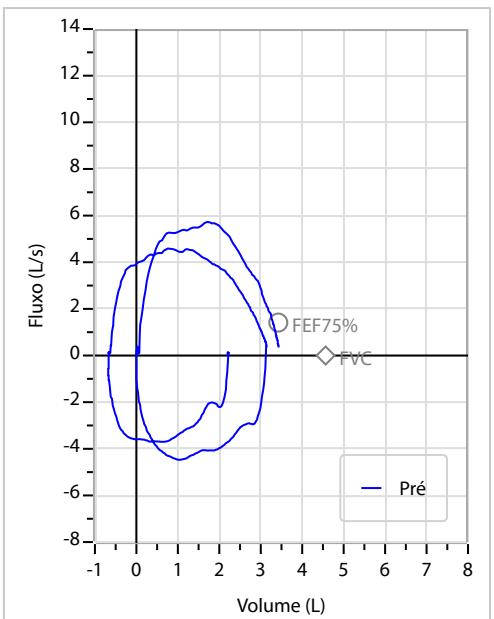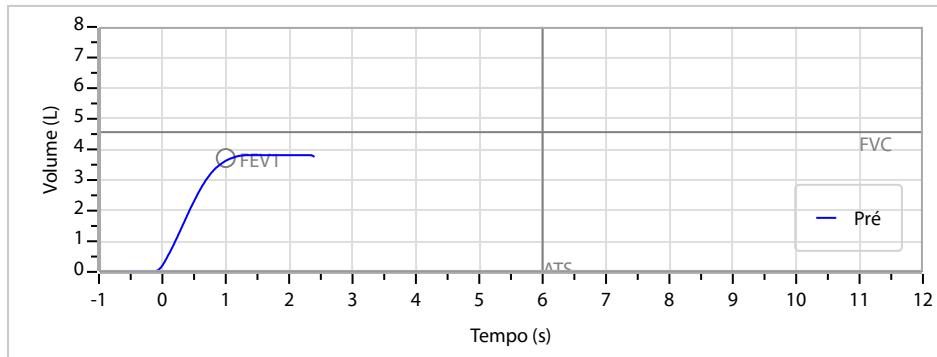

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 94,5% e um valor FVC de 3,83 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Protocolo : 2512050914379

Data : 05/12/2025

Paciente : ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA

Nasc.: 09/08/1984 RG :-

CPF: 97816043104

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.


LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

REDUÇÃO DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1, COM OSTEÓFITOS MARGINAIS ADJACENTES.

DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L5-S1.

ANTEROLISTESE GRAU I DE L5 SOBRE S1 ASSOCIADO A ESPONDIOLOLISE.

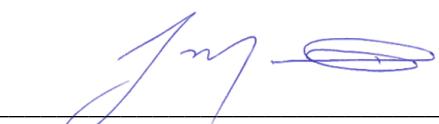

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT



Protocolo : 2512050910059

Data : 05/12/2025

Paciente : ANDERSON OLIVEIRA DA SILVA

Nasc.: 09/08/1984 RG :-

CPF: 97816043104

Exame : RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.


MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

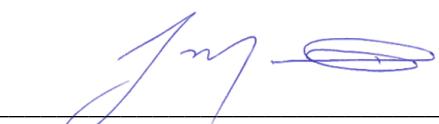

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

