


Exame n.º :783136

CPF :089.895.511-45
CNPJ :23.514.747/0001-63
Nascimento :23/10/2002
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 05/12/2025

Paciente :Vitor Hugo Goncalves da Silva
Razão :CONESUL SOLUCOES E NEGOCIOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Idade : 23 anos
Setor :PADARIA
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Orelha Direita

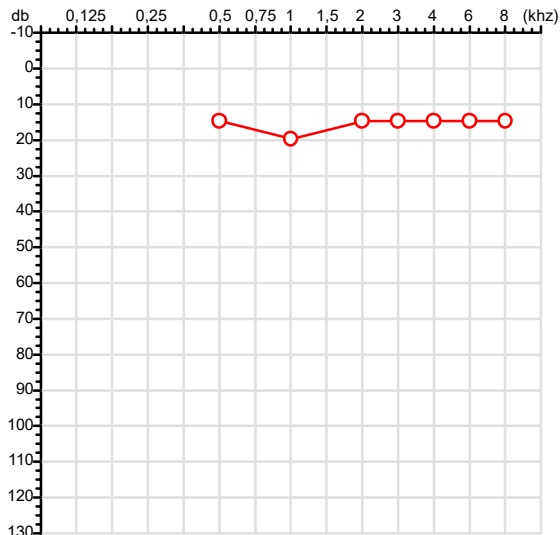

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	20	15	15	15	15	15

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	20	15	17	15	15	15	15


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

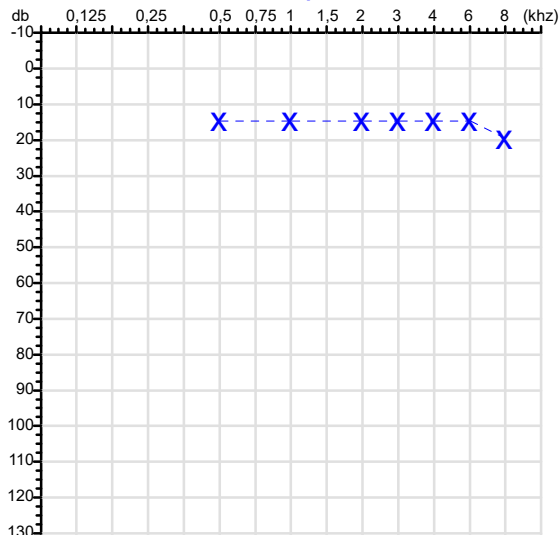

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	15	15	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dr. Ericki A. Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :B6FC5A724EA49786BF7716D0EE7B77BA
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Vitor Hugo Goncalves da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AS-60 - AUDITEC
Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 562506	Paciente: Vitor Hugo Goncalves da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 05/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08989551145	Convênio: Hismet

EAS - SUMÁRIO DE URINA

Microscopia Direta

Material Recebido em: 05/12/2025

EXAME FÍSICO

Volume	12 mL
Cor	Amarelo Claro
Aspecto	Límpido
Densidade	1.020
pH	6,0

Valores de Referência

Amarelo Citrino
Límpido
1.015 a 1.030
5,5 a 6,5

EXAME QUÍMICO

Proteínas	Ausente
Glicose	Ausente
Corpos Cetônicos	Ausente
Hemoglobina	Ausente
Bilirrubina	Negativo
Urobilinogênio	Normal
Nitrito	Negativo

Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Negativo
Normal
Negativo

SEDIMENTOSCOPIA(X400)

Leucócitos	1 a 2 por campo
Células epiteliais	1 a 2 por campo
Hemácias	Ausentes
Muco	Ausente
Flora Bacteriana	Discreta
Cristais	Ausentes
Cilindros	Ausentes

até 5 p/c
até 10 p/c
até 3 p/c
Ausentes
Ausentes
Ausentes
Ausentes



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Cod.: 562506	Paciente: Vitor Hugo Goncalves da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 05/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08989551145	Convênio: Hismet

PARASITOLOGICO DE FEZES - EPF

Material: Fezes Coletado em: 05/12/2025 Método: Faust-Hoffmann, Pons e Janer

HELMINTOS:

Amostra negativa

PROTOZOÁRIOS:

Amostra negativa

Valores de Referência:

Negativo



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.



Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662
CNPJ: 08.555.112/0001-00

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 05/12/2025
Primeiro Nome: VITOR HUGO GONCALVES
Sobrenome: DA SILVA
Altura (cm): 168.0
Peso (kg): 66.0

Data de nascimento: 23/10/2002
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa: CONESUL
Fuma: Não

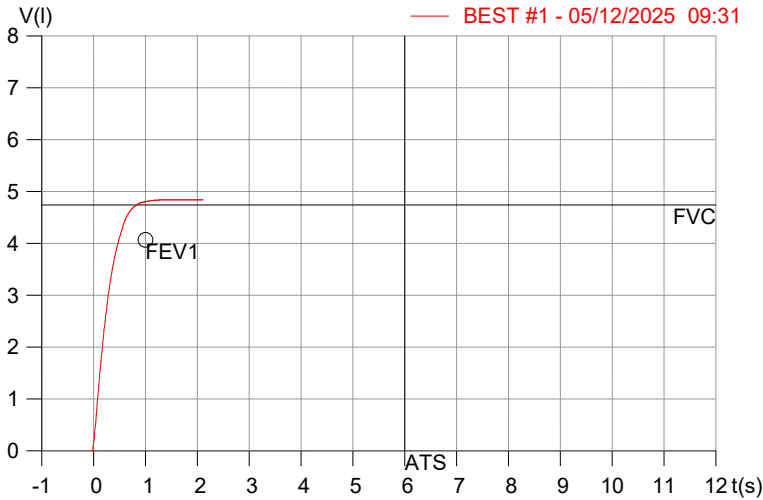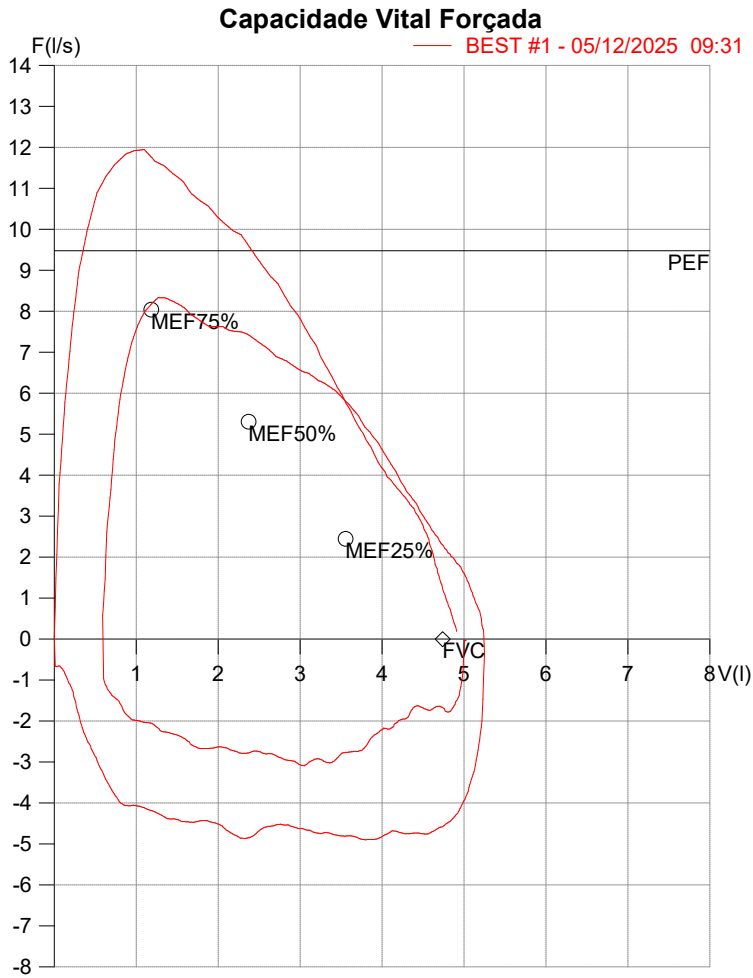

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.74	4.93	104.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.74	4.93	104.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.07	4.88	120.1
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.48	11.94	126.0
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.1	99.1	119.3
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.97	8.52	171.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.04	11.66	145.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.30	9.34	176.1
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.45	5.16	211.0
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.5	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	568.6	716.6	126.0

Diagnóstico:
Espirometria normal

Cod.: 562506	Paciente: Vitor Hugo Goncalves da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 23 (A)
Atendido em: 05/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 08989551145	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 05/12/2025 Liberado em: 05/12/2025 13:34

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,24	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,2	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	81,7	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,5	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.420/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	43,7%	2.369/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	43,7%	2.369/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	5,7%	309/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,5%	81/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	39,7%	2.152/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,4%	509/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	240.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,6/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,280%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	14,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662