



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 77591402000132 Fantasia : CONSTRUTORA J.L.

Razão Social : JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A

Endereço : R CORONEL PEDRO SCHERER N.º 222

Cidade / UF : CURITIBA / PR

Complemento :

CEP : 80050470

Funcionário

Nome : Antonio Gomes da Silva

Setor: OPERACIONAL

CPF : 97632392300

Cargo: PEDREIRO

RG : /

Nascimento: 21/01/1966

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromática: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 9 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

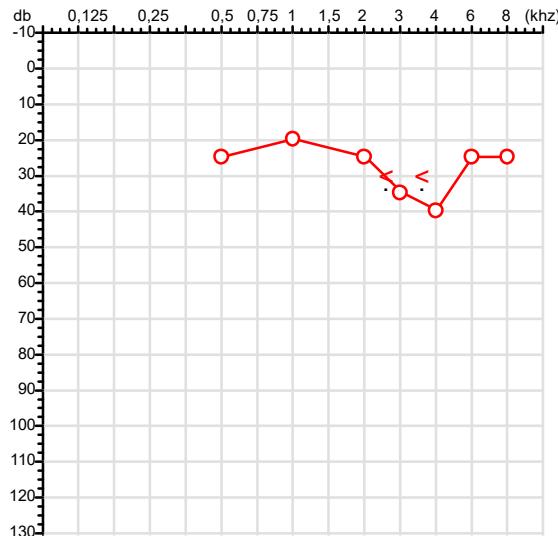
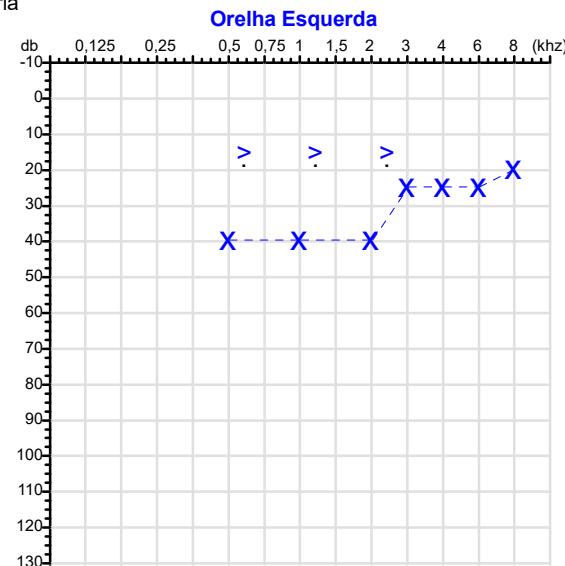
Autenticação Assinatura :FBABF3BCB31B46500D494C1B28D3CA9E
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :783350

CPF :976.323.923-00
 CNPJ :77.591.402/0001-32
 Nascimento :21/01/1966
 Motivo :Demissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 09/12/2025

Paciente :ANTONIO GOMES DA SILVA
 Razão :JOTA ELE CONSTRUÇOES CIVIS S/A
 Idade : 59 anos
 Setor :OPERACIONAL
 Função :PEDREIRO

RG :/

Orelha Direita

Audiometria

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	25	35	40	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG


Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	25	23	35	40	25	33

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :E738CC8710B5E18772C05A7D0FAE9EB3
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Antonio Gomes da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

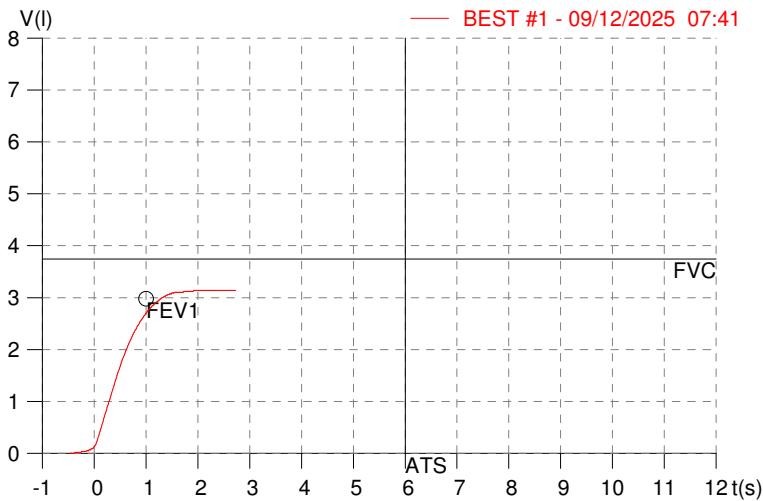
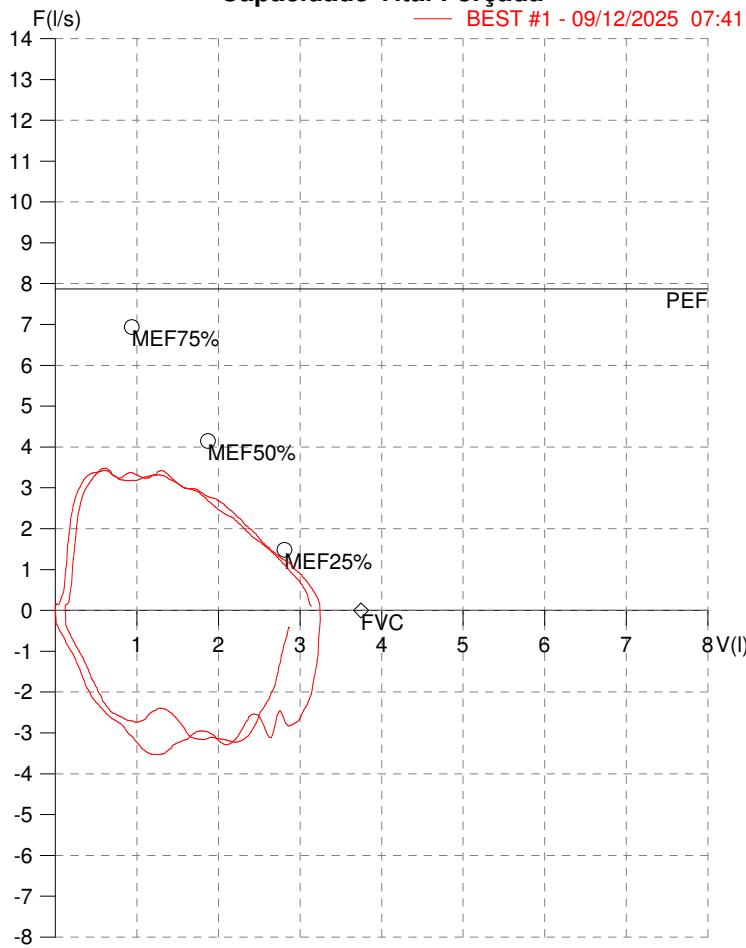
HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 783350
Primeiro Nome: ANTONIO GOMES
Sobrenome: SILVA
Data: 09/12/2025

Data de nascimento: 21/01/1966
Sexo : Macho
Peso (kg): 58.0
Altura (cm): 167.0

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 09/12/2025 07:41



Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.75	3.16	84.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.75	3.16	84.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	2.98	2.69	90.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	7.87	3.42	43.5
FEV1/FVC% %		FEV1 em % da FVC	76.6	85.2	111.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.40	2.78	81.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	6.94	3.21	46.3
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.15	3.00	72.2
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.48	1.90	128.2
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.9	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	472.0	205.4	43.5

Diagnóstico:

Espirometria normal

Impresso 09/12/2025

Protocolo : 2512090847229

Data : 09/12/2025

Paciente : ANTONIO GOMES DA SILVA

Nasc.: 21/01/1966 RG :-

CPF: 97632392300

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

