

Exame n.º :783628


CPF :023.919.761-51
CNPJ :35.266.260/0001-98
Nascimento :31/01/1989
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 09/12/2025

Paciente :Dryelson de Oliveira Mendes
Razão :FBORGES LIMA
Idade : 36 anos
Setor :GERAL
Função :TECNICO CIVIL

RG :195145-6/SSP/MT

Audiometria

Orelha Direita

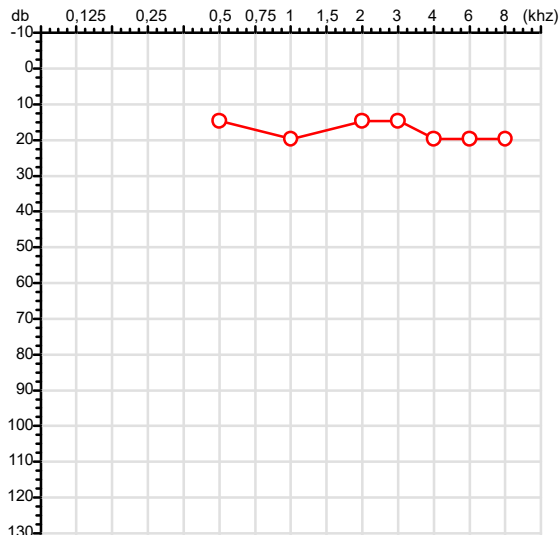

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	20	15	15	20	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	20	15	17	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

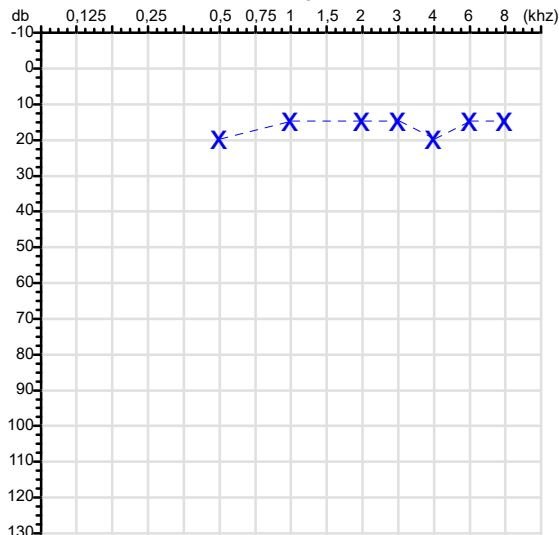

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	15	20	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	15	20	15	17

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :924801E3E59858D2B4405C34E2E443B3

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Dryelson de Oliveira Mendes

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 09/12/2025

Primeiro Nome: Dryelson de Oliveira

Sobrenome:

Altura (cm): 160.0

Peso (kg): 60.0


Data de nascimento: 31/01/1989

Sexo : Macho

Descrição:

Empresa:

Fuma: Não

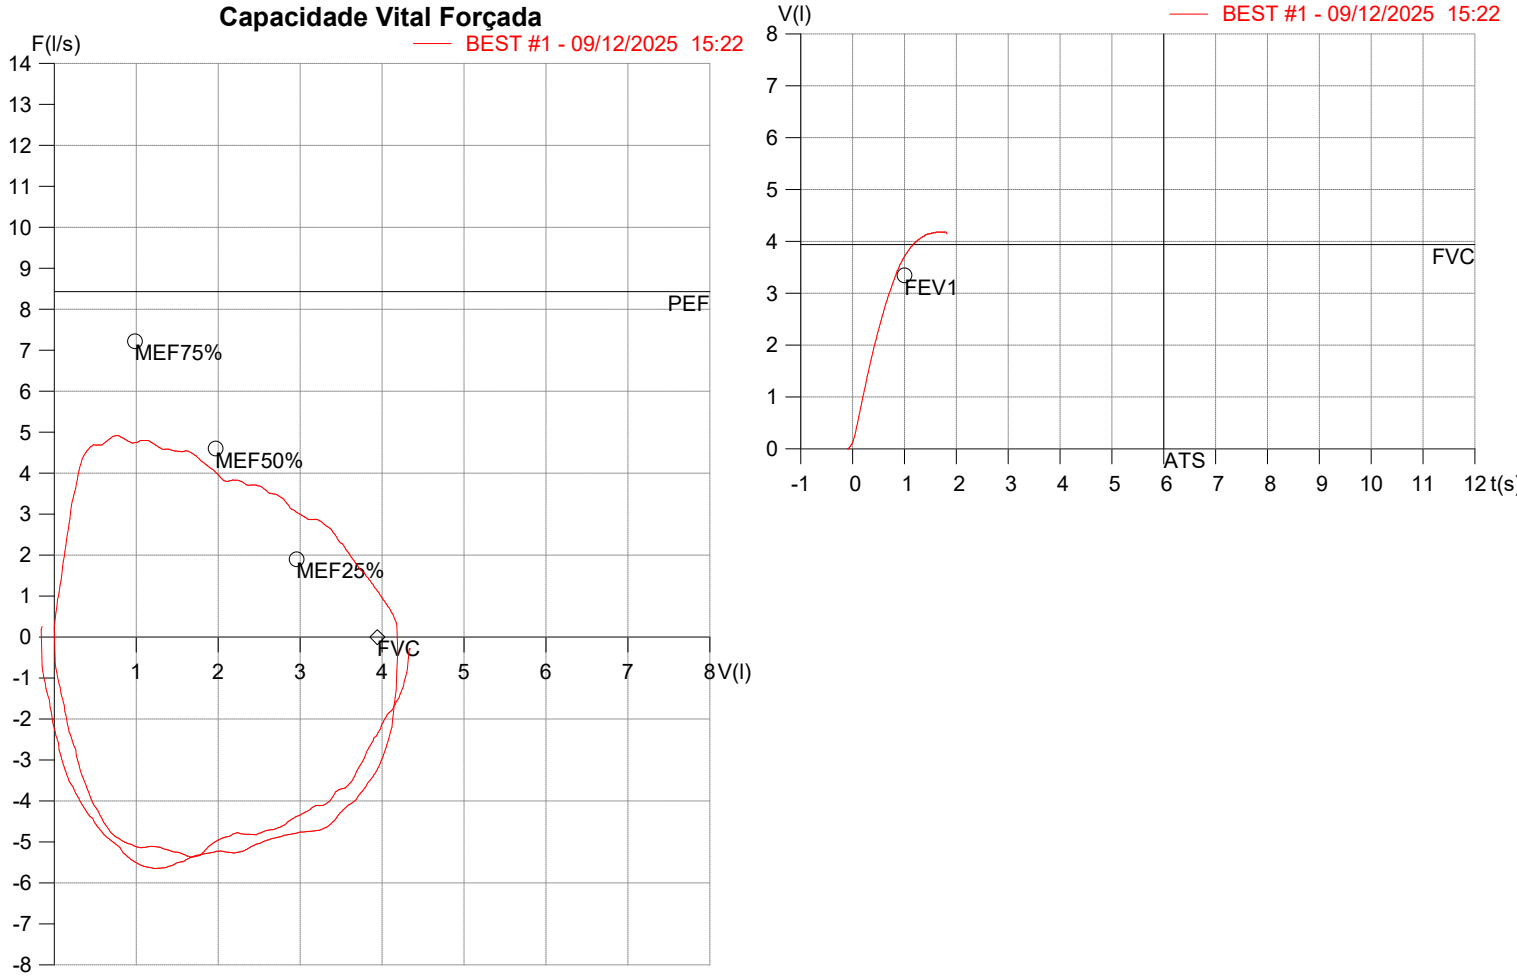

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.94	4.19	106.4
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.94	4.19	106.4
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.35	3.69	110.2
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.43	4.92	58.4
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		5.65	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	80.7	88.0	109.0
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.26	3.85	90.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.22	4.79	66.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.60	3.80	82.6
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.90	2.86	150.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	505.6	295.3	58.4

Diagnóstico:
Espirometria normal