



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 01830189000102 Fantasia : RODA MOTRIZ - MAQUINAS E MATERIAL RODANTE
Razão Social : RODA MOTRIZ RECUPERACAO DE MAQUINAS E MATERIAL RODANTE LTDA
Endereço : AVENIDA FERNANDO CORREA DA N.º 6656 Complemento : BARRACAO
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78080545

Funcionário

Nome : Antonio Ribeiro de Moura Setor: GERAL
CPF : 26046440297 Cargo: TORNEIRO MECANICO
RG : 2352723 / SSP/MT Nascimento: 17/05/1968

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/20

OE: 20/20

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 10 de dezembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :913607C847DE74FC15B7A05A2DC16103
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :783681


CPF :260.464.402-97
CNPJ :01.830.189/0001-02
Nascimento :17/05/1968
Motivo :Retorno ao Trabalho
Repouso :14h
Data do Exame : 10/12/2025

Paciente :Antonio Ribeiro de Moura
Razão :RODA MOTRIZ RECUPERACAO DE MAQUINAS E MATERIAL RODANTE LTDA
Idade : 57 anos
Setor :GERAL
Função :TORNEIRO MECANICO

RG :2352723/SSP/MT

Audiometria

Orelha Direita

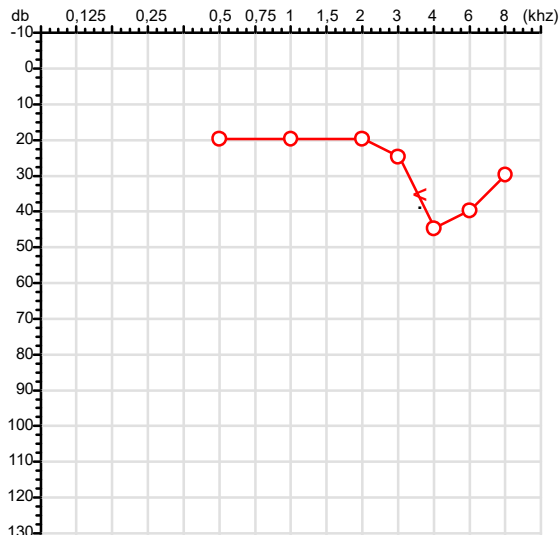

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	45	40	30

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	35	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	45	40	37

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

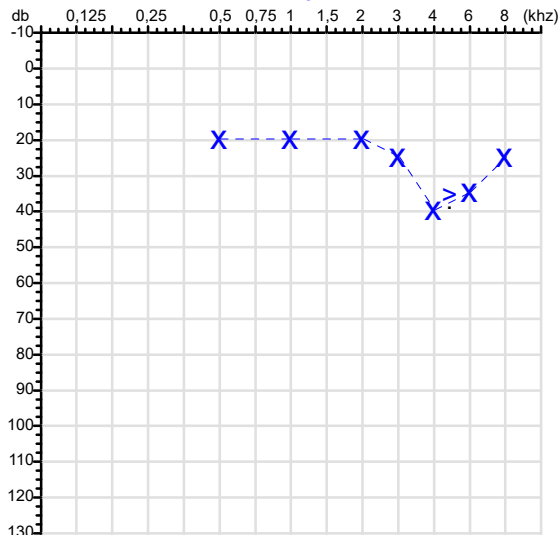

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	40	35	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	35	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	40	35	33

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :0412D330059D47BEFDD3566A365C5E21

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Antonio Ribeiro de Moura

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 562931	Paciente: Antonio Ribeiro de Moura	Sexo: Masculino	Idade: 57 (A)
Atendido em: 10/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 26046440297	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 10/12/2025 Liberado em: 10/12/2025 11:16

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,13	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,3	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	85,4	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,2	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.440/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	62,6%	4.031/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	62,6%	4.031/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,6%	103/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,1%	71/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	26,6%	1.713/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,1%	522/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	240.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,250%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	12,0	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Suzane Naiara dos Santos Duarte
Biomédica
CRBM - 25964

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662
CNPJ: 08.555.142