



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103      Fantasia : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS

Razão Social : TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA

Endereço : RUA N      N.º 244

Complemento : QUADRA 17

Cidade / UF : CUIABÁ / MT      CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Elenice Coimbra da Silva

Setor: DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO

CPF : 04609185164

Cargo: LIDER DE PRODUCAO MASTER

RG : 2207804-5 / SSP/MT

Nascimento: 06/04/1992

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 10 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :3D7DFBFC4937322E7ABB01C04AFCADF3  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


CPF :046.091.851-64  
 CNPJ :37.457.942/0001-03  
 Nascimento :06/04/1992  
 Motivo :Demissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 10/12/2025

Paciente :Elenice Coimbra da Silva  
 Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
 Idade : 33 anos  
 Setor :DISTRIBUICAO - BOBINAGEM AT - DISTRIBUICAO  
 Função :LIDER DE PRODUCAO MASTER

RG :2207804-5/SSP/MT

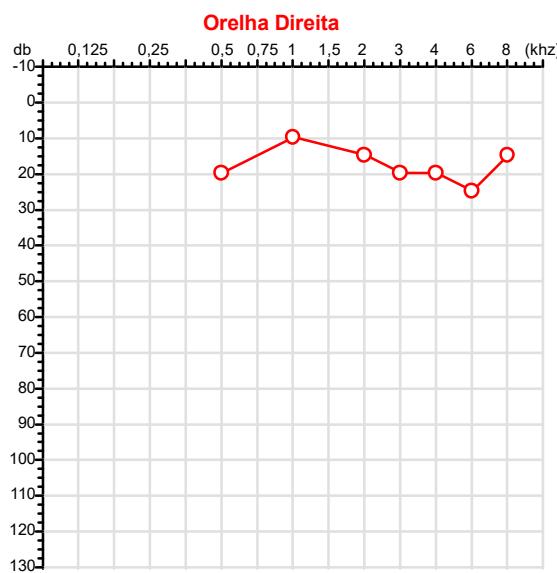

Audiometria

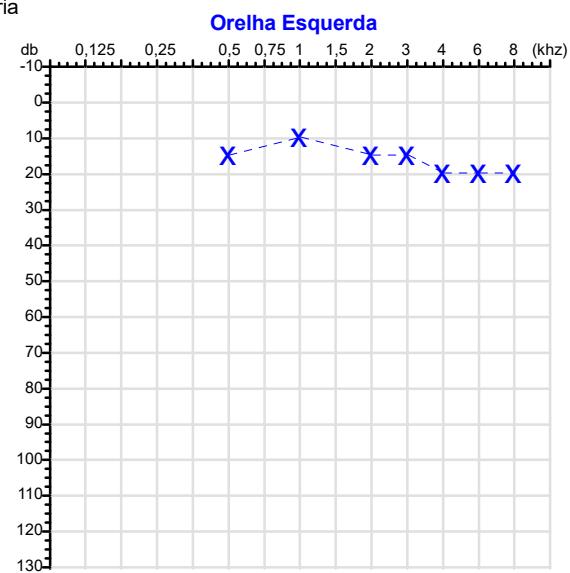**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	20	20	25	15

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	20	20	25	22

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :6543B007596C36EC8191700477DA883A  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Elenice Coimbra da Silva*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



Protocolo : 25121009220947 Data : 10/12/2025  
Paciente : ELENICE COIMBRA DA SILVA  
Nasc.: 06/04/1992 RG : 2207804-5-SSP/MT CPF: 04609185164  
Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERfil

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.  
ESCOLIOSE DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à ESQUERDA

Dr. Leandro M. Colmanetti  
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

