

Exame n.º :783795


CPF :039.876.501-41
CNPJ :53.193.433/0001-77
Nascimento :13/09/1983
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 10/12/2025

Paciente :Vilson Eugenio Pereira
Razão :CONCREMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Idade : 42 anos
Setor :PRODUCAO
Função :PRODUCAO DE PRE MOLDADO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

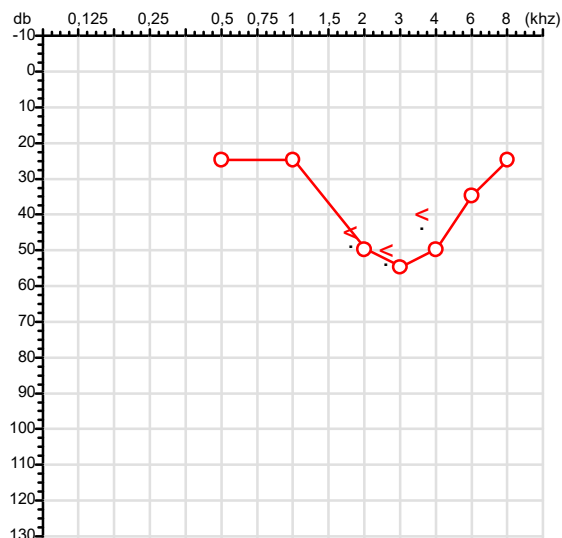

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	25	50	55	50	35	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	45	50	40	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	25	50	33	55	50	35	47

Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurossensorial de grau leve com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

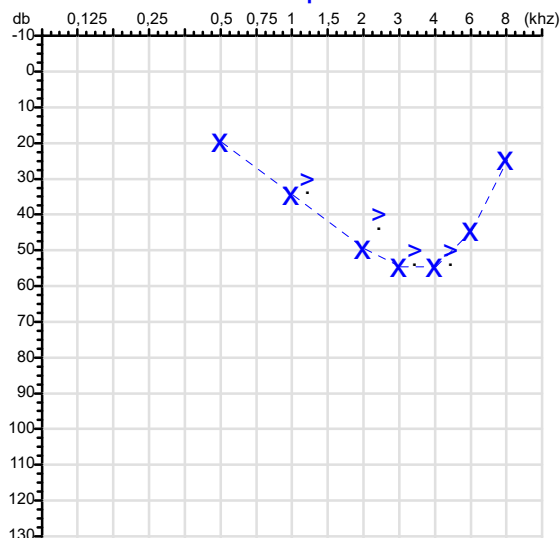

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	35	50	55	55	45	25

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	30	40	50	50	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	35	50	35	55	55	45	52

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau leve com configuração em U

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :FD9EB78F917891782CD090D5221EA836

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Vilson Eugenio Pereira

** Assinado por biometria **


Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 783795
Primeiro Nome: WILSON EUGENIO
Sobrenome: PEREIRA
Data: 10/12/2025

Data de nascimento: 13/09/1983
Sexo : Macho
Peso (kg): 93.0
Altura (cm): 183.0

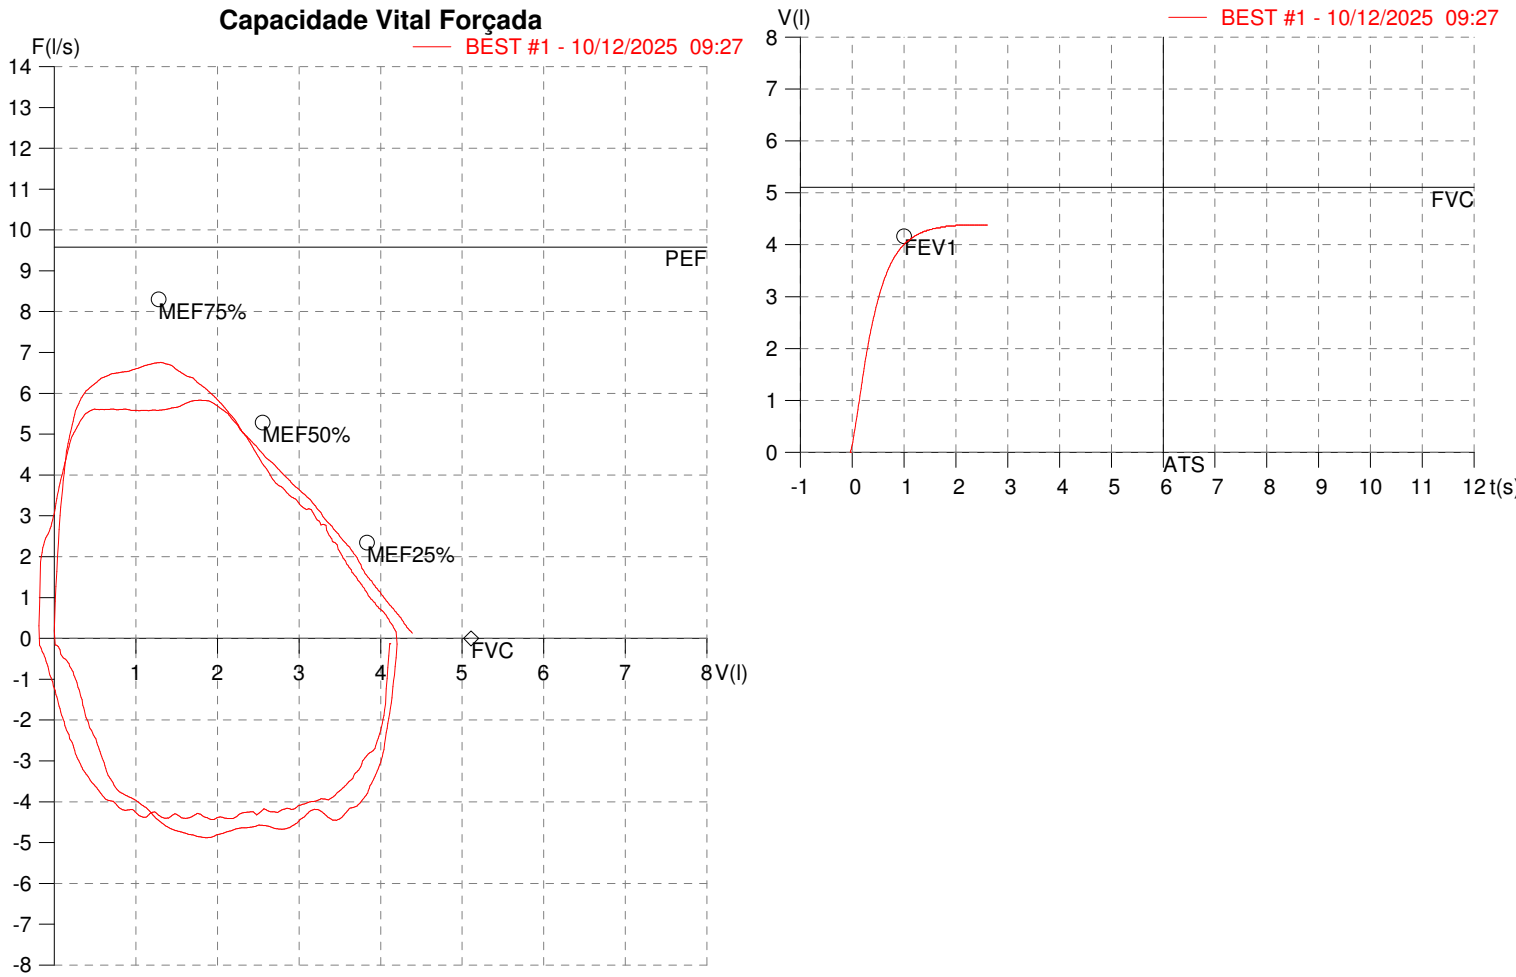

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.11	4.41	86.3
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.11	4.41	86.3
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.16	4.02	96.6
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	9.58	6.76	70.5
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	79.6	91.2	114.5
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.44	4.90	110.2
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.30	6.67	80.4
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.28	5.34	101.0
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.34	2.99	127.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		2.0	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	574.8	405.5	70.5

Diagnóstico:
Espirometria normal
Impresso 10/12/2025