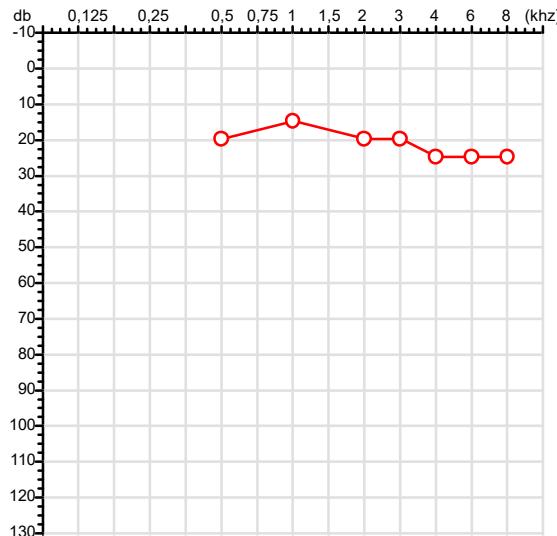
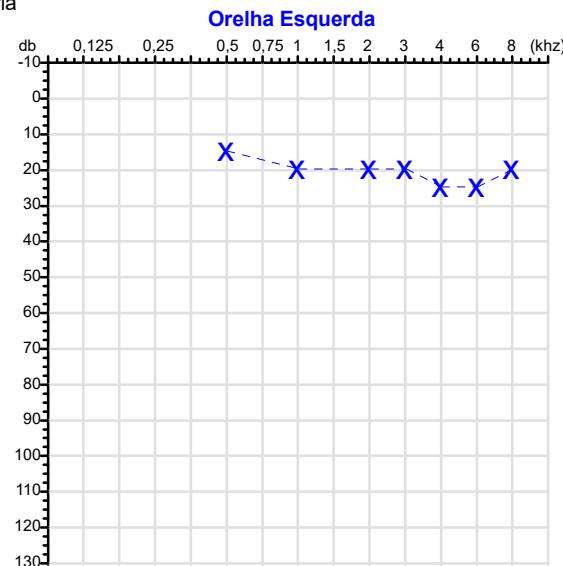


CPF :794.762.521-20
 CNPJ :53.193.433/0001-77
 Nascimento :27/09/1977
 Motivo :Periódico
 Repouso :14h
 Data do Exame : 10/12/2025

Paciente :Juliano da Costa Arruda
 Razão :CONCREMOLD INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
 Idade : 48 anos
 Setor :PRODUCAO
 Função :PRODUCAO DE PRE MOLDADO

RG :/

Orelha Direita**Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :0D00513351325B54C9F6DDADBA40AD5E
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Juliano da Costa Arruda

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	20	20	20	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	20	20	18	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Data da Visita	10/12/2025
Impresso em	10/12/2025

Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
JULIANO DA COSTA ARRUDA		783801	Masculino	48,2	110,00	179,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m ²)	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	27/09/1977	--	34,3	Não	--	--
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
--		--			Outros/Não Especificado	

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



Posição do Teste

09:39

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	3,43	4,72	73
FEV1	L	3,13	3,77	83
FEV1/FVC%	%	91,1	80,1	114
FEV1/Vcmax%	%	91,1	80,1	114

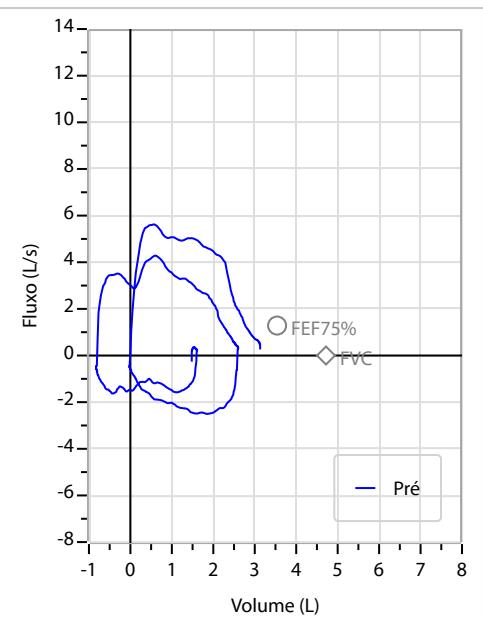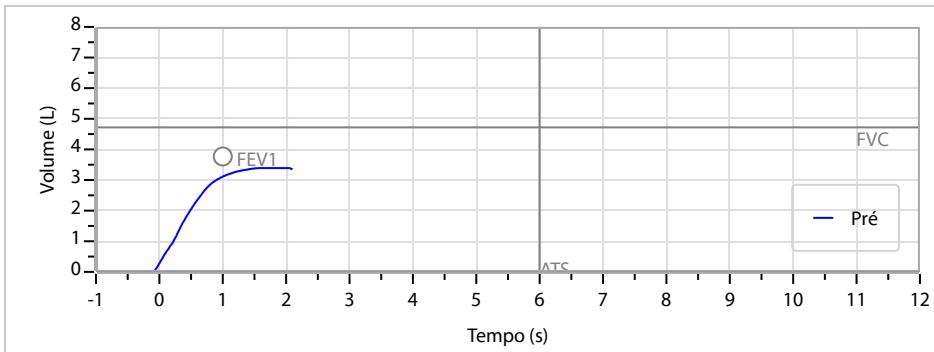

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 91,1% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,43 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____