



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163      Fantasia : CENTROACO MATRIZ  
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA  
Endereço : R N QUADRA17      N.º 1100  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT

Complemento : AO LADO TRAEL  
CEP : 78098000

### Funcionário

Nome : Esmael Dos Santos Araujo	Setor: ELETROFERRAGEM - ESTAMPARIA
CPF : 99699397187	Cargo: OPERADOR DE MAQUINA II
RG : 001271557 / SSP/MS	Nascimento: 12/10/1980

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

<b>SEM CORREÇÃO</b>	<b>COM CORREÇÃO</b>
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 10 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

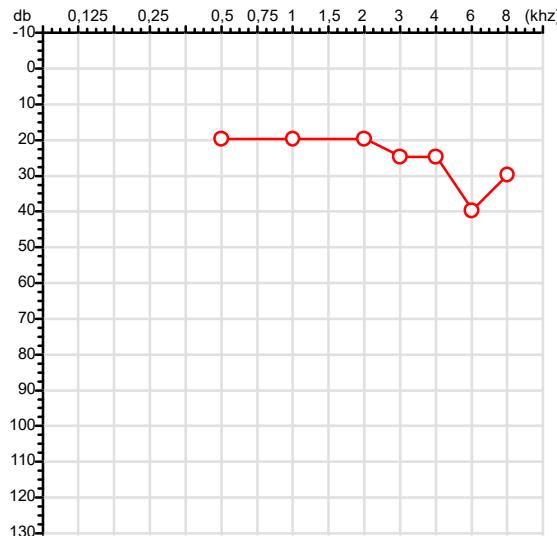
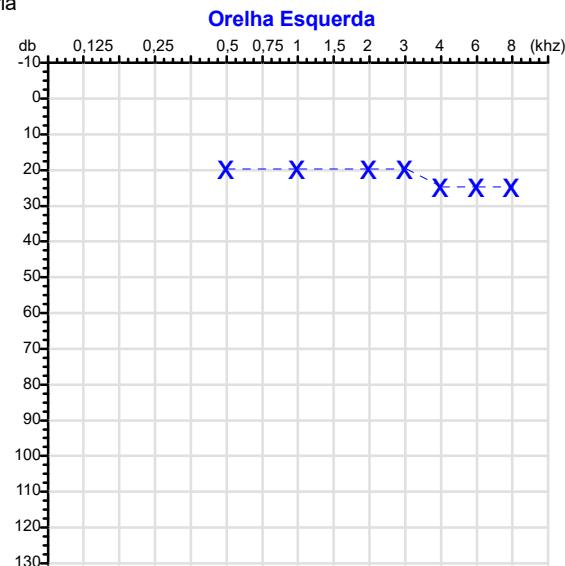
Autenticação Assinatura :002235F70C64947C1CEC25F789A7AA39  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :783824

CPF :996.993.971-87  
 CNPJ :12.027.138/0001-63  
 Nascimento :12/10/1980  
 Motivo :Demissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 10/12/2025

Paciente :Esmael Dos Santos Araujo  
 Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA  
 Idade : 45 anos  
 Setor :ELETROFERRAGEM - ESTAMPARIA  
 Função :OPERADOR DE MAQUINA II

RG :001271557/SSP/MS

**Orelha Direita**

**Audiometria**

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	25	25	40	30

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG


**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	25	25	40	30

**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

  
**Emanuel Sempio**  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :B0C558A924BA9122D6B5091D079480CD  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Esmal Dos Santos Araujo*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

Protocolo : 25121011070847 Data : 10/12/2025

Paciente : Esmael Dos Santos Araujo

Nasc.: 12/10/1980 RG : 001271557-SSP/MS CPF: 99699397187

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

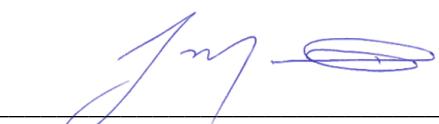
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

REDUÇÃO LEVE DOS ESPAÇOS DISCAIS NOS NÍVEIS L4-L5 E L5-S1,.

DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L4-L5 E L5-S1.

ANTEROLISTESE GRAU I DE L5 SOBRE S1



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

