

Exame n.º :783855


CPF :712.716.551-36
CNPJ :09.490.800/0001-02
Nascimento :29/12/2005
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 10/12/2025

Paciente :Gabriel Ramalho Ferreira
Razão :SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Idade : 19 anos
Setor :GERAL
Função :TECNICO (A) DE PAVIMENTACAO

RG :7156064/PC GO

Audiometria

Orelha Direita

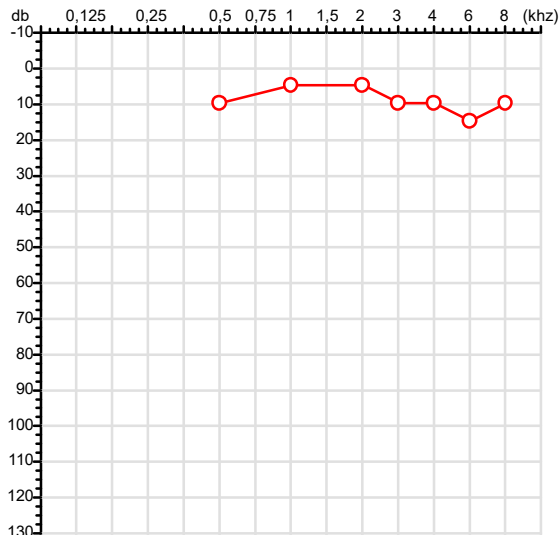

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	10	10	15	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	10	10	15	12

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

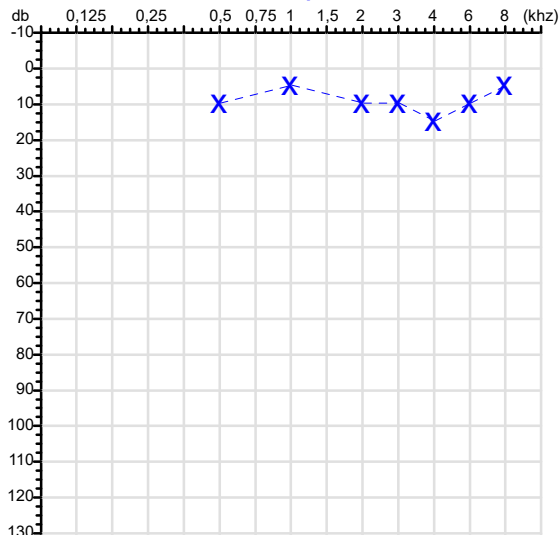

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	10	10	15	10	5

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	10	8	10	15	10	12

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :0B29BE35EA4F87AC42D26A1776A9DDDD5

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Gabriel Ramalho Ferreira

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

HISMET - MEDICINA DO TRABALHO
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO. CUIABÁ MT
Tel. (65)3321-7051

ID: 783855
Primeiro Nome: GABRIEL RAMALHO
Sobrenome: FERREIRA
Data: 10/12/2025

Data de nascimento: 29/12/2005
Sexo: Macho
Peso (kg): 59.0
Altura (cm): 175.0

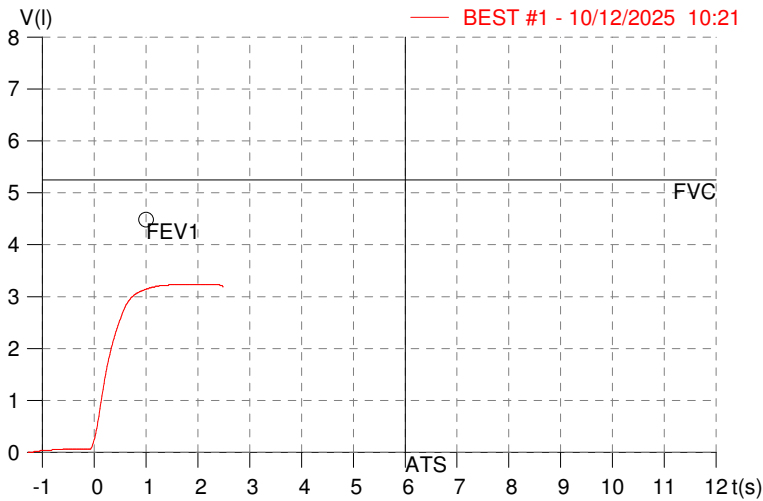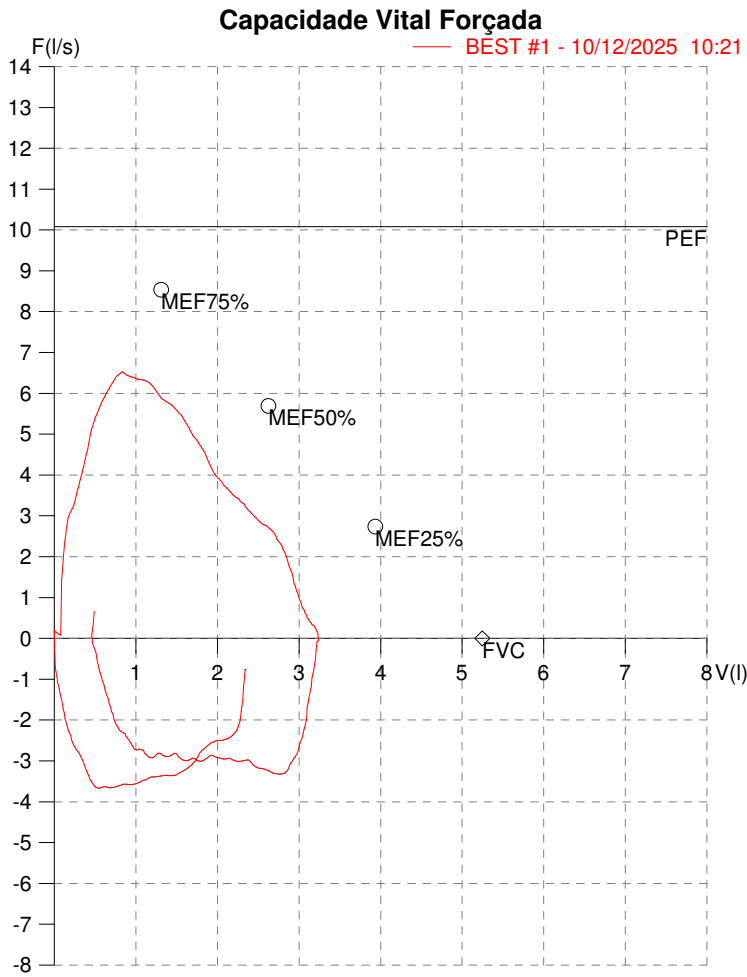

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	5.25	3.25	62.0
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	5.25	3.25	62.0
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	4.48	3.15	70.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	10.08	6.53	64.8
PIF	l/sec	Pico de Fluxo Inspiratório		3.33	
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	83.8	97.0	115.8
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	5.28	4.67	88.4
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	8.53	6.53	76.5
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	5.69	5.16	90.5
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.73	3.02	110.3
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.4	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	604.7	391.7	64.8

Diagnóstico:
Anormalidade Moderada

Impresso 10/12/2025

Protocolo :25121012162947

Data :10/12/2025

Paciente :GABRIEL RAMALHO FERREIRA

Nasc. :29/12/2005 RG :7156064-PC GO

CPF:71271655136

Exame :RX TORAX PA

Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.


MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.

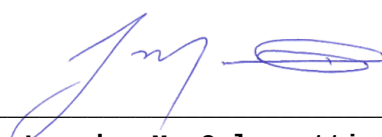

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=346202282938542214039923157065>

