



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 17501077000490      Fantasia : CARRETAO AUTO PECAS  
Razão Social : CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS LTDA  
Endereço : ROD DOS IMIGRANTES      N.º 0      Complemento : KM 19 BOX 23A AREA 05 BOX 25 AREA  
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT      CEP : 78152135<sup>04</sup>

### Funcionário

Nome : Vinicius Dias da Silva      Setor: GERAL  
CPF : 07933600131      Cargo: CONFERENTE DE MERCADORIA  
RG : /      Nascimento: 10/12/1999

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

<b>SEM CORREÇÃO</b>	<b>COM CORREÇÃO</b>
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 11 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

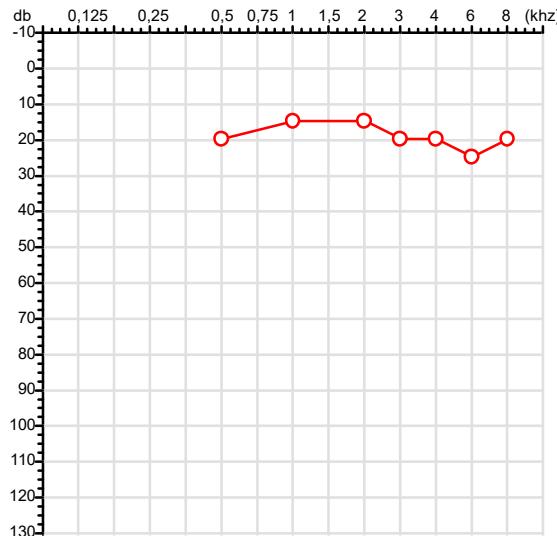
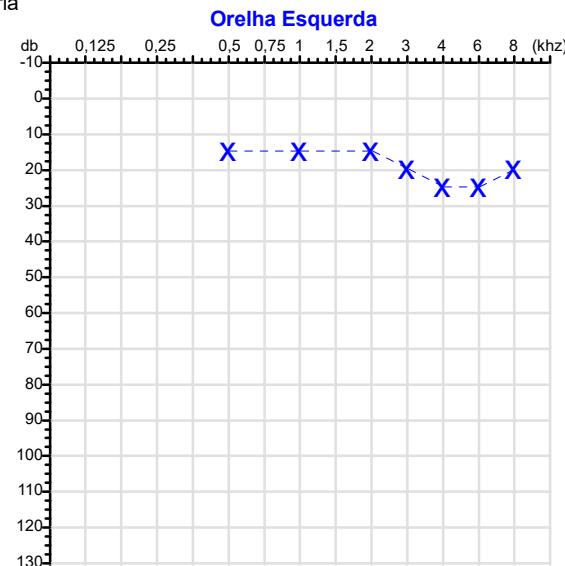
Autenticação Assinatura :357D0FAAF40F0E4C0AC2EE6A203A5BBE  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :784194

CPF :079.336.001-31  
 CNPJ :17.501.077/0004-90  
 Nascimento :10/12/1999  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 11/12/2025

Paciente :Vinicius Dias da Silva  
 Razão :CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA  
 Idade : 26 anos  
 Setor :GERAL  
 Função :CONFERENTE DE MERCADORIA

RG :/

**Orelha Direita**

**Audiometria**

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG


**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

  
**Emanuel Sempio**  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :B3F6EC3F605900211E8ED2A69372A6D5

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

  
**Vinicius Dias da Silva**

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 784194**

**Paciente**

Nome : **VINICIUS DIAS DA SILVA**

CPF : **07933600131**

Cargo : **CONFERENTE DE MERCADORIA**

RG : /

Nascimento : **10/12/1999**

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

**III.ANÁLISE**

No geral obteve-se um resultado moderadamente abaixo do esperado, o que representa um processo atencional limitrofe, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população, porém com estado mental aparentemente conservado. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas.

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 11 de dezembro de 2025



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.



Protocolo : 251211104516

Data : 11/12/2025

Paciente : VINICIUS DIAS DA SILVA

Nasc.: 10/12/1999 RG : -

CPF: 07933600131

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

### Resultado

FC = 84BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12\_s (NORMAL = 0,10 A 0,20s), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,08s (NORMAL = 0,07 A 0,11s) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,42\_s (NORMAL = 0,34 A 0,45s P/ HOMENS A 0,47s P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

SÂQRS = 0\_° (NORMAL = 0 A 90°, ALGUNS AUTORES CONSIDERAM NORMAL = -30 A +110°).

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

*Dr. Jamila L. Xavier*

2009565098311325268842

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=75187582909565098311325268842>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 25121110454732

Data : 11/12/2025

Paciente : VINICIUS DIAS DA SILVA

Nasc.: 10/12/1999 RG : -

CPF: 07933600131

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

### Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

### Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE  
Neurologista CRM-MT 7432 MT RQE 4011 MT  
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=664566316857841497007348078972>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Cod.: 563218	Paciente: <b>Vinicius Dias da Silva</b>	Sexo: Masculino	Idade: 26 (A)
Atendido em: 11/12/2025	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 07933600131	Convênio: Hismet

### **GLICOSE EM JEJUM**

**93 mg/dL**

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 11/12/2025 Liberado em: 11/12/2025 11:40

Valores de Referência:  
70 a 99 mg/dL



A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.  
Telefone: 65-99295 3662  
CNES: 3055612