



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 04653039000169 Fantasia : JL REVESTIMENTO E PINTURA
Razão Social : J L REVESTIMENTOS E PINTURAS LTDA
Endereço : R F4 N.º 07 Complemento : QUADRA: 76
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78095304

Funcionário

Nome : Joel Netes Dos Santos Setor: EXTERNO
CPF : 28400437187 Cargo: GERENTE DE PRODUCAO
RG : 343067 / SSP/MT Nascimento: 01/09/1962

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/70

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 12 de dezembro de 2025

Resultado: ALTERADO

Drª Gabriela Nonato Dias
Médica
CRM-MT 16075



Drª. Gabriela Nonato Dias
CRM-MT 16075
NIS 271.18441.67-3

Autenticação Assinatura :D5D5D8545E49DB862A3C66E1B5237076
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----------------------|--------|------------|--------|-------------|-----------|---------|------|-------------------------|-------|-------------|-------|
| Nome | JOEL NETES DOS SANTOS | | ID1 | 784386 | Sexo | Masculino | Idade | 63,2 | Peso (kg) | 84,00 | Altura (cm) | 174,0 |
| Agrupamento | -- | D.O.B. | 01/09/1962 | -- | BMI (kg/m2) | 27,7 | Fumante | Não | Anos de Tabag... | -- | Cig/Dia | -- |
| Técnico | -- | Médico | -- | -- | Classe 2 | -- | Etnia | -- | Outros/Não Especificado | | | |

| | | | |
|--------------------------|-------------------------------|------------------|------------------|
| CAPACIDADE VITAL FORÇADA | Imprimir Resultado dos testes | Definir previsão | Posição do Teste |
| | 08:11 | GLI | SENTADO |

| | Meas. | Pred | % Pred | z score |
|-------------|--------|------|--------|------------------------|
| FVC | L 3,70 | 3,95 | 94 | <div><div></div></div> |
| FEV1 | L 3,58 | 3,08 | 116 | <div><div></div></div> |
| FEV1/FVC% | % 96,9 | 78,1 | 124 | <div><div></div></div> |
| FEV1/Vcmax% | % 96,9 | 78,1 | 124 | <div><div></div></div> |

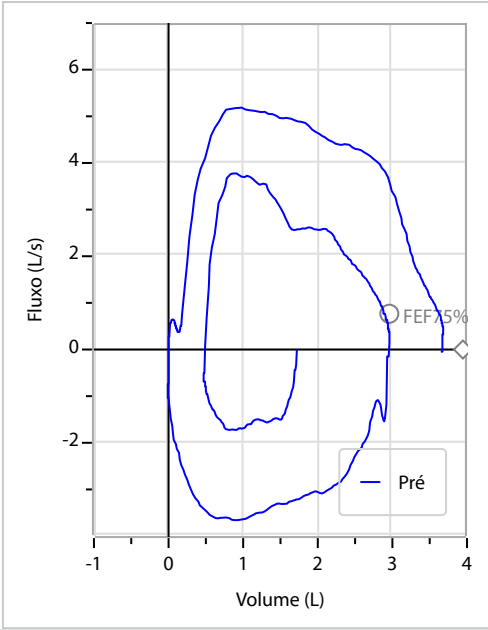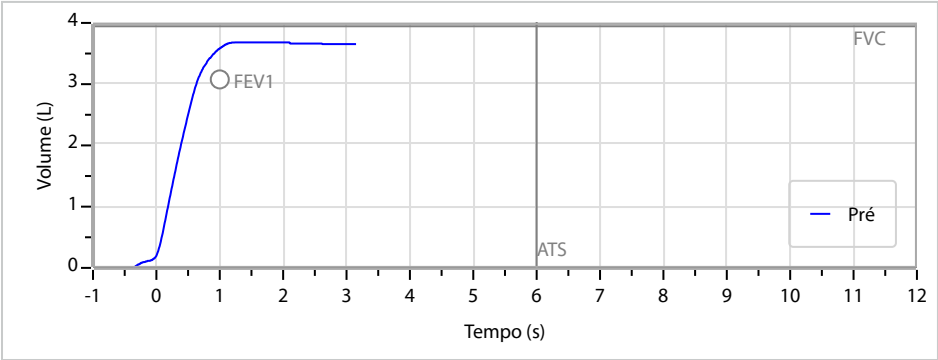

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 96,9% e um valor FVC de 3,70 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

| | | | |
|----------------------------|--|--|---------------------|
| Cod.: 563307 | Paciente: Joel Netes dos Santos | Sexo: Masculino | Idade: 63 (A) |
| Atendido em: 12/12/2025 | Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa | Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 28400437187 | Convênio: Hismet |

GLICOSE EM JEJUM

90 mg/dL

Método: Enzimático Colorimétrico Material: Soro Coletado em: 12/12/2025 Liberado em: 12/12/2025 11:21

Valores de Referência:

70 a 99 mg/dL

Histórico de Resultados

104 mg/dL

09/01/2025



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.
Telefone: 65-99295 3662

Protocolo:25121212331147

Data:12/12/2025

Paciente:JOEL NETES DOS SANTOS

Nasc.:01/09/1962 RG :343067-SSP/MT

CPF:28400437187

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

ARTRODESE METÁLICA POSTERIOR NOS NÍVEIS DE L2 A S1, NOTANDO-SE QUE O PARAFUSO ESQUERDO DE L4 ENCONTRA-SE LEVEMENTE INCLINADO INFERIORMENTE.

ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS DAS INTERAPOFISÁRIAS EM L2-L3 A L5-S1.

REDUÇÃO DOS ESPAÇOS DISCAIS NOS NÍVEIS DE L3-L4 A L5-S1.

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

OSTEOFITOS MARGINAIS INCIPIENTES EM CORPOS VERTEBRAIS.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=885662377928775528844793323804>

