



ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 784646

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 10.866.985/0002-77 Fantasia : GMB IRRIGACAO

Razão Social : GASPAR MAQUINAS E BOMBAS LTDA

Endereço : AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS (LOT CENTRO) N.º 2736 Complemento : SALA 1

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT CEP : 78.110-600

Funcionário

Nome : Carlos Ernesto Chaurany Tortoledo Setor: GERAL
CPF : 116.777.932-01 Cargo: INSTALADOR (A) DE SISTEMA DE IRRIGACAO
RG : / Nascimento: 28/01/2004

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	15/12/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	15/12/2025	EXAME CLINICO
1057	15/12/2025	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:

Varzea Grande-MT 15 de dezembro de 2025



Carlos Ernesto Chaurany Tortoledo

**** Assinado por biometria ****

Dr. Ericki Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS 14302194355



Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=784646>





ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 784646

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - -

CNPJ : 10.866.985/0002-77 Fantasia : GMB IRRIGACAO

Razão Social : GASPAR MAQUINAS E BOMBAS LTDA

Endereço : AVENIDA ULISSES POMPEU DE CAMPOS (LOT CENTRO) N.º 2736 Complemento : SALA 1

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE/MT CEP : 78.110-600

Funcionário

Nome : Carlos Ernesto Chaurany Tortoledo Setor: GERAL
CPF : 116.777.932-01 Cargo: INSTALADOR (A) DE SISTEMA DE IRRIGACAO
RG : / Nascimento: 28/01/2004

Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
09.01.001	AUSÊNCIA DE AGENTES NOCIVOS	A.A.N			---

Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	15/12/2025	AUDIOMETRIA TONAL	295	15/12/2025	EXAME CLINICO
1057	15/12/2025	ESPIROMETRIA			

Parecer

Apto

Observações:

Varzea Grande-MT 15 de dezembro de 2025



Carlos Ernesto Chaurany Tortoledo

**** Assinado por biometria ****

Dr. Ericki Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS 14302194355



ITI
Instituto Nacional de
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=784646>

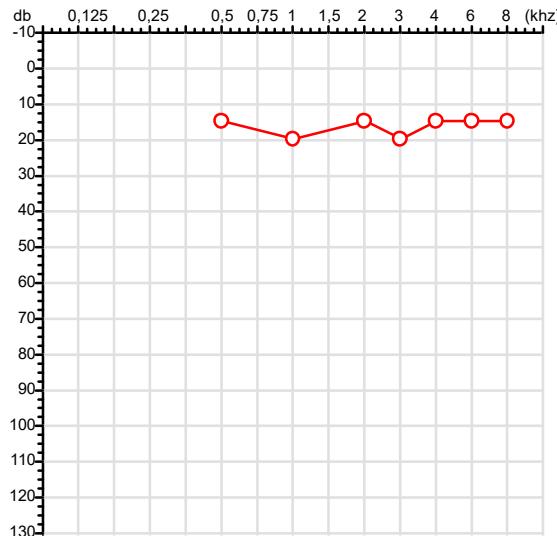
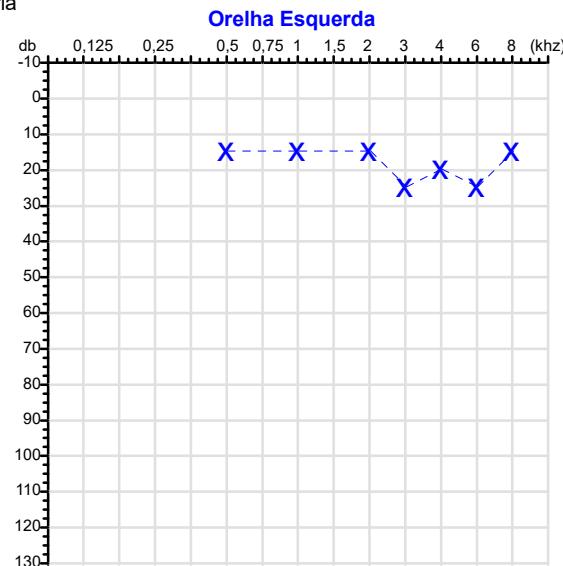


Exame n.º :784646

CPF :116.777.932-01
 CNPJ :10.866.985/0002-77
 Nascimento :28/01/2004
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 15/12/2025

Paciente :Carlos Ernesto Chaurany Tortoledo
 Razão :GASPAR MAQUINAS E BOMBAS LTDA
 Idade : 21 anos
 Setor :GERAL
 Função :INSTALADOR (A) DE SISTEMA DE IRRIGACAO

RG :/

Orelha Direita

Audiometria

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	20	15	20	15	15	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	20	15	17	20	15	15	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dr. Ericki A. Cenedese
 Médico
 CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
 CRM-MT 16240
 NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :8FB9DFF4B77835AD219E8984DF37A3C8
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Carlos Ernesto Chaurany Tortoledo
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025

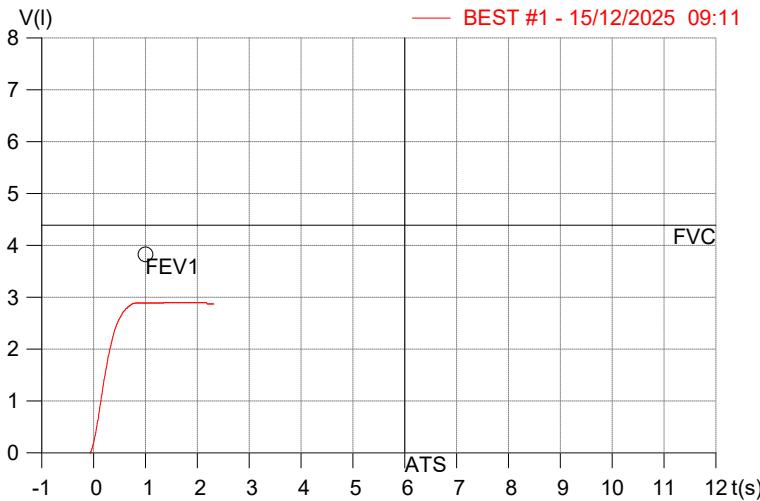
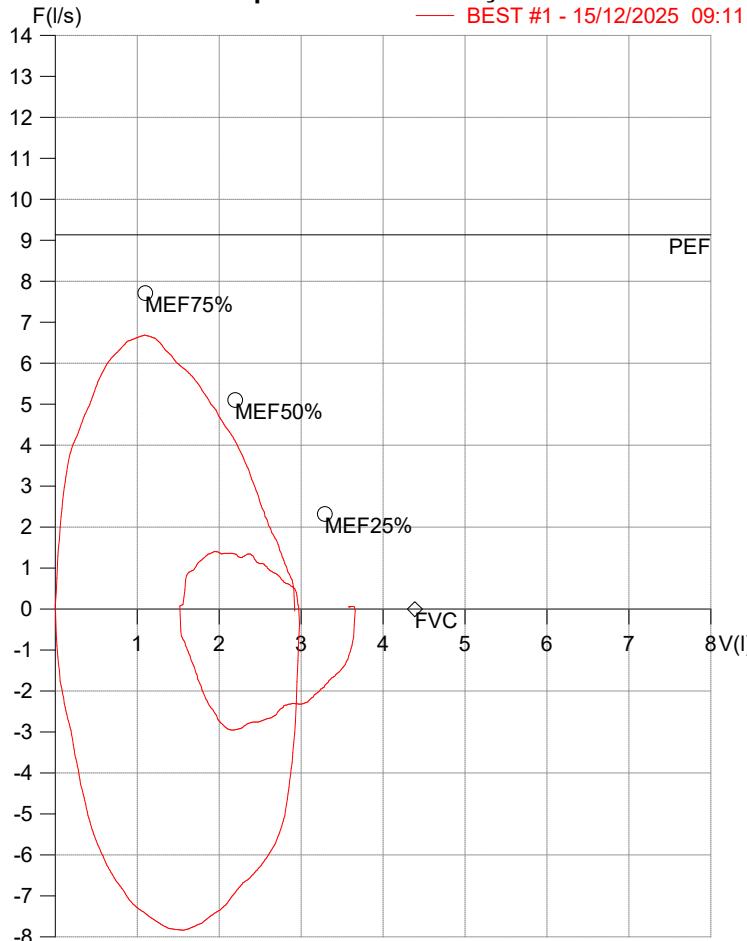
HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br


Data: 15/12/2025
Primeiro Nome: CARLOS ERNESTO
Sobrenome: CHAURANY TORTOLEDO
Altura (cm): 161.0
Peso (kg): 63.0

Data de nascimento: 28/01/2004
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa: GASPAR MAQ. E BOMBAS
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 15/12/2025 09:11




Dr. Ericki Al Cenedese
 Médico
CRM - MT 16240

Parâmetro **UM** **Descrição**

Best FVC l(btps) Melhor Capacidade Vital Forçada
 FVC l(btps) Capacidade Vital Forçada
 FEV1 l(btps) Volume Exp Forçada em 1 seg
 PEF l/sec Pico de Fluxo expiratório
 FEV1/FVC% % FEV1 em % da FVC
 FEF25-75% l/sec Fluxo expiratório médio forçado
 MEF75% l/sec Fluxo Exp Máx @ 25% FVC
 MEF50% l/sec Fluxo Exp Máx @ 50% FVC
 MEF25% l/sec Fluxo Exp Máx @ 75% FVC
 FET100% sec Tempo de Expiração forçada
 PEFr l/min Pico de Fluxo expiratório (l/min)

Prev. **BEST#1** **% Prev.**

4.39	2.93	66.8
4.39	2.93	66.8
3.82	2.92	76.4
9.13	6.69	73.2
83.4	99.7	119.5
4.92	5.65	114.9
7.71	6.27	81.3
5.10	6.04	118.3
2.32	4.05	174.7
	1.4	
547.9	401.1	73.2

Diagnóstico:

Espirometria normal