



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 37457942000103 Fantasia : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS  
Razão Social : TRAEI TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
Endereço : RUA N N.º 244 Complemento : QUADRA 17  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78098400

### Funcionário

Nome : Larissa Rafaela de Souza Pinto Setor: APOIO INDUSTRIAL - LABORATORIO DE OLEO  
CPF : 05491443158 Cargo: ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO SENIOR  
RG : / Nascimento: 10/04/1997

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 16 de dezembro de 2025

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709


Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura :193A828DAE398D306835635718A0BB03  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

# Exame n.º :784881

CPF :054.914.431-58 Paciente :Larissa Rafaela de Souza Pinto RG :/  
 CNPJ :37.457.942/0001-03 Razão :TRAEL TRANSFORMADORES ELETRICOS LTDA  
 Nascimento :10/04/1997 Idade : 28 anos  
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :APOIO INDUSTRIAL - LABORATORIO DE OLEO  
 Repouso :14h Função :ANALISTA TECNICO DE LABORATORIO SENIOR  
 Data do Exame : 16/12/2025

## Orelha Direita

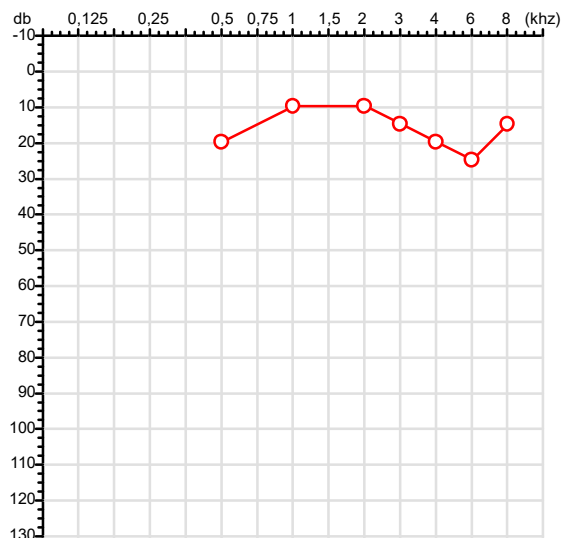

## Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	10	15	20	25	15

## Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

## Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	10	13	15	20	25	20


## Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

## Audiometria

## Orelha Esquerda

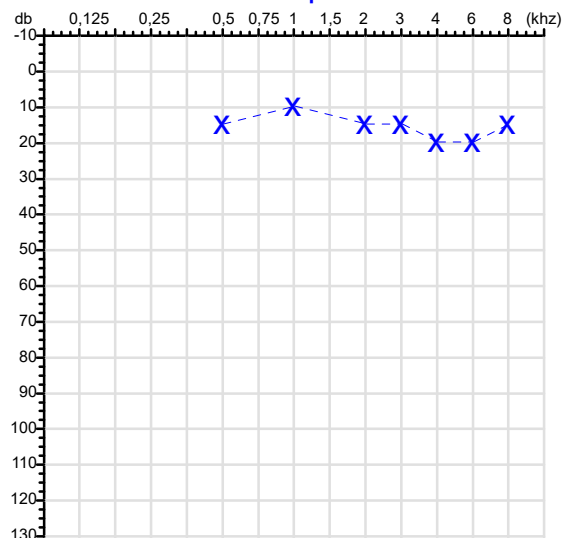

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	20	20	18

## Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F9427BCEC21D972EDE8096F1BE52C774

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

**Larissa Rafaela de Souza Pinto**

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Protocolo:2512160908149

Data:16/12/2025

Paciente:LARISSA RAFAELA DE SOUZA PINTO

Nasc.:10/04/1997 RG :-

CPF:05491443158

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.  
REDUÇÃO LEVE DO ESPAÇO DISCAL NO NÍVEL L5-S1.  
DEMAIS ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.



---

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=934742771185198212841705688643>

