

Exame n.º :785169


CPF :000.490.271-82
CNPJ :35.266.260/0001-98
Nascimento :01/10/1984
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 17/12/2025

Paciente :Arquimedes de Almeida
Razão :FBORGES LIMA
Idade : 41 anos
Setor :GERAL
Função :ELETRICISTA

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

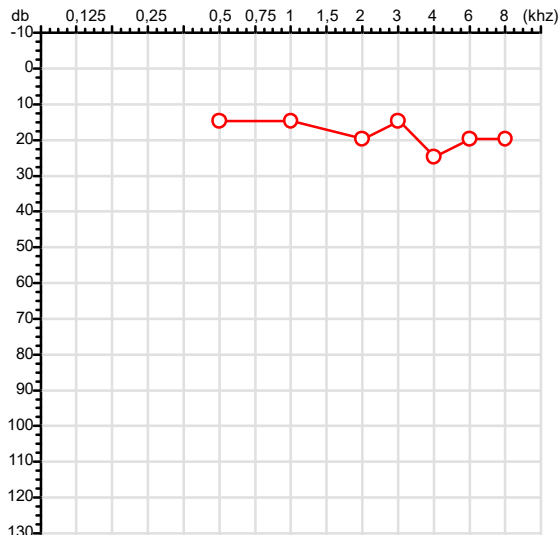

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	20	15	25	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	20	17	15	25	20	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

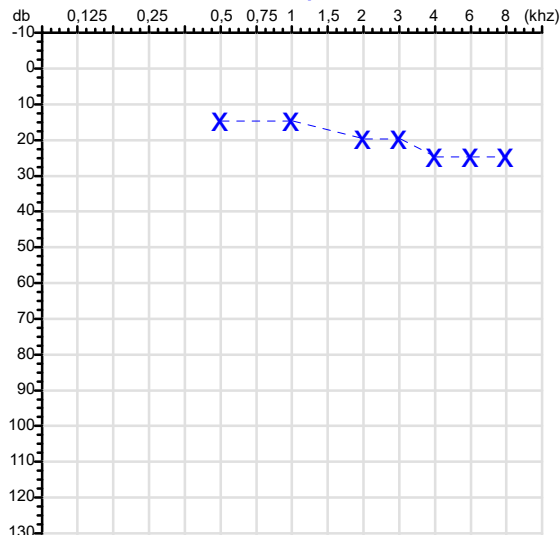

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	20	20	25	25	25

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	20	17	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dr. Ericki A. Cenedese
Médico
CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
CRM-MT 16240
NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :725C2FE55AE487AF4419DEDFC1D037F6

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Arquimedes de Almeida

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM


Última Aferição :12/08/2025

HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 17/12/2025
Primeiro Nome: ARQUIMEDES DE ALMEID
Sobrenome:
Altura (cm): 170.0
Peso (kg): 65.0

Data de nascimento: 01/10/1984
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa: FBORGES LIMA
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

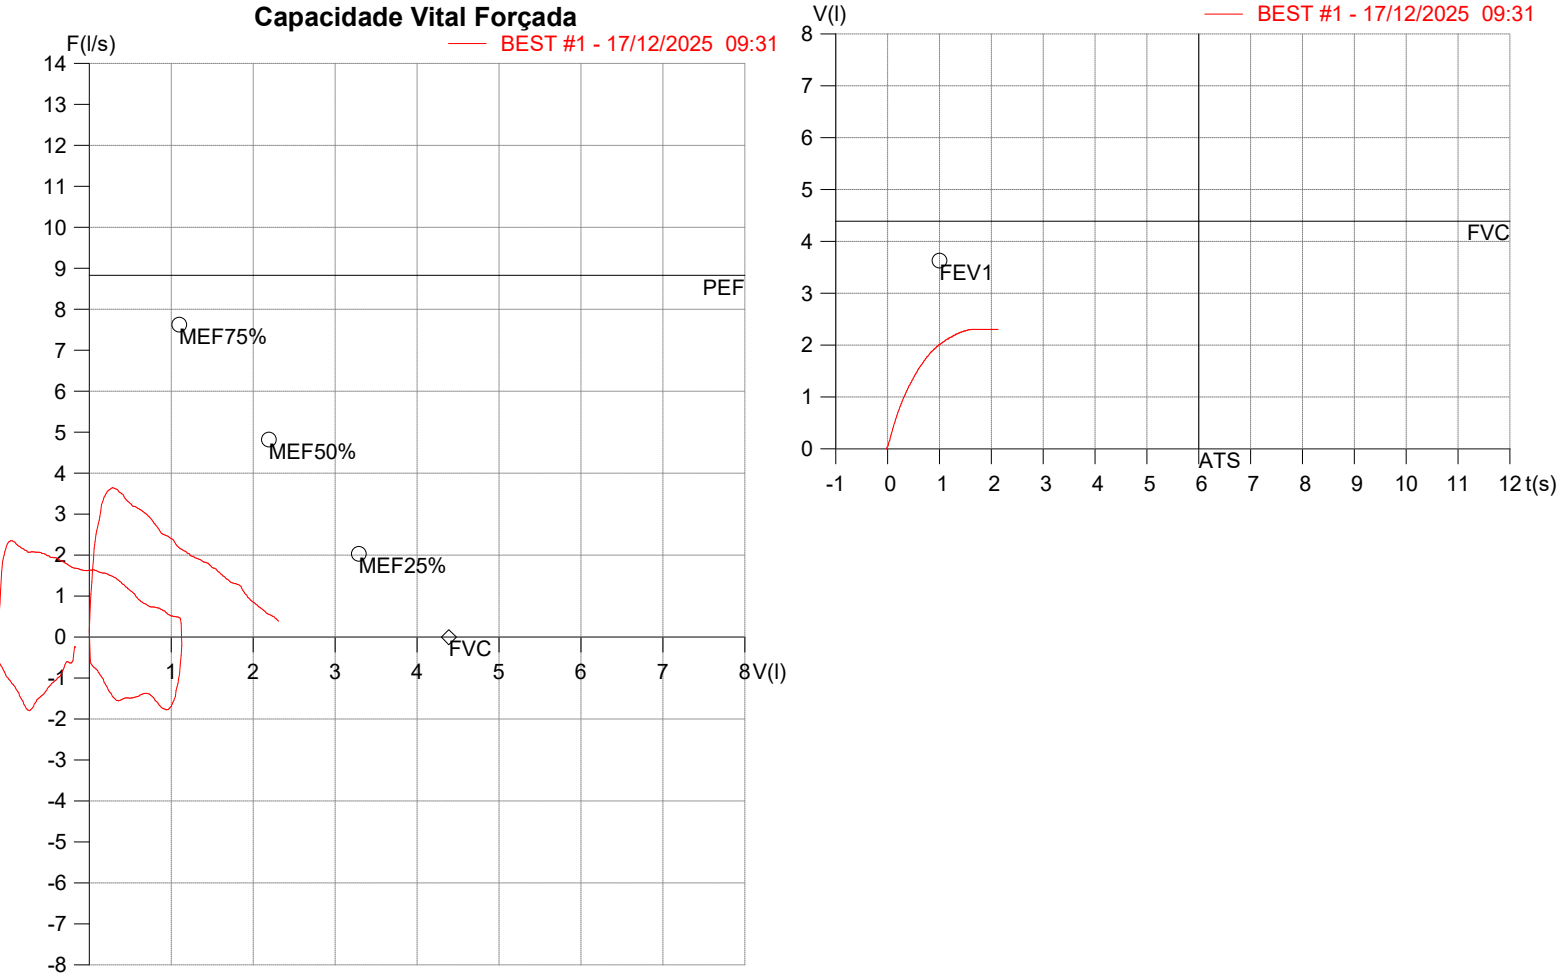

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	4.39	2.33	53.1
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	4.39	2.33	53.1
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.63	2.02	55.7
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.83	3.64	41.3
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	79.8	86.7	108.6
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	4.24	2.07	48.8
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.62	3.13	41.1
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.82	2.11	43.7
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	2.03	1.33	65.5
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	529.5	218.6	41.3

Diagnóstico:
Espirometria normal