



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163 Fantasia : CENTROACO MATRIZ
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100
Cidade / UF : CUIABÁ / MT

Complemento : AO LADO TRAIL
CEP : 78098000

Funcionário

Nome : Thiago Carvalho Silva	Setor: ELETROFERRAGEM - ESTAMPARIA
CPF : 04832622188	Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO III
RG : /	Nascimento: 18/07/1993

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 18 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

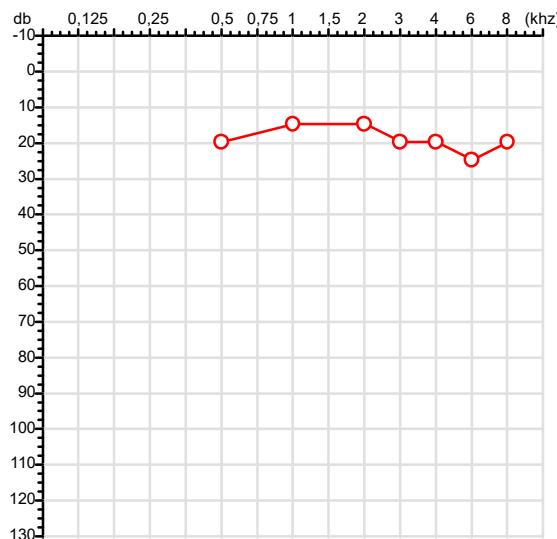
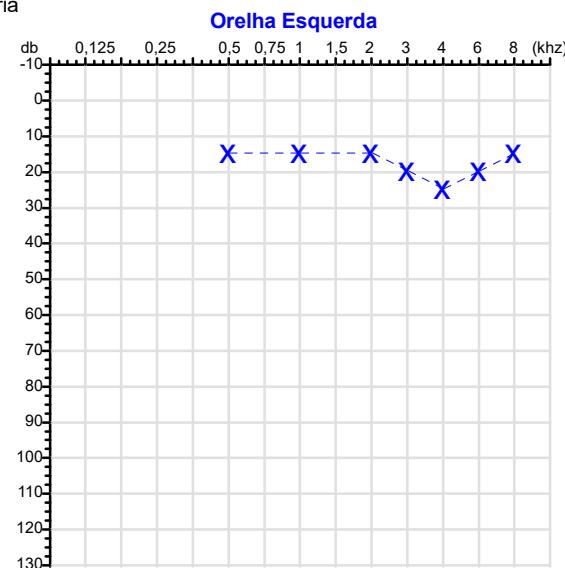
Autenticação Assinatura :B02F8CCE7E77220092DE7A544A464680
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :785393

CPF :048.326.221-88
 CNPJ :12.027.138/0001-63
 Nascimento :18/07/1993
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 18/12/2025

Paciente :Thiago Carvalho Silva
 Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
 Idade : 32 anos
 Setor :ELETROFERRAGEM - ESTAMPARIA
 Função :AUXILIAR DE PRODUCAO III

RG :/

Orelha Direita

Audiometria

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	15	17	20	20	25	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :D1B3E723BDF81BFC3DD520375004F0FA

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Thiago Carvalho Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição :12/08/2025

Protocolo : 2512180842369

Data : 18/12/2025

Paciente : THIAGO CARVALHO SILVA

Nasc.: 18/07/1993 RG :-

CPF: 04832622188

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

REDUÇÃO DA ALTURA DO PLÂTO SUPERIOR DO CORPO VERTEBRAL DE T12 SEM RECUO MURO POSTERIOR.
LEVE REDUÇÃO DA ALTURA DO PLATÔ SUPERIOR DO CORPO VERTEBRAL DE L1, SEM RECUO MURO POSTERIOR.

DEMAIS CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

RETIFICAÇÃO DA LORDOSE LOMBAR.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

