

# Exame n.º :785515


CPF :052.243.621-80  
CNPJ :03.819.157/0011-03  
Nascimento :05/08/1998  
Motivo :Periódico  
Repouso :14h  
Data do Exame : 18/12/2025

Paciente :JOAO FERNANDO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Razão :LOCAR SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA  
Idade : 27 anos  
Setor :GERAL  
Função :COLETOR (A) DE LIXO

RG :25364804/SSP MT

## Audiometria

### Orelha Direita

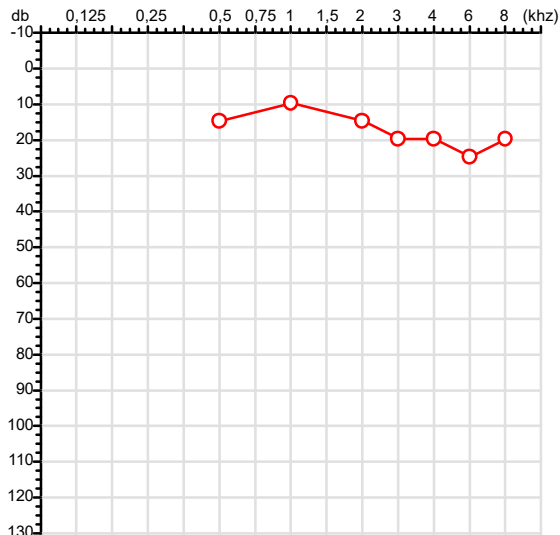

### Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	20	20	25	20

### Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

### Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	20	20	25	22

### Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

### Orelha Esquerda

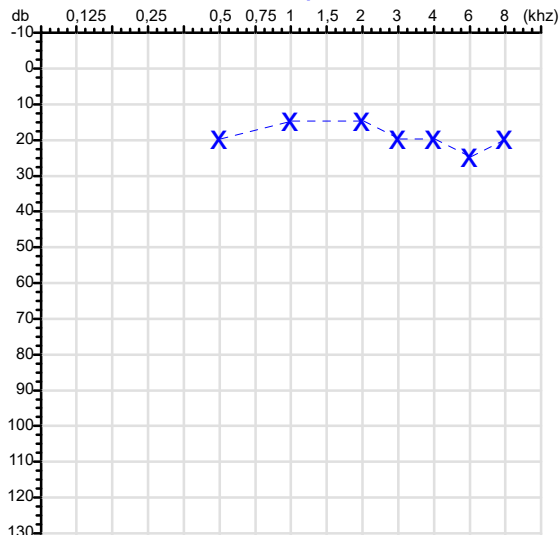

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	15	15	20	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	15	15	17	20	20	25	22

### Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

**Emanuel Sempio**  
Fonoaudiólogo  
Audiologia Clínica e Ocupacional  
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
Fonoaudiólogo  
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :3C59C4CEB59842B02DB993C8851DCF5B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Joao Fernando Rodrigues de Oliveira*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



Cod.: 564161	Paciente: <b>Joao Fernando Rodrigues de Oliveira</b>	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 18/12/2025	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05224362180	Convênio: Hismet

**HEPATITE A - ANTICORPOS IGG (HVA)**

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 18/12/2025 Liberado em: 20/12/2025 08:57

HEPATITE A - ANTI-HVA IgG	10,62
LEITURA	Reagente

Valores de Referência:

Não reagente: Inferior a 1,00

Reagente.....: Superior ou igual a 1,00

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612



Cod.: 564161	Paciente: <b>Joao Fernando Rodrigues de Oliveira</b>	Sexo: Masculino	Idade: 27 (A)
Atendido em: 18/12/2025	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 05224362180	Convênio: Hismet

**HEPATITE A - ANTICORPOS IGM (HVA)**

Método: QUIMIOLUMINESCÊNCIA Material: Soro Coletado em: 18/12/2025 Liberado em: 20/12/2025 08:57

HEPATITE A - ANTI-HVA IgM	0,29
Resultado	Não reagente

Valores de Referência:  
Não reagente.: Inferior a 0,80  
Indeterminado: 0,80 a 1,20  
Reagente.....: Superior a 1,20

Nota: \*ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 11/12/2024. Conforme disposto na RDC nº 786/ANVISA de 05/05/2023, e atendendo o Manual técnico para o Diagnóstico das Hepatites Virais, do Ministério da Saúde. INTERPRETAÇÃO: AMOSTRA NÃO REAGENTE: Resultado não reagente para HAV IgM. AMOSTRA REAGENTE: Resultado reagente para HAV IgM indica infecção aguda pelo vírus da hepatite A. OBSERVAÇÕES: 1) A sensibilidade e especificidade dos exames laboratoriais não correspondem a 100% e, portanto, é possível a ocorrência de resultados falso-positivos, falso-negativos ou mesmo discrepantes entre os diferentes testes realizados. 2) A interpretação de qualquer resultado laboratorial requer correlação de dados clínico-epidemiológicos, devendo ser realizada apenas pelo (a) médico (a). 3) Em caso de dúvida, a critério clínico sugere-se repetição do teste em nova amostra para observação da evolução do quadro sorológico. 4) A vacina contra a hepatite A faz parte do calendário de vacinação do SUS para crianças de 15 meses a 4 anos. Além disso, ela está disponível nos Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais (CRIE), sendo indicada para as situações previstas em: [www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hepatite](http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hepatite) 5) A vacina contra a hepatite B faz parte do calendário de vacinação da criança, e está disponível nas salas de vacina do Sistema Único de Saúde (SUS) para as situações previstas em: [www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hepatit](http://www.saude.gov.br/saude-de-a-z/hepatit)

Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.

Dra. Julia Cristina da Silva  
Biomédica  
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612