



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163      Fantasia : CENTROACO MATRIZ  
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA  
Endereço : R N QUADRA17      N.º 1100  
Cidade / UF : CUIABÁ / MT

Complemento : AO LADO TRAEL  
CEP : 78098000

### Funcionário

Nome : Renato Jose Dos Santos	Setor: ELETROFERRAGEM - ESTAMPARIA
CPF : 12647303495	Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO III
RG : /	Nascimento: 21/01/1998

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

<b>SEM CORREÇÃO</b>	<b>COM CORREÇÃO</b>
OD: 20/10	OD: /
OE: 20/10	OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 23 de dezembro de 2025

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida  
Médico  
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior  
CRM-MT 15709  
NIS 269.85078.64-6

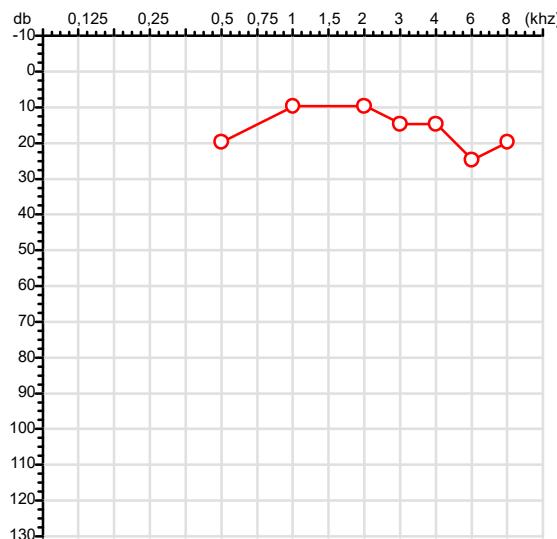
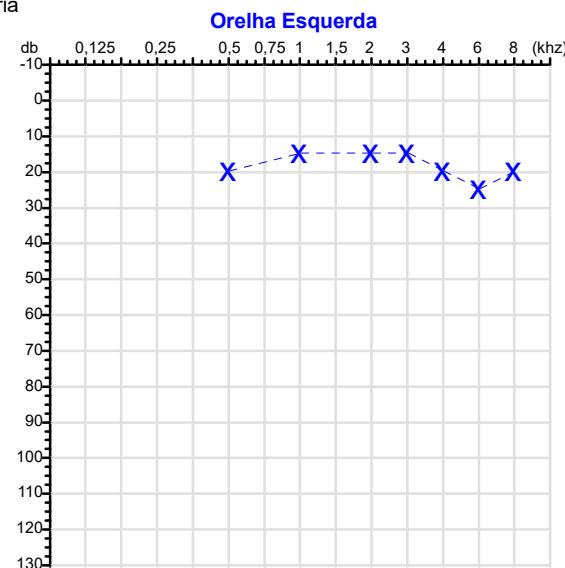
Autenticação Assinatura :E0C0B52AFFC88D1DA631A02ED7EA084F  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :786214

CPF :126.473.034-95  
 CNPJ :12.027.138/0001-63  
 Nascimento :21/01/1998  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 23/12/2025

Paciente :Renato Jose Dos Santos  
 Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA  
 Idade : 27 anos  
 Setor :ELETROFERRAGEM - ESTAMPARIA  
 Função :AUXILIAR DE PRODUCAO III

RG :/

**Orelha Direita**

**Audiometria**

**Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	10	15	15	25	20

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	10	13	15	15	25	18

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

  
**Emanuel Sempio**  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :039E8506CD4EC3795C399EFEF0A57925

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

  
**Renato Jose Dos Santos**

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição :12/08/2025

Protocolo : 2512230849029

Data : 23/12/2025

Paciente: RENATO JOSE DOS SANTOS

Nasc.: 21/01/1998 RG : -

CPF: 12647303495

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.

APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.

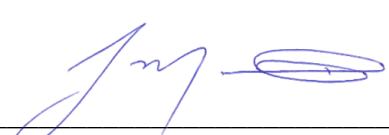
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.

ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.

AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

FALHA DE FUSÃO DOS ELEMENTOS POSTERIORES DE L5.



Dr. Leandro M. Colmanetti  
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

