

Exame n.º :787311


CPF :067.408.111-05
CNPJ :08.439.653/0003-45
Nascimento :28/06/1997
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 02/01/2026

Paciente :THIAGO MOREIRA DA SILVA
Razão :ECOPNEU - RECICLAGEM DE PNEUS LTDA. - EPP
Idade : 28 anos
Setor :PRODUCAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

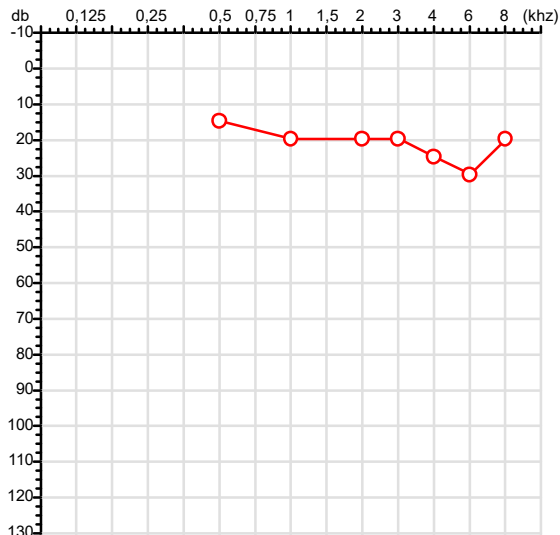

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	20	20	20	25	30	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	20	20	18	20	25	30	25

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

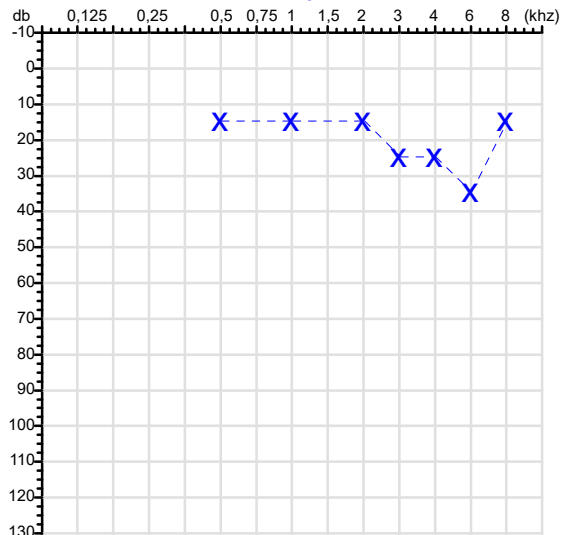

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	25	25	35	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :62E4125C1C69BD5C8195DAD04E087BC0

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Thiago Moreira da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	THIAGO MOREIRA DA SILVA		ID1	787311	Sexo	Masculino	Idade	28,5	Peso (kg)	79,00	Altura (cm)	173,0
Agrupamento	--	D.O.B.	28/06/1997	--	BMI (kg/m2)	26,4	Fumante	--	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		16:56	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	5,10	4,72	108	
FEV1	L	4,97	3,97	125	
FEV1/FVC%	%	97,5	84,4	116	
FEV1/Vcmax%	%	97,5	84,4	116	

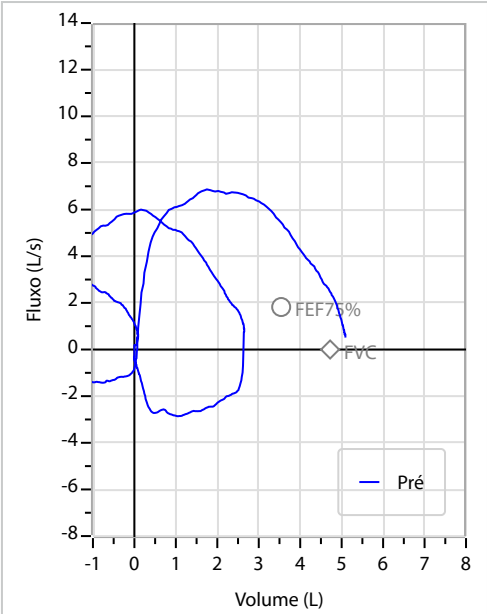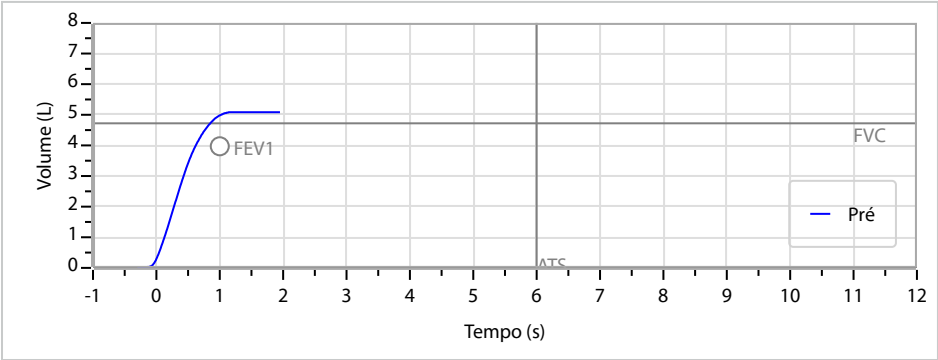

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 97,5% e um valor FVC de 5,10 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____

Protocolo :2601021736319

Data:02/01/2026

Paciente:THIAGO MOREIRA DA SILVA


Nasc.:28/06/1997 RG :-

CPF:06740811105

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.

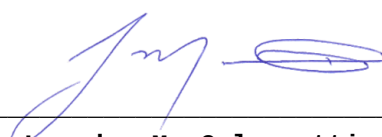

Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=371783470121260099957493061426>

