



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 30109260000160      Fantasia : GHJ LOCACÕES DE MAQUINAS

Razão Social : GHJ LOCACOES LTDA

Endereço : AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS      N.º 71

"(OTÁLIA)"  
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT

Complemento : QUADRAD SALA B

CEP : 78158207

### Funcionário

Nome : Rodrigo Meister

Setor: OPERACIONAL

CPF : 06097342101

Cargo: SUPERVISOR DA MANUTENCAO E REPARACAO DE

RG : 2721772-8 / SESP MT

VEICULOS PESADOS  
Nascimento: 04/05/2001

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Várzea Grande 5 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

Marina de Souza Campos  
Médica  
CRM-MT 8250

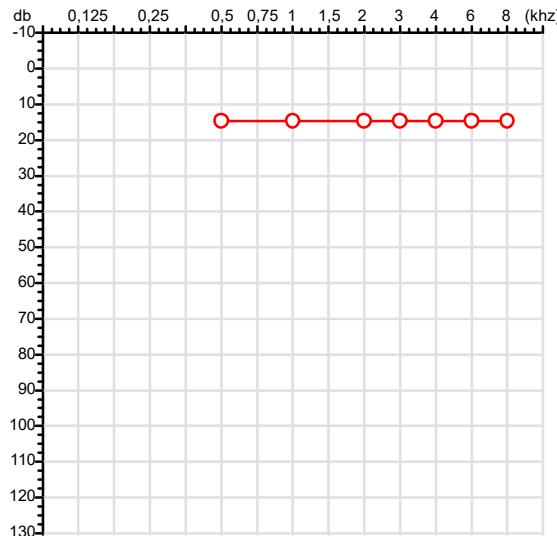
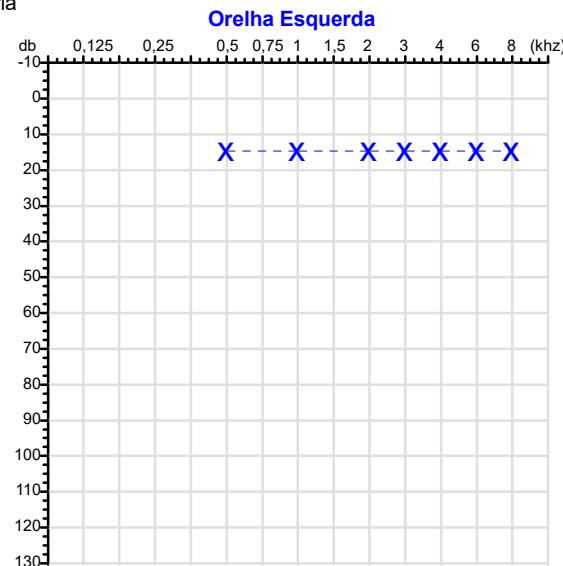
Dra. Marina de Souza Campos  
CRM-MT 8250  
NIS 26797405872

Autenticação Assinatura :322655CA91D1288BE96A6EE9CA269219  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :060.973.421-01  
 CNPJ :30.109.260/0001-60  
 Nascimento :04/05/2001  
 Motivo :Demissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 05/01/2026

Paciente :Rodrigo Meister  
 Razão :GHJ LOCACOES LTDA  
 Idade : 24 anos  
 Setor :OPERACIONAL  
 Função :SUPERVISOR DA MANUTENCAO E REPARACAO DE VEICULOS PESADOS

RG :2721772-8/SESP MT

**Orelha Direita****Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	15	15	15

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Marina de Souza Campos  
Médica  
CRM-MT 8250

Dra. Marina de Souza Campos  
CRM-MT 8250  
NIS : 26797405872

Assinatura eletrônica :B990FDB6E9021060813653A36ED5F7A8  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	15	15	15

**Laudo Clínico OE**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



www.ceico.com.br



**Nome:** RODRIGO MEISTER  
**Médico:** HISMET  
**Data:** 05/01/2026  
**Exame:** RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

**Data Nasc.:** 04/05/2001  
**CRM:** 175069-MT  
**Protocolo:** 1025131  
**Senha:** 651891

### RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

#### Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Corpos vertebrais íntegros e alinhados.

Espaços discais conservados.

**ID: Dentro de padrões de normalidades.**

rbe

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Raul Bernardo Paniagua Eljach".

**Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach**  
CRM-MT 8230 RQE N° 4157  
Título de Especialista em Radiologia  
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site [www.ceico.com.br](http://www.ceico.com.br) com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT  
Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT  
1/1