



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 787594

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 11.595.396/0001-83

Fantasia : JER ENGENHARIA

Razão Social : JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP

Endereço : R DAS AVENCAS N.º 3318N

Complemento :

Cidade / UF : NOVA MUTUM/MT

CEP : 78.450-000

### Funcionário

Nome : Cristian Devid Camara Pereira

Setor: ALVENARIA

CPF : 603.901.793-70

Cargo: PEDREIRO

RG : /

Nascimento: 09/05/1993

### Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:

Admissional

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	CIMENTO PORTLAND, POEIRA
---	MECANICO/ACIDENTES	PARTICULAS PROJETADAS, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUCORTANTES, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, FREQUENTE AÇÃO DE PUXAR/EMPURRAR CARGAS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUIDO

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	05/01/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	05/01/2026	EXAME CLINICO
1057	05/01/2026	ESPIROMETRIA			

### Parecer

Apto

Observações:



Cuiabá-MT 5 de janeiro de 2026

Cristian Devid Camara Pereira

\*\* Assinado por biometria \*\*

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS



Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.



URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=787594>



CPF :603.901.793-70  
 CNPJ :11.595.396/0001-83  
 Nascimento :09/05/1993  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 05/01/2026

Paciente :Cristian Devid Camara Pereira  
 Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP  
 Idade : 32 anos  
 Setor :ALVENARIA  
 Função :PEDREIRO

RG :/

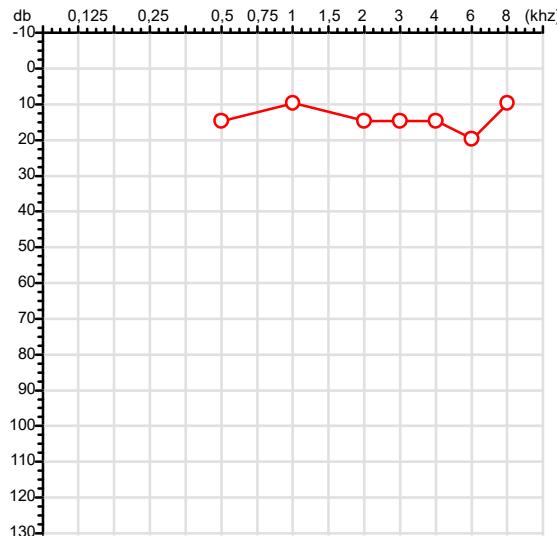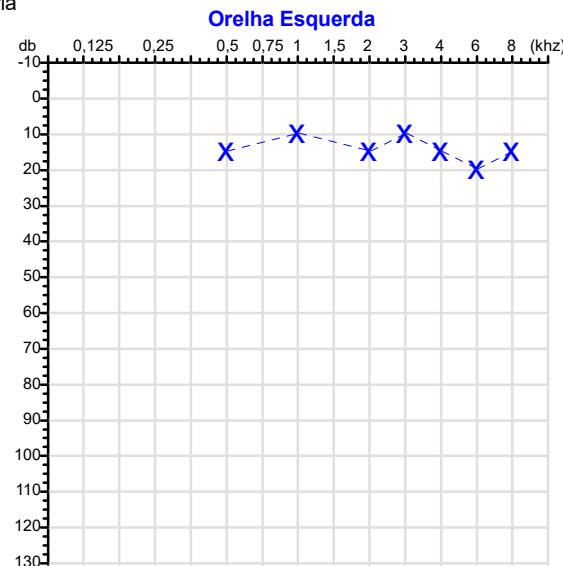**Orelha Direita****Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	15	20	10

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	15	20	17

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :EDDC2E73E3834FF17366DCE1CE5334ED  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Cristian Devid Camara Pereira*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025

Data da Visita	05/01/2026
Impresso em	05/01/2026

Nome	ID1	Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
Cristian Devid Camara Pereira	787594	Masculino	32,6	72,00	173,0
Agrupamento	D.O.B.	BMI (kg/m <sup>2</sup> )	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	09/05/1993	24,1	Não	--	--
Técnico	Médico	Classe 2		Etnia	Outros/Não Especificado
--		--			

## CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



Posição do Teste

15:02

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	<b>4,29</b>	4,65	92
FEV1	L	<b>4,08</b>	3,87	105
FEV1/FVC%	%	<b>95,1</b>	83,5	114
FEV1/Vcmax%	%	<b>95,1</b>	83,5	114

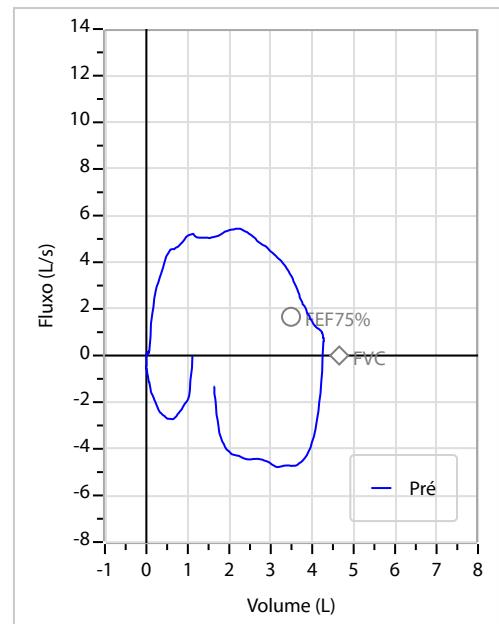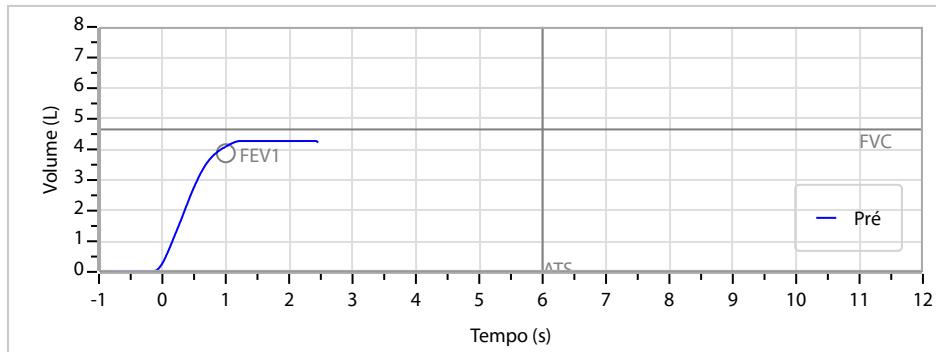

### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 95,1% e um valor FVC de 4,29 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: \_\_\_\_\_

Dra. Isabela Luiza P. dos Santos  
Médica  
CRM-MT 16111



## ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL N.º 787594

Médico do Trabalho Coordenador do PCMSO - DR. ANDRE CORREA DA COSTA - CRM N.º CRM-MT 6355 RQE 3516 MT

CNPJ : 11.595.396/0001-83

Fantasia : JER ENGENHARIA

Razão Social : JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP

Endereço : R DAS AVENCAS N.º 3318N

Complemento :

Cidade / UF : NOVA MUTUM/MT

CEP : 78.450-000

### Funcionário

Nome : Cristian Devid Camara Pereira

Setor: ALVENARIA

CPF : 603.901.793-70

Cargo: PEDREIRO

RG : /

Nascimento: 09/05/1993

**Em cumprimento às portarias N°S 3214/78,3164/82,12/83, 24/94 E 08/96 NR7 do Ministério do Trabalho e emprego para fins de exame:**

Admissional

### Riscos

Cód eSocial	Risco	Agente	Cód eSocial	Risco	Agente
02.01.014	FISICO	CALOR		QUIMICO	CIMENTO PORTLAND, POEIRA
---	MECANICO/ACIDENTES	PARTICULAS PROJETADAS, ATIVIDADES ACIMA DE DOIS METROS DE ALTURA, OBJETOS CORTANTES E/OU PERFUCORTANTES, QUEDA DE OBJETOS/MATERIAIS		ERGONÔMICO	POSTURA DE PÉ POR LONGOS PERÍODOS, FREQUENTE AÇÃO DE PUXAR/EMPURRAR CARGAS, LEVANTAMENTO E TRANSPORTE MANUAL DE CARGAS
---	FISICO	RADIAÇÃO NÃO IONIZANTES	02.01.001	FISICO	RUIDO

### Exames

Cód. eSocial	Data	Descrição	Cód. eSocial	Data	Descrição
281	05/01/2026	AUDIOMETRIA TONAL	295	05/01/2026	EXAME CLINICO
1057	05/01/2026	ESPIROMETRIA			

### Parecer

Apto

Observações:

Cuiabá-MT 5 de janeiro de 2026



Cristian Devid Camara Pereira

**\*\* Assinado por biometria \*\***

Drª Isabela Luiza Peralta dos Santos  
CRM-MT 16111  
NIS



Instituto Nacional de  
Tecnologia da Informação

Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as instruções na página que sera aberta.

URL para validação e download do documento:  
<https://sismed.villesistemas.com.br/copyurl.php?exame=787594>

