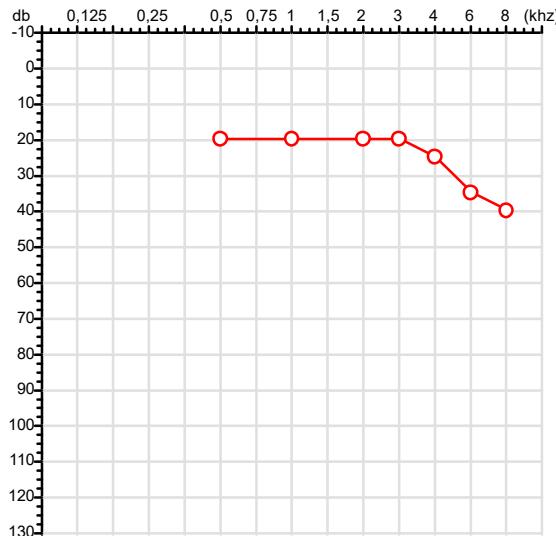
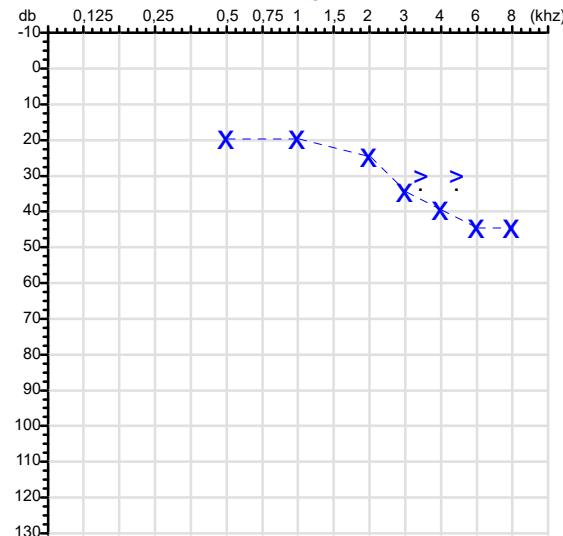


CPF :713.630.992-13  
 CNPJ :77.591.402/0001-32  
 Nascimento :05/04/1975  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 06/01/2026

Paciente :Joan Jose Verde Suarez  
 Razão :JOTA ELE CONSTRUÇÕES CIVIS S/A  
 Idade : 50 anos  
 Setor :OPERACIONAL  
 Função :OPERADOR DE MAQUINAS

RG :/

**Orelha Direita****Orelha Esquerda****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	20	20	25	35	40

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	20	20	20	25	35	27

**Laudo Clínico OD**

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :E7285F20AADF5F6957BF3857556DE9C6

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Joan Jose Verde Suarez*  
**\*\* Assinado por biometria \*\***

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Data da Visita	06/01/2026
Impresso em	06/01/2026

Nome	ID1	Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
JOAN JOSE VERDE SUAREZ	787722	Masculino	50,7	110,00	169,0
Agrupamento	D.O.B.	BMI (kg/m <sup>2</sup> )	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	05/04/1975	38,5	Sim	10	7
Técnico	Médico	Classe 2		Etnia	
--		--		Outros/Não Especificado	

## CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



08:03

Posição do Teste

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	<b>1,76</b>	4,04	44
FEV1	L	<b>1,64</b>	3,25	51
FEV1/FVC%	%	<b>93,2</b>	80,5	116
FEV1/Vcmax%	%	<b>93,2</b>	80,5	116

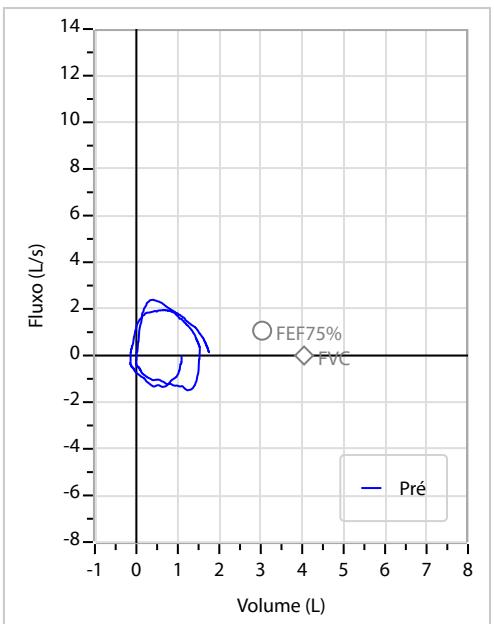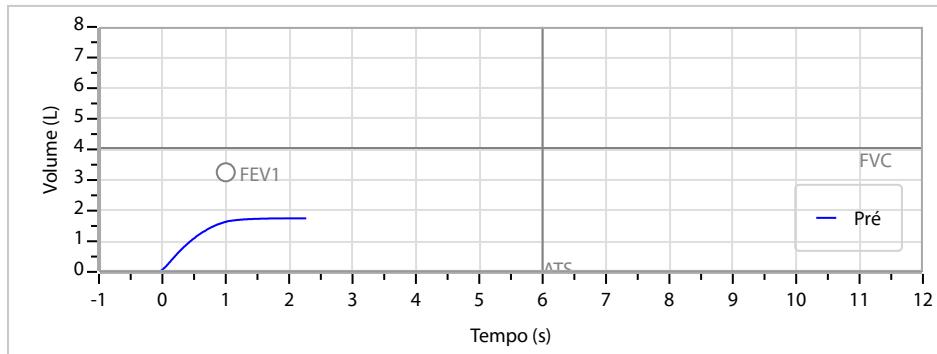

### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 93,2% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 1,76 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_