



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 16734039000172 Fantasia : T R SIPT SERVICOS INTEGRADO A PROTECAO DO TRABALHADOR
Razão Social : S P ALBUQUERQUE BARBOSA
Endereço : AV ULISSES DE POMPEU DE N.º 0 Complemento : SALA 01 QUADRA16 LOTE 02
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78140002

Funcionário

Nome : Milton de Almeida Setor: MONTAGEM DE EQUIPAMENTO
CPF : 04565557142 Cargo: ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO
RG : 23549114 / SSP MT Nascimento: 14/08/1991

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Várzea Grande 6 de janeiro de 2026

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315

Autenticação Assinatura :91310BA14A997685E4C96F41860674DD
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :787967

CPF :045.655.571-42
CNPJ :16.734.039/0001-72
Nascimento :14/08/1991
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 06/01/2026

Paciente :Milton de Almeida
Razão :S P ALBUQUERQUE BARBOSA
Idade : 34 anos
Setor :GERAL
Função :ALIMENTADOR DE LINHA DE PRODUCAO

RG :23549114/SSP MT

Orelha Direita

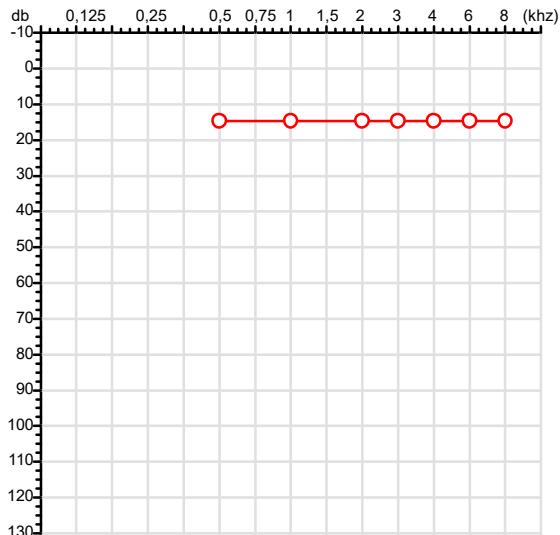

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330
NIS : 19030722315

Assinatura eletrônica :77753CEA9F8FB5E9E9CA3B51D0AFDBB4

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Milton de Almeida


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

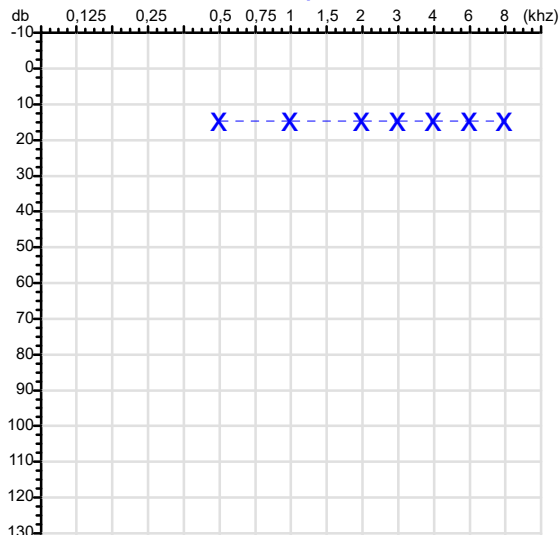

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	15	15	15

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Cod.: 565610	Paciente: Milton de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 06/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04565557142	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 06/01/2026 Liberado em: 06/01/2026 18:15

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,20	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,6	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	44,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	86,2	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	7.180/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	62,4%	4.480/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	62,4%	4.480/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	3,3%	237/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,0%	72/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	24,1%	1.730/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	9,2%	661/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	246.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,2/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,280%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	12,6	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

Cod.: 565610	Paciente: Milton de Almeida	Sexo: Masculino	Idade: 34 (A)
Atendido em: 06/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 04565557142	Convênio: Hismet

TOLUENO/ACIDO HIPURICO - URINA FINAL
JORNADA

0,11 g/g de creatinina

Método: CROMATOGRAFIA LIQUIDA - HPLC Material: urina pos jornada de trabalho Coletado em: 06/01/2026 Liberado em: 12/01/2026 09:18

Amostra analisada sob restrição devido a hipercreatinúria. A dosagem de, creatinina apresentou valores acima do desejável (30 a 300 mg/dL)., Sugere-se, a critério médico, nova coleta para confirmação do resultado.

Valores de Referência:
Exposição ao Tolueno NR-7 (2018)
VR: Até 1,50 g/g de creatinina
IBMP: Até 2,50 g/g de creatinina

*VR Valor de Referência da Normalidade.
*IBMP Índice Biológico Máximo Permitido.

* A NR-7(2018), não estabelece valores de IBMP para Início de Jornada.
Na ultima atualização da NR-7(2022), o Ácido Hipúrico não está entre os indicadores recomendados para avaliação da exposição ao Tolueno.
"Metodologia desenvolvida e validada in house seguindo protocolos de validação nacionais e internacionais."

Nota: *ATENÇÃO PARA NOVOS VALORES DE REFERÊNCIA A PARTIR DE 30/05/202
Resultado transcrito do Laboratório Diagnósticos do Brasil.



Assinado Digitalmente



Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121