


Exame n.º :788674

CPF :760.393.581-49
CNPJ :57.083.502/0001-40
Nascimento :16/09/1974
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 08/01/2026

Paciente :LUIZ CARLOS DE SOUZA GOMES
Razão :ELETRO CUIABA LTDA
Idade : 51 anos
Setor :GERAL
Função :ELETRICISTA MONTADOR DE MOVEIS

RG :738505/SSP MT

Orelha Direita

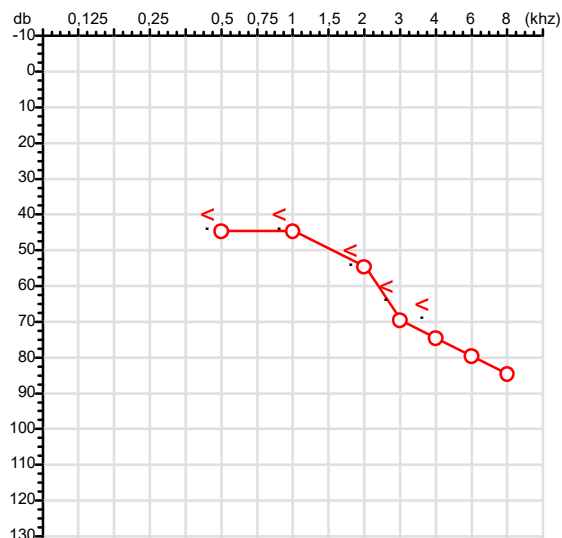

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	45	45	55	70	75	80	85

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	40	40	50	60	65	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	45	45	55	48	70	75	80	75


Laudo Clínico OD

Perda auditiva neurossensorial de grau moderado com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

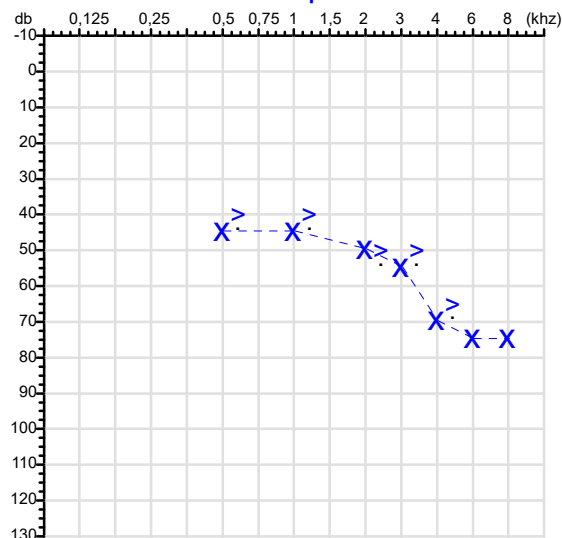

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	45	45	50	55	70	75	75

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	40	40	50	50	65	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	45	45	50	47	55	70	75	67

Laudo Clínico OE

Perda auditiva neurossensorial de grau moderado com configuração descendente acentuada

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B80514D609824F0C46781D65E2EDCA32

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Luiz Carlos de Souza Gomes

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 57083502000140 Fantasia : ELETRO CUIABA LTDA
Razão Social : ELETRO CUIABA LTDA
Endereço : RUA CALDAS NOVAS N.º 30 Complemento : QUADRA13 L 23
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78085392

Funcionário

Nome : Luiz Carlos de Souza Gomes Setor: GERAL
CPF : 76039358149 Cargo: ELETRICISTA MONTADOR DE MOVEIS
RG : 738505 / SSP MT Nascimento: 16/09/1974

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 8 de janeiro de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assinatura : 6F9553A0E99AB05BB2E0734C34BFCE40
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>



Cod.: 565941	Paciente: Luiz Carlos de Souza Gomes	Sexo: Masculino	Idade: 51 (A)
Atendido em: 08/01/2026	Profissional Solicitante: Dr. (a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 76039358149	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 08/01/2026 Liberado em: 08/01/2026 15:26

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,71	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	17,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	50,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,8	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,0	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	9.370/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	62,8%	5.884/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	62,8%	5.884/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	5,1%	478/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	66/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos....:	22,9%	2.146/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos...:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,5%	796/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	309.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	9,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,300%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,7	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente

Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CREM 2121

Endereço: Av. General Vale, 350, Bandeirantes.

Telefone: 65-99295 3662

CNES: 3055612