



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 06048693000250 Fantasia : COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LEITE
Razão Social : COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LEITE J J S FILHO LTDA
Endereço : ROD BR 163/364 KM 431, PROXIMO N.º S/N Complemento :
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78110970

Funcionário

Nome : Tiago Jose Santos Carvalho Setor: GHE - 04 TRANSPORTE
CPF : 02942529164 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO
RG : / Nascimento: 16/03/1988

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/15

OE: 20/15

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 9 de janeiro de 2026

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

Autenticação Assintatura :F9BA2D296A1C117510DFAF02A08F9552
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :788909


CPF :029.425.291-64
CNPJ :06.048.693/0002-50
Nascimento :16/03/1988
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 09/01/2026

Paciente :TIAGO JOSE SANTOS CARVALHO
Razão :COMERCIO E DISTRIBUICAO DE LEITE J J S FILHO LTDA
Idade : 37 anos
Setor :GHE - 04 TRANSPORTE
Função :MOTORISTA DE CAMINHAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

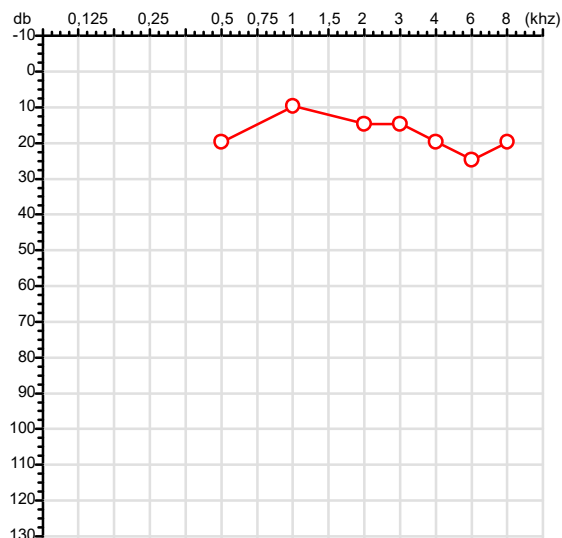

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	10	15	15	20	25	20

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	10	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

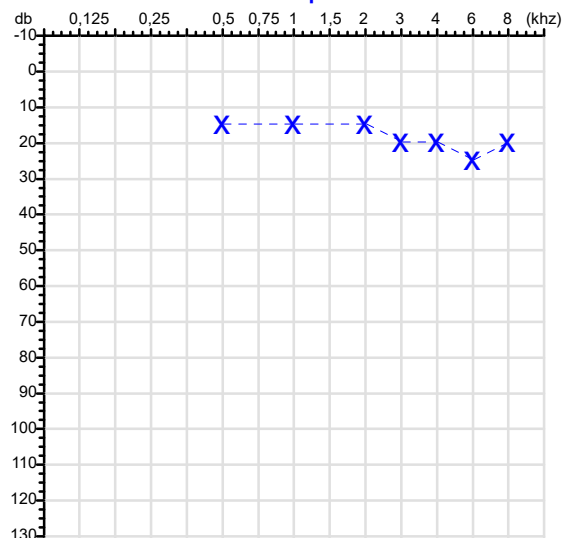

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	20	20	25	20

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	20	20	25	22

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :B466BEA12EF74E36461588FA326B88B6

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Tiago Jose Santos Carvalho

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 566027	Paciente: Tiago Jose Santos Carvalho	Sexo: Masculino	Idade: 37 (A)
Atendido em: 09/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 02942529164	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 09/01/2026 Liberado em: 09/01/2026 14:30

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	4,86	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,1	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	43,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	89,1	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	31,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,9	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,8	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	6.290/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	55,7%	3.504/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	55,7%	3.504/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,5%	157/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	1,1%	69/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	31,8%	2.000/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	8,9%	560/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	228.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,4/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,280%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	18,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dr. Bruno Bini Napoleão
Biomédico
CRBM - 2121

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662