



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 49981165000180 Fantasia : ANCORA TRUCK AUTO PECAS

Razão Social : ANCORA TRUCK AUTO PECAS LTDA

Endereço : AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS N.º S/N

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT

Complemento :

CEP : 78142360

Funcionário

Nome : Claudemir Natalino Ramao da Silva

Setor: LOGISTICA

CPF : 66793394134

Cargo: ENTREGADOR (A)

RG : /

Nascimento: 25/12/1976

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/30

OE: 20/30

COM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 9 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6

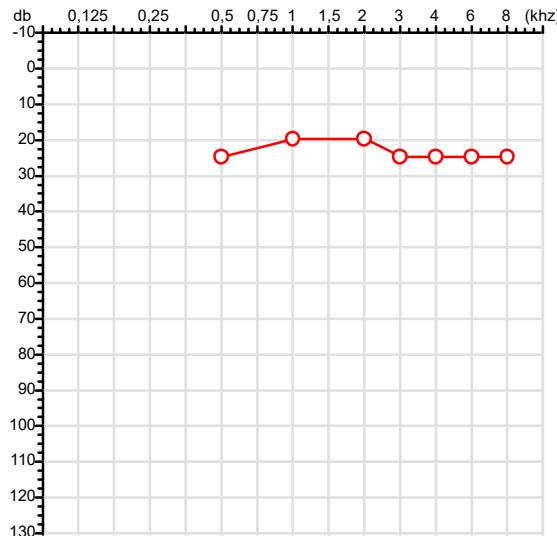
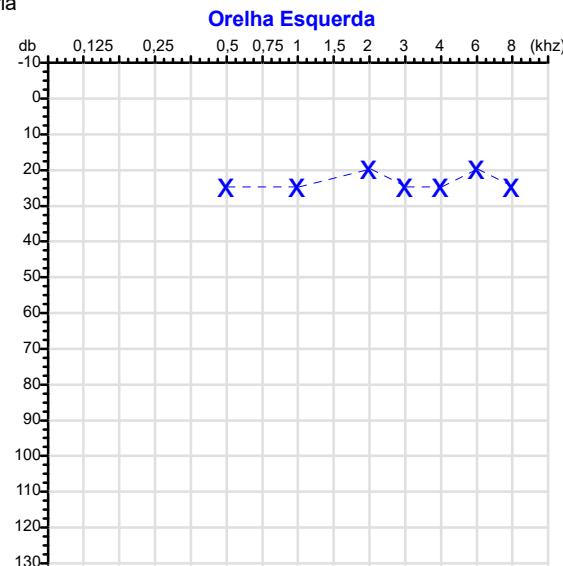
Autenticação Assinatura :70AE07F78C79665DD0F386B05FACB9C8
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :789014

CPF :667.933.941-34
 CNPJ :49.981.165/0001-80
 Nascimento :25/12/1976
 Motivo :Demissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 09/01/2026

Paciente :CLAUDEMIR NATALINO RAMAO DA SILVA
 Razão :ANCORA TRUCK AUTO PECAS LTDA
 Idade : 49 anos
 Setor :LOGISTICA
 Função :ENTREGADOR (A)

RG :/

Orelha Direita

Audiometria

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	20	25	25	25	25

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	20	22	25	25	25	25

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :B634A861130480D91C4283484B7E8DD7

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Claudiemir Natalino Ramao da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	25	25	20	23	25	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	25	25	20	23	25	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)



**ATENDIMENTO CLÍNICO
EXAME N.º 789014**

Paciente

Nome : CLAUDEMIR NATALINO RAMAO DA SILVA

CPF : 66793394134

Cargo : ENTREGADOR (A)

RG : /

Nascimento : 25/12/1976

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo demissional com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

II.PROCEDIMENTO

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

III.ANÁLISE

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 75, o que representa um processo atencional médio superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

IV.CONCLUSÃO

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 09 de janeiro de 2026



Como validar o documento pelo ITI:
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.

