

Exame n.º :789095


CPF :030.395.623-20
CNPJ :07.173.893/0001-16
Nascimento :14/10/1986
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 09/01/2026

Paciente :Mauricio Conceicao da Silva
Razão :ARROBA INDUSTRIA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA
Idade : 39 anos
Setor :PRODUCAO
Função :AUXILIAR DE PRODUCAO I

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

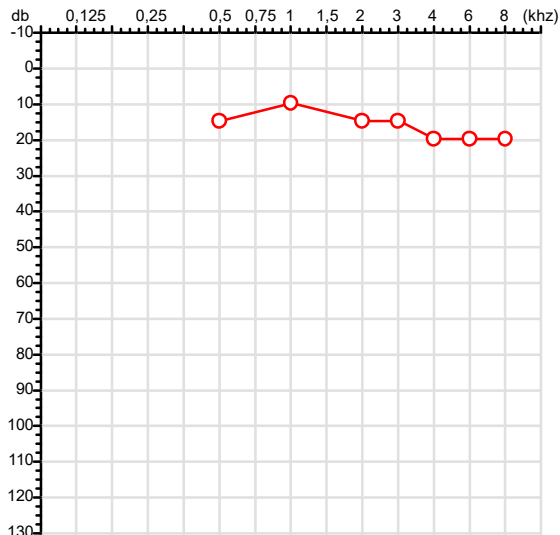

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	20

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

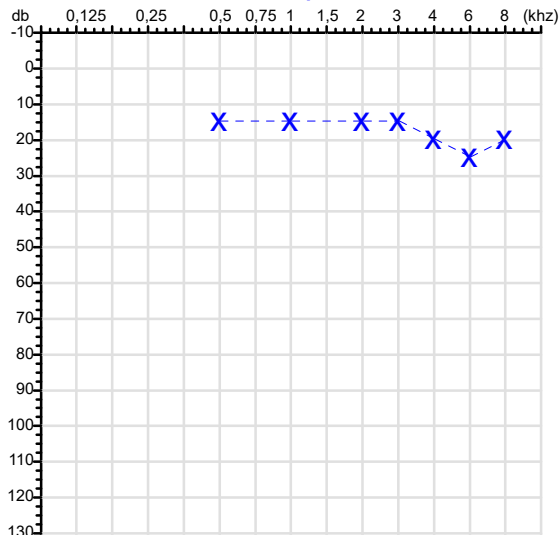

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	15	15	15	20	25	20

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	15	15	15	15	20	25	20

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :13A6C788BCF22368669DD202B5ECBBF0

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Mauricio Conceicao da Silva

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	MAURICIO CONCEICAO DA SILVA		ID1	789095	Sexo	Masculino	Idade	39,2	Peso (kg)	57,00	Altura (cm)	165,0
Agrupamento	--	D.O.B.	14/10/1986	--	BMI (kg/m2)	20,9	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	1	Cig/Dia	20
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:01	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	2,78	4,05	69		
FEV1	L	2,28	3,35	68		
FEV1/FVC%	%	82,2	82,8	99		
FEV1/Vcmax%	%	82,2	82,8	99		

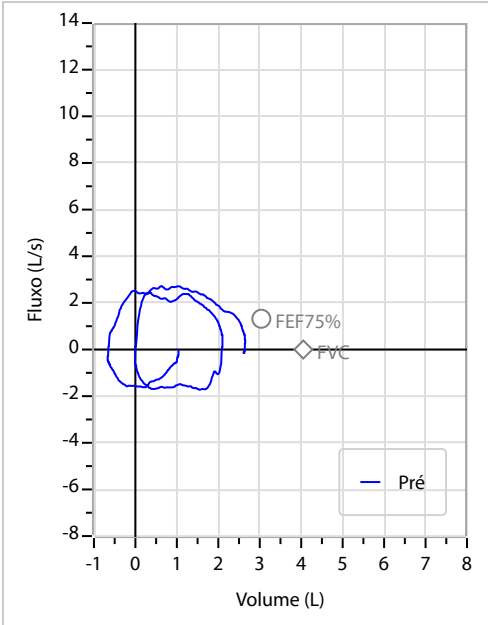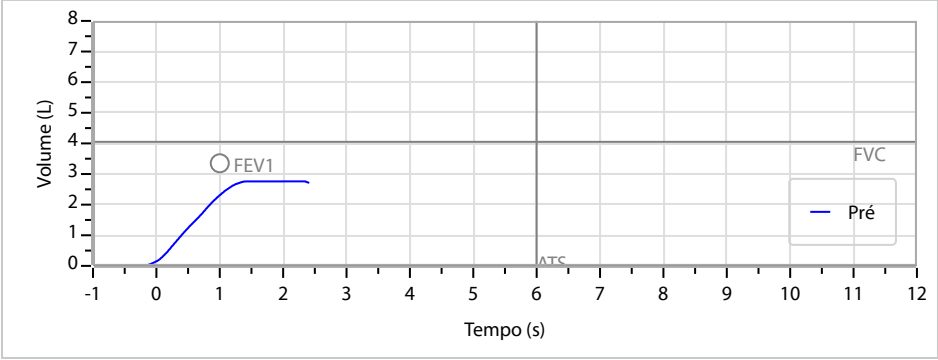

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 82,2% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 2,78 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____