

Exame n.º :790052


CPF :708.909.642-46
CNPJ :11.595.396/0001-83
Nascimento :10/11/1997
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 13/01/2026

Paciente :Jonatan Jesus Aparicio Figuera
Razão :JER ENGENHARIA ELETRICA E CIVIL LTDA EPP
Idade : 28 anos
Setor :ALVENARIA
Função :AJUDANTE

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

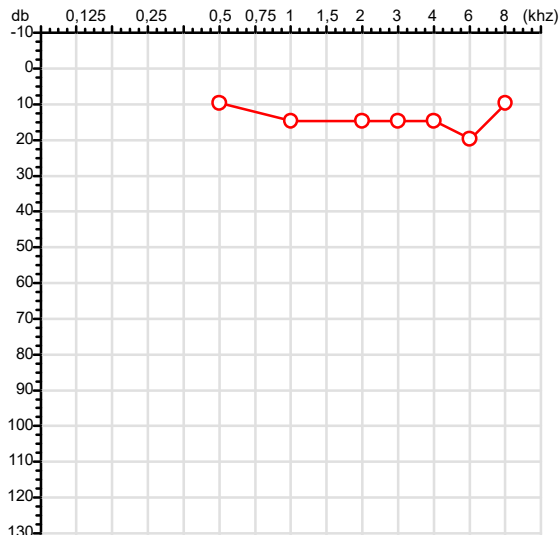

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	15	15	15	15	20	10

Óssea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	15	15	13	15	15	20	17

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

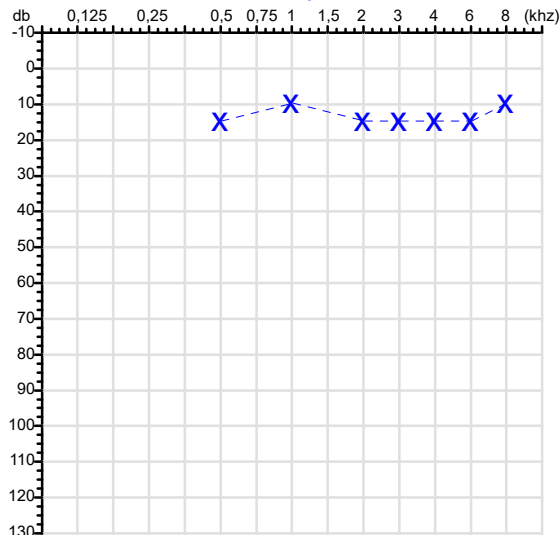

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	15	10	15	15	15	15	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	15	10	15	13	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :23D598720B2DF2CFA8691D978EF5DDE7

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jonatan Jesus Aparicio Figuera

** Assinado por biometria **



Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Nome	JONATAN JESUS APARICIO FIGUERA			ID1	790052	Sexo	Masculino	Idade	28,1	Peso (kg)	99,00	Altura (cm)	160,0
Agrupamento	--	D.O.B.	10/11/1997	ID2	--	BMI (kg/m2)	38,7	Fumante	Sim	Anos de Tabag...	2	Cig/Dia	5
Técnico	--	Médico				Classe 2			--	Etnia	Outros/Não Especificado		

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	10:19	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,25	3,91	83		
FEV1	L	2,93	3,35	87		
FEV1/FVC%	%	90,1	85,6	105		
FEV1/Vcmax%	%	90,1	85,6	105		

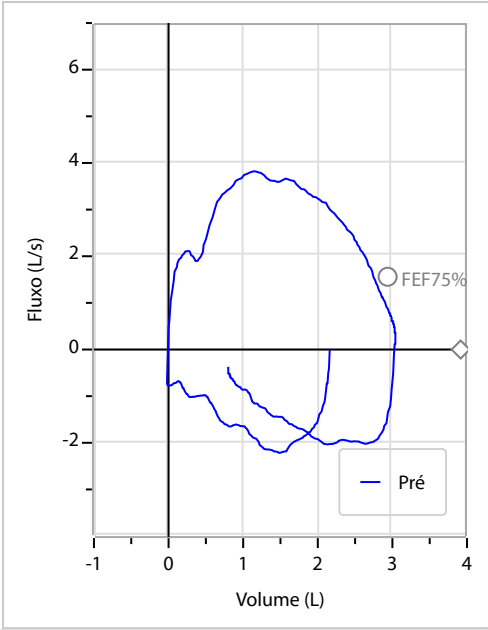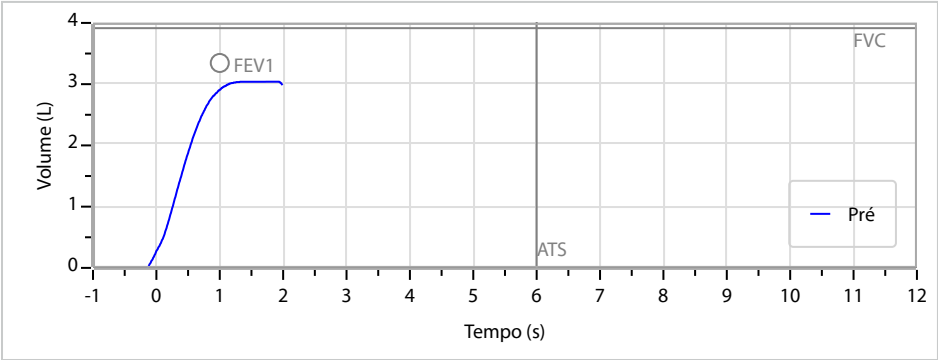

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 90,1% e um valor FVC de 3,25 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma **ESPIROMETRIA NORMAL**

Assinatura: _____