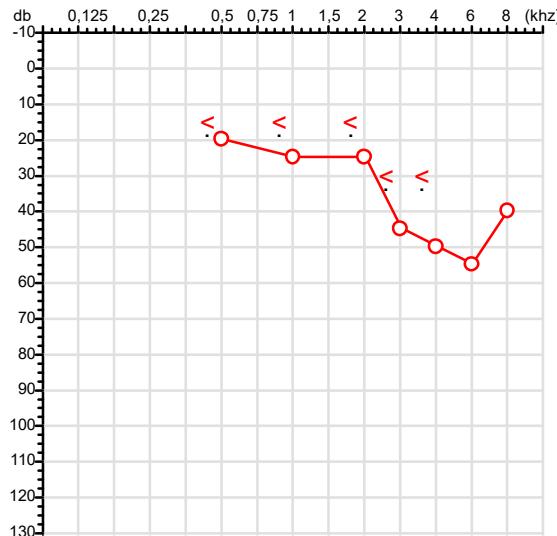
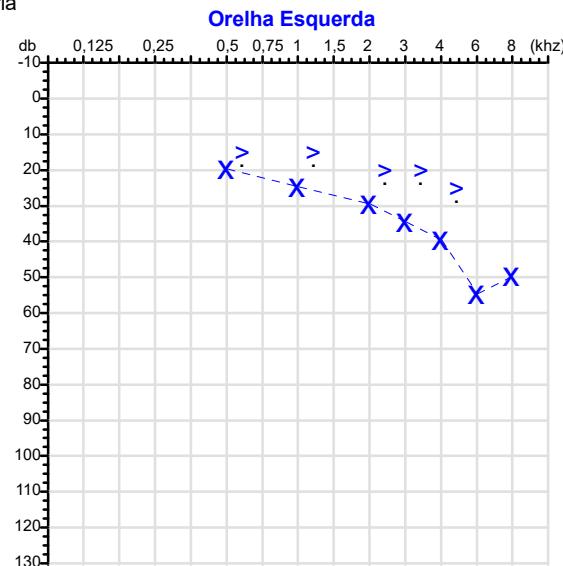


Exame n.º :790289

CPF :405.897.811-20
 CNPJ :19.165.753/0001-85
 Nascimento :04/08/1967
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 14/01/2026

Paciente :Joacir Dos Santos Silva
 Razão :NACIONAL MOVEIS E EQUIPAMENTOS EIRELI
 Idade : 58 anos
 Setor :GERAL
 Função :MOTORISTA I

RG :04647157/SSP MT

Orelha Direita

Audiometria

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	25	25	45	50	55	40

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	15	15	15	30	30	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	25	25	23	45	50	55	50

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva mista

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	25	30	35	40	55	50


Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	15	15	20	20	25	NDG

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva mista

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)


 Dr. Ericki Augusto Cenedese

Médico

CRM - MT 16240

Dr. Ericki Augusto Cenedese
 CRM-MT 16240
 NIS : 14302194355

Assinatura eletrônica :208B88F8E5C4148F9639C22E379AC3B0
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joacir Dos Santos Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
 Última Aferição :12/08/2025



HISMET - HIGIENE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA
AV. GENERAL MELLO, 227. POÇÃO CUIABÁ - MT
TEL.: (65)3321-7051 www.hismet.com.br

Data: 14/01/2026
Primeiro Nome: JOACIR DOS SANTOS
Sobrenome: SILVA
Altura (cm): 170.0
Peso (kg): 79.0

Data de nascimento: 04/08/1967
Sexo : Macho
Descrição:
Empresa:
Fuma: Não

Capacidade Vital Forçada

— BEST #1 - 14/01/2026 08:08

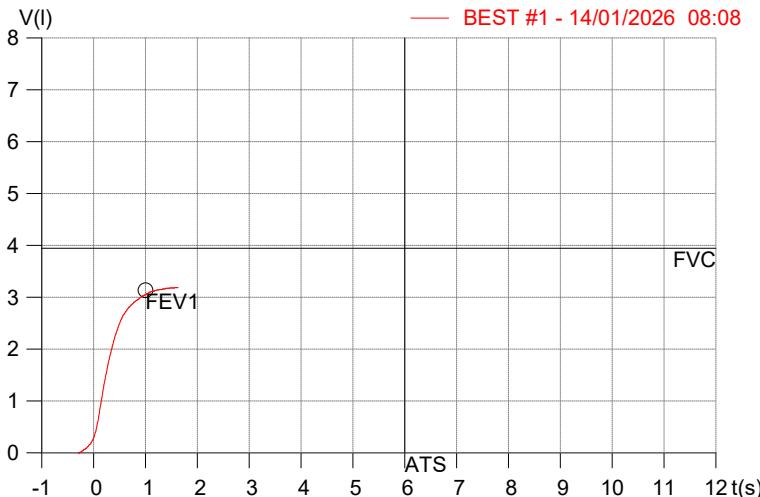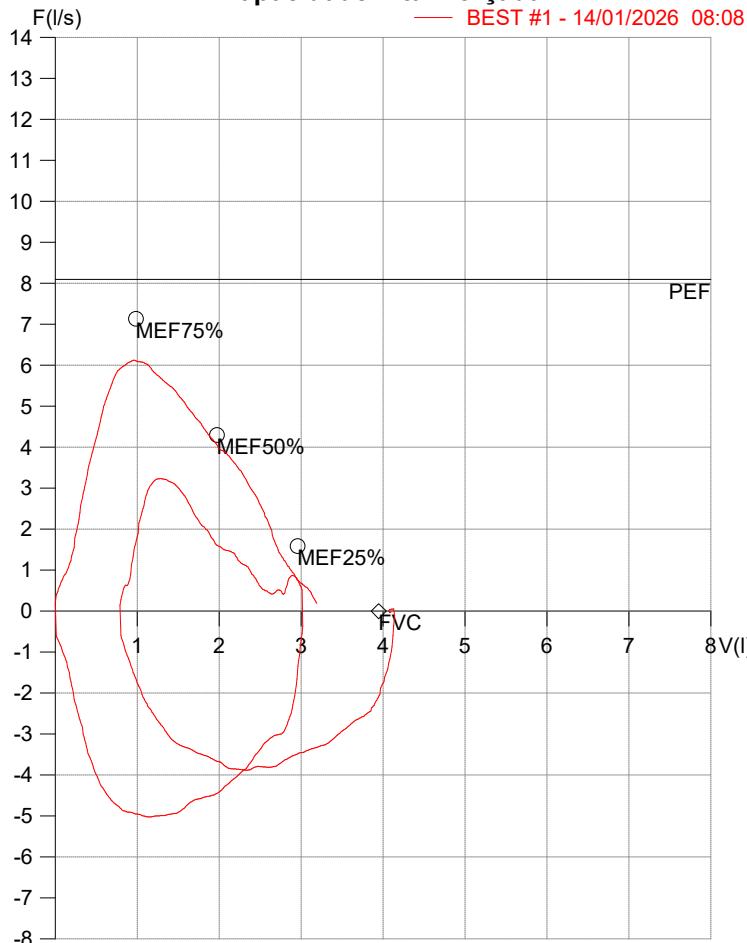

Parâmetro	UM	Descrição	Prev.	BEST#1	% Prev.
Best FVC	l(btps)	Melhor Capacidade Vital Forçada	3.94	3.20	81.2
FVC	l(btps)	Capacidade Vital Forçada	3.94	3.20	81.2
FEV1	l(btps)	Volume Exp Forçada em 1 seg	3.14	3.05	97.3
PEF	l/sec	Pico de Fluxo expiratório	8.09	6.13	75.7
FEV1/FVC%	%	FEV1 em % da FVC	76.8	95.3	124.2
FEF25-75%	l/sec	Fluxo expiratório médio forçado	3.50	4.61	131.5
MEF75%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 25% FVC	7.13	5.97	83.7
MEF50%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 50% FVC	4.30	4.98	115.9
MEF25%	l/sec	Fluxo Exp Máx @ 75% FVC	1.59	2.92	183.7
FET100%	sec	Tempo de Expiração forçada		1.6	
PEFr	l/min	Pico de Fluxo expiratório (l/min)	485.6	367.7	75.7

Diagnóstico:

Espirometria normal



www.ceico.com.br



Nome: JOACIR DOS SANTOS SILVA
Médico: HISMET
Data: 14/01/2026
Exame: RX COLUNA LOMBO-SACRA - 3 INCIDENCIAS

Data Nasc.: 04/08/1967
CRM: 175069-MT
Protocolo: 1029019
Senha: 688285

RAIO-X COLUNA LOMBO-SACRA

Exame radiográfico evidenciou:

Textura óssea normal.

Alterações degenerativas com osteófitos nas margens de corpos vertebrais.

Escorregamento anterior do corpo vertebral de L5 (espondilolistese grau I).

Redução do espaço discal em L5-S1.

rbe

Dr. Raul Bernardo Paniagua Eljach
CRM-MT 8230 RQE N° 4157
Título de Especialista em Radiologia
e Diagnóstico por Imagem.

Para sua maior comodidade, acesse seu exame pelo site www.ceico.com.br com o **Protocolo** e **Senha** disponíveis no cabeçalho do laudo.

Responsável Técnico: Dr. Raul Bernardo P. Eljach CRM 8230-MT

Inscrição Pessoa Jurídica CRM 437-MT

1/1