



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 12027138000163 Fantasia : CENTROACO MATRIZ
Razão Social : CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
Endereço : R N QUADRA17 N.º 1100
Cidade / UF : CUIABÁ / MT

Complemento : AO LADO TRAEL
CEP : 78098000

Funcionário

Nome : Luana Arruda da Silva	Setor: ELETROFERRAGEM - MONTAGEM
CPF : 06281860101	Cargo: AUXILIAR DE PRODUCAO III
RG : /	Nascimento: 18/01/2001

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO	COM CORREÇÃO
OD: 20/200	OD: 20/10
OE: 20/200	OE: 20/10

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Cuiabá 14 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dr. João Batista de Almeida
Médico
CRM-MT 15709

Dr. João Batista de Almeida Junior
CRM-MT 15709
NIS 269.85078.64-6


Autenticação Assinatura :CE1A56CC6ACD2D959FD6B3781BF13F81
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :062.818.601-01
 CNPJ :12.027.138/0001-63
 Nascimento :18/01/2001
 Motivo :Admissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 14/01/2026


Paciente :Luana Arruda da Silva
 Razão :CENTROACO INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO LTDA
 Idade : 24 anos
 Setor :ELETROFERRAGEM - MONTAGEM
 Função :AUXILIAR DE PRODUCAO III

RG :/

Orelha Direita

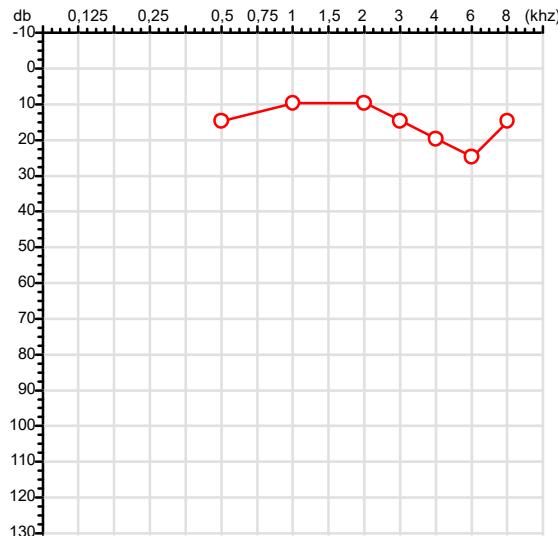

Audiometria

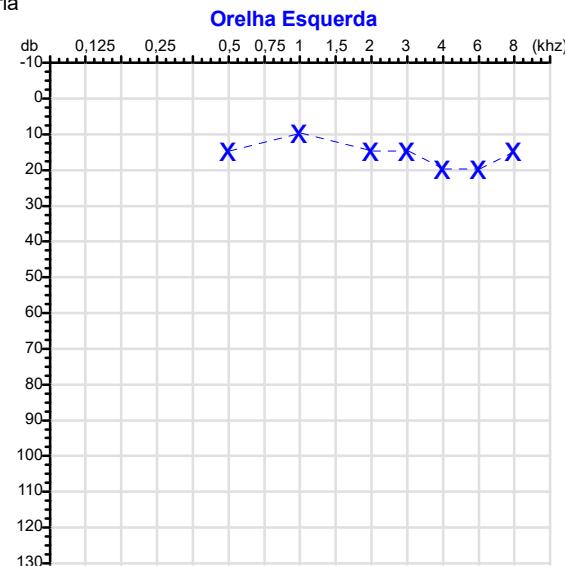

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	20	25	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	20	25	20

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :E6574440CF9E184CAD894FFE94047F52

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Luana Arruda da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição :12/08/2025

Protocolo : 2601140928279

Data : 14/01/2026

Paciente : LUANA ARRUDA DA SILVA

Nasc.: 18/01/2001 RG :-

CPF: 06281860101

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.
ASSIMETRIA DO EIXO LONGITUDINAL DA COLUNA LOMBAR COM CONVEXIDADE à DIREITA



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

