



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 26546028000112      Fantasia : ACOMAQUINAS

Razão Social : ACOMAQUINAS LTDA

Endereço : R MARANHAO (LOT JD ESTADOS)      N.º 01

Complemento :

Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT

CEP : 78158002

### Funcionário

Nome : Diogo Nascimento Dos Santos

Setor: OPERACIONAL

CPF : 02513069170

Cargo: SOLDADOR I

RG : /

Nascimento: 22/08/2002

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 16 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Gabryella Nicoly C. Serra  
Médica  
CRM-MT 17341



Dra. Gabryella Nicoly Carvalho Serra  
CRM-MT 17341  
NIS

Autenticação Assinatura :5698D47A6DDFB8CA31280542848449B7  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

CPF :025.130.691-70  
 CNPJ :26.546.028/0001-12  
 Nascimento :22/08/2002  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 16/01/2026

Paciente :Diogo Nascimento Dos Santos  
 Razão :ACOMAQUINAS LTDA  
 Idade : 23 anos  
 Setor :OPERACIONAL  
 Função :SOLDADOR I

RG :/

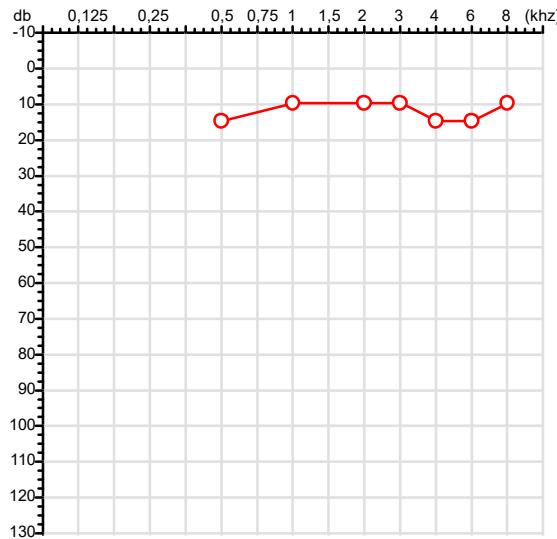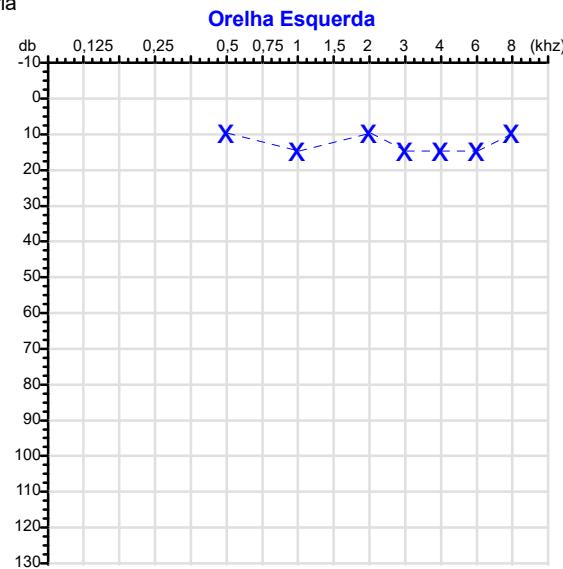**Orelha Direita****Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	10	15	15	10

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	10	15	15	13

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :F9D17C88CFED4203B3EF68FCB1D22085  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Diogo Nascimento Dos Santos*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025



**ATENDIMENTO CLÍNICO  
EXAME N.º 791277**

**Paciente**

Nome : DIOGO NASCIMENTO DOS SANTOS

CPF : 02513069170

Cargo : SOLDADOR I

RG : /

Nascimento : 22/08/2002

**AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA**

**I.DESCRIÇÃO DE DEMANDA**

A presente avaliação teve por objetivo cumprir o regimento do processo seletivo com uso de uma entrevista, um teste psicométrico e o questionário SRQ 20.

**II.PROCEDIMENTO**

Para atender a demanda proposta foi realizada a aplicação do teste AC, que é considerado um teste que avalia a atenção concentrada e o formulário SRQ 20, sendo um instrumento de rastreamento psiquiátrico composto por vinte itens.

**III.ANALISE**

No geral obteve-se um resultado bom, obtendo percentil 95, o que representa um processo atencional superior, perante os sujeitos de sua mesma faixa etária e população. No questionário de rastreamento de transtornos mentais, o sujeito relatou não apresentar sintomas. Com estado mental aparentemente conservado.

**IV.CONCLUSÃO**

Em relação aos dados apresentados e analisados, mais as observações, há indícios de que o sujeito tem condições de exercer sua função.

**V. PRAZO DE VALIDADE DA AVALIAÇÃO**

Considerando que a personalidade é dinâmica e multideterminada, esta avaliação será válida para o presente momento.

Cuiabá-MT, 16 de janeiro de 2026



Como validar o documento pelo ITI:  
Leia o qr-code e siga as intruções na página que será aberta.



Data da Visita	16/01/2026
Impresso em	16/01/2026

Nome	ID1		Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
DIOGO NASCIMENTO DOS SANTOS		791277	Masculino	23,4	75,00	174,0
Agrupamento	D.O.B.	ID2	BMI (kg/m <sup>2</sup> )	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	22/08/2002	--	24,8	Ex-fumante	11	4
Técnico	Médico		Classe 2		Etnia	
--	--	--	--	--	Outros/Não Especificado	

## CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



Posição do Teste

08:21

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	<b>3,76</b>	4,85	78
FEV1	L	<b>3,63</b>	4,14	88
FEV1/FVC%	%	<b>96,6</b>	85,9	113
FEV1/Vcmax%	%	<b>96,6</b>	85,9	113

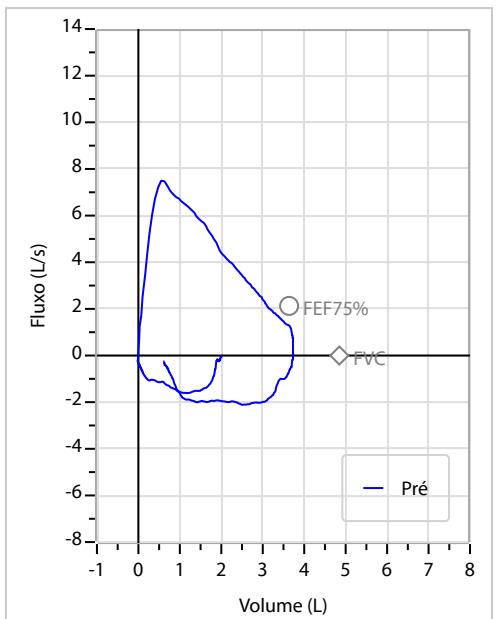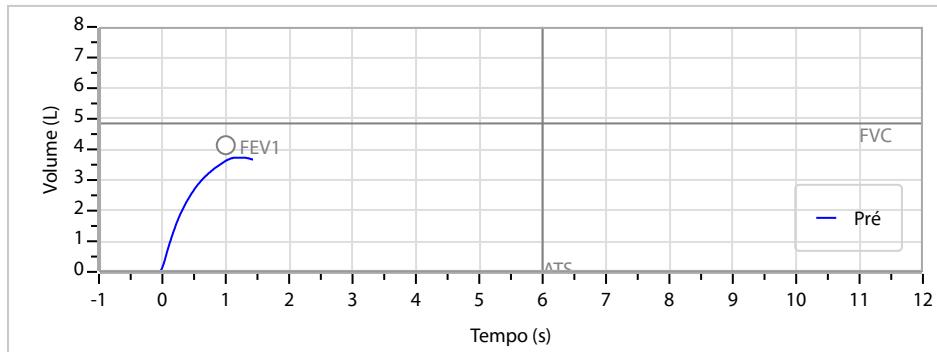

### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 96,6% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,76 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_



Protocolo : 2601160915499 Data : 16/01/2026

Paciente : DIOGO NASCIMENTO DOS SANTOS

Nasc.: 22/08/2002 RG :-

CPF: 02513069170

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

### Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUais.  
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.  
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.  
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.  
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.  
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.

Dr. Leandro M. Colmanetti  
Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT





Protocolo : 2601160910299

Data : 16/01/2026

Paciente : DIOGO NASCIMENTO DOS SANTOS

Nasc.: 22/08/2002 RG :-

CPF: 02513069170

Exame : RX TORAX PA

### Resultado

OSSOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA NORMAIS.

MEDIASTINO CENTRADO E SEM MASSAS VISÍVEIS NA SUA TOPOGRAFIA.

HILOS E TRAMA VASCULAR PULMONAR DE ASPECTO HABITUAL.

CAMPOS PLEUROPULMONARES COM TRANSPARÊNCIA SATISFATÓRIA.

CÚPULAS DIAFRAGMÁTICAS DE CONTORNOS NÍTIDOS E SEIOS COSTOFRÊNICOS LIVRES.

ÁREA CARDÍACA NOS LIMITES DA NORMALIDADE.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=367653825799172797985740878272>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT  
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR

