



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 54330043000164 Fantasia : LVK CARGA E DESCARGA
Razão Social : LVK CARGA E DESCARGA LTDA
Endereço : RODOVIA BR - 163/364 N.º SN Complemento : SALA 5
Cidade / UF : VÁRZEA GRANDE / MT CEP : 78149130

Funcionário

Nome : Cleiton Pereira da Anunciacao Setor: GERAL
CPF : 00404808107 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO
RG : / Nascimento: 13/10/1983

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 16 de janeiro de 2026

Dra. Gabryella Nicololy C. Serra
Médica
CRM-MT/17341

Dra. Gabryella Nicololy Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assinatura : 7033F9ADE1374B356CEF5F28A7DBDD67
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :791385


CPF :004.048.081-07
CNPJ :54.330.043/0001-64
Nascimento :13/10/1983
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 16/01/2026

Paciente :Cleiton Pereira da Anunciacao
Razão :LVK CARGA E DESCARGA LTDA
Idade : 42 anos
Setor :GERAL
Função :MOTORISTA DE CAMINHAO

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

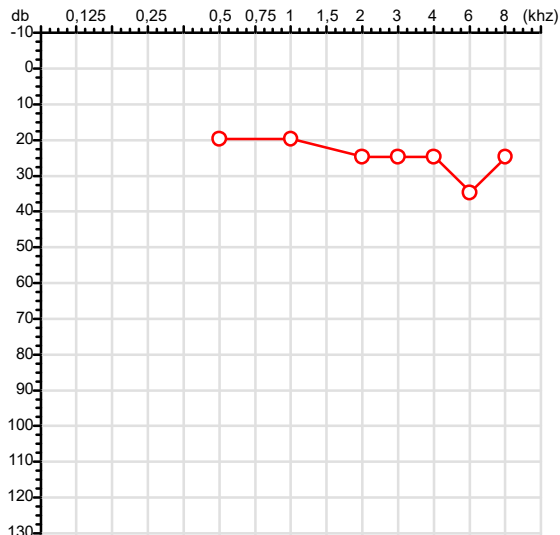

Aérea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	20	25	25	25	35	25

Ossea

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	20	25	22	25	25	35	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

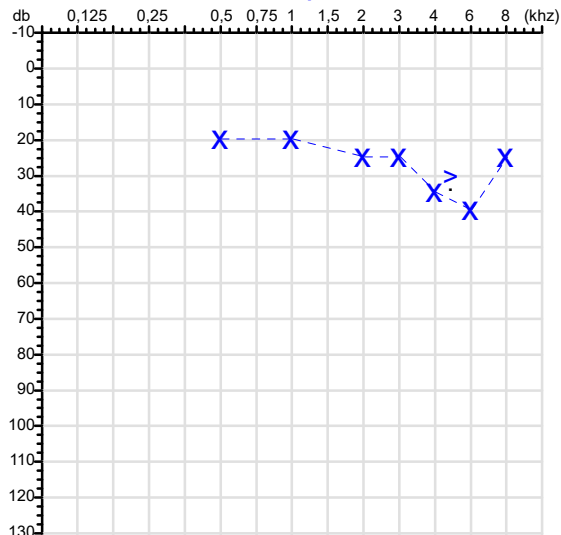

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	25	35	40	25

Khaz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	30	NDG

Khaz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	25	35	40	33

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurosensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :37CE320E40FBE933CED91F68ED88E4FB

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cleiton Pereira da Anunciacao

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 567253	Paciente: Cleiton Pereira da Anunciacao	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 16/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00404808107	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 16/01/2026 Liberado em: 16/01/2026 14:37

Eritrograma

Valores de Referência

Hemácias em milhões/ mm ³:	5,12	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	42,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	83,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	29,1	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,1	11,0 a 15,0%

Leucograma

Leucócitos.....:	5.530/mm³	3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	62,1%	3.434/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³ 0 a 6 0 a 600
Segmentados.....:	62,1%	3.434/mm³ 50 a 70 2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,6%	88/mm³ 2 a 4 80 a 600
Basófilos.....:	0,7%	39/mm³ 0 a 2 0 a 200
Linfócitos típicos.....:	24,6%	1.360/mm³ 25 a 35 1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³ 0 0
Monócitos.....:	11,0%	608/mm³ 2 a 10 400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	284.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,1/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,290%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	10,8	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente


Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662