



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 02837996000110 Fantasia : CONSTRUTORA GUAXE
Razão Social : GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Endereço : AV LIONS INTERNACIONAL N.º 2700 Complemento : SETOR W FUNDOSPARQUE DE EXPOSIÇÃO CYPST 32 CEP 78
Cidade / UF : TANGARÁ DA SERRA / MT CEP : 78300000

Funcionário

Nome : Luciano da Silva Souza Setor: APOIO
CPF : 63248928328 Cargo: AUXILIAR GERAL
RG : / Nascimento: 12/04/2007

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 16 de janeiro de 2026

Dra. Gabryella Nicololy C. Serra
Médica
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicololy Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assintatura : EF63407473FC40F1F70189FAEEA28043
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :791407


CPF :632.489.283-28
CNPJ :02.837.996/0001-10
Nascimento :12/04/2007
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 16/01/2026

Paciente :Luciano da Silva Souza
Razão :GUAXE CONSTRUTORA LTDA
Idade : 18 anos
Setor :APOIO
Função :AUXILIAR GERAL

RG :/

Audiometria

Orelha Direita

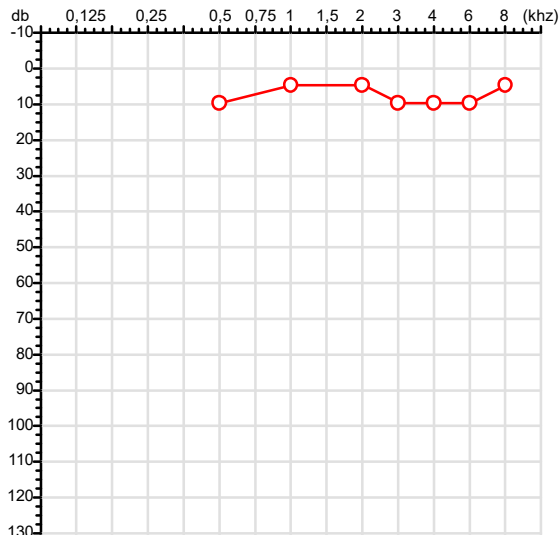

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	5	10	10	10	5

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	5	7	10	10	10	10

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

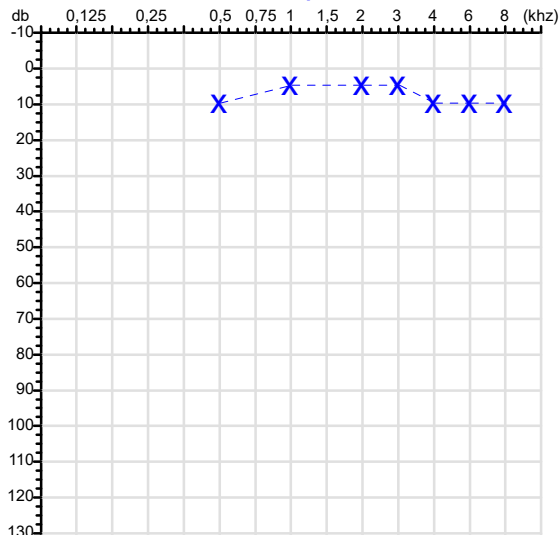

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	5	5	5	10	10	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	5	5	7	5	10	10	8

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :F480FBE79BF46609B3F00C89D68BC3B3
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Luciano da Silva Souza



** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM
Última Aferição :12/08/2025

Nome	Luciano da Silva Souza		ID1	791407	Sexo	Masculino	Idade	18,7	Peso (kg)	60,00	Altura (cm)	175,0
Agrupamento	--	D.O.B.	12/04/2007	--	BMI (kg/m2)	19,6	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA	Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
	09:31	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,12	4,79	65		
FEV1	L	2,90	4,14	70		
FEV1/FVC%	%	92,8	87,2	106		
FEV1/Vcmax%	%	92,8	87,2	106		

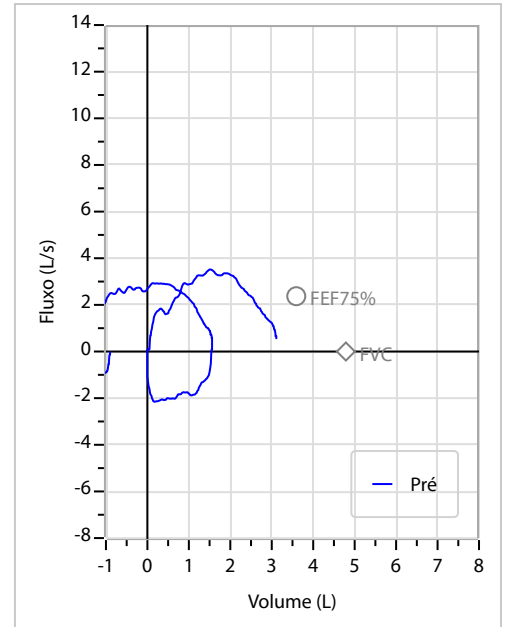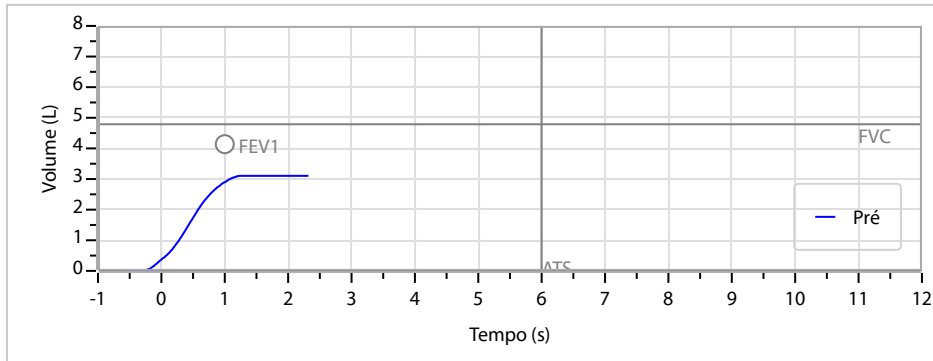

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 92,8% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,12 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: _____

Protocolo : 2601161058529

Data : 16/01/2026

Paciente : LUCIANO DA SILVA SOUZA

Nasc. : 12/04/2007 RG : -

CPF : 63248928328

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=020916964562682172976250388661>

