


Exame n.º :791435

CPF :004.770.941-39 Paciente :Anderson Soares Costa
 CNPJ :57.083.502/0001-40 Razão :ELETRO CUIABA LTDA
 Nascimento :20/03/1983 Idade : 42 anos
 Motivo :Mudança de Riscos Ocupacionais :GERAL
 Repouso :14h Função :ELETRICISTA MONTADOR DE PAINEIS
 Data do Exame : 16/01/2026

RG :00139018/SSP MS

Audiometria

Orelha Direita

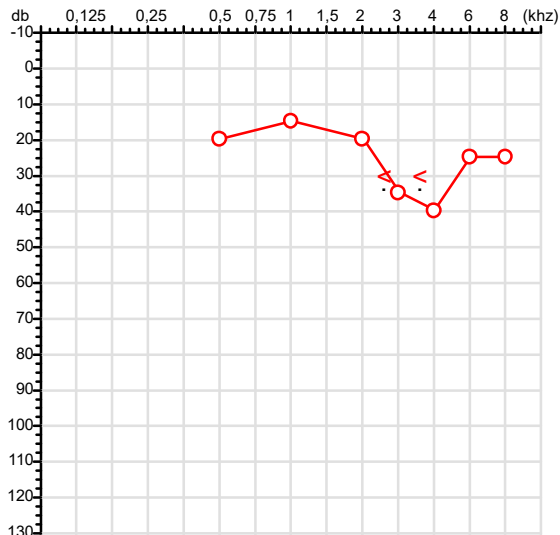

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	35	40	25	25

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

Médias Tritonais


KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	35	40	25	33

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

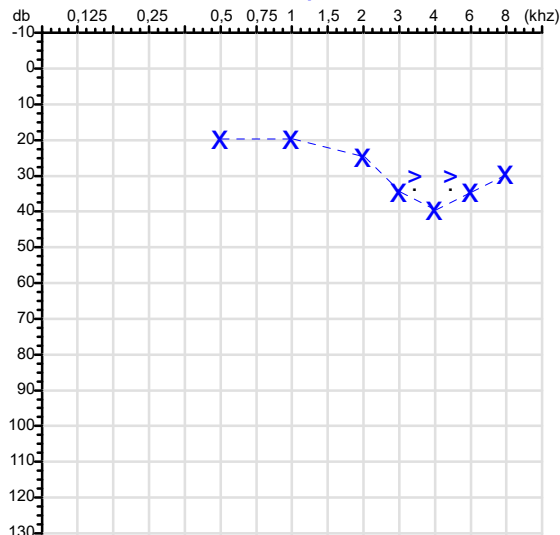

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	25	35	40	35	30

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	30	30	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	25	22	35	40	35	37

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva neurossensorial com configuração em entalhe

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silverman - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :045116FFDD98A2DD1BA5F74EB6058584

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Anderson Soares Costa

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 57083502000140 Fantasia : ELETRO CUIABA LTDA
Razão Social : ELETRO CUIABA LTDA
Endereço : RUA CALDAS NOVAS N.º 30 Complemento : QUADRA13 L 23
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78085392

Funcionário

Nome : Anderson Soares Costa Setor: GERAL
CPF : 00477094139 Cargo: ELETRICISTA MONTADOR DE PAINEIS
RG : 00139018 / SSP MS Nascimento: 20/03/1983

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 16 de janeiro de 2026

Dra. Gabryella Nicololy C. Serra
Médica
CRM-MT/17341

Dra. Gabryella Nicololy Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assintatura :D13B6EE8814330DB15893FD0065B028A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 567266	Paciente: Anderson Soares Costa	Sexo: Masculino	Idade: 42 (A)
Atendido em: 16/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 00477094139	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 16/01/2026 Liberado em: 16/01/2026 14:45

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	5,14	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	15,4	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	45,0	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	87,5	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,0	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	34,2	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,3	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	7.520/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	52,1%	3.918/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	52,1%	3.918/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	2,8%	211/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	1,5%	113/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	33,8%	2.542/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	9,8%	737/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	213.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	11,9/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,250%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	16,4	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662