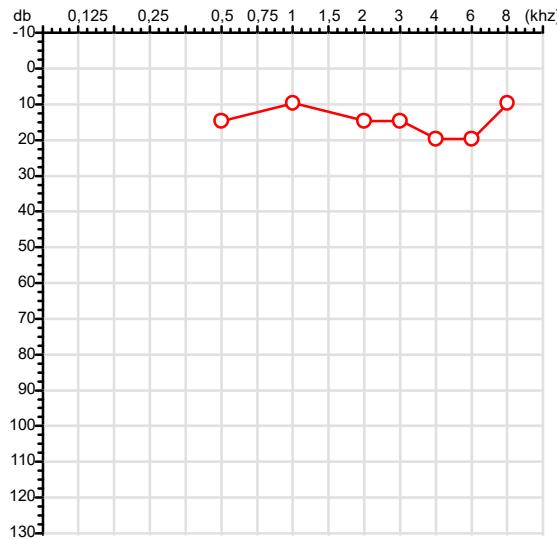
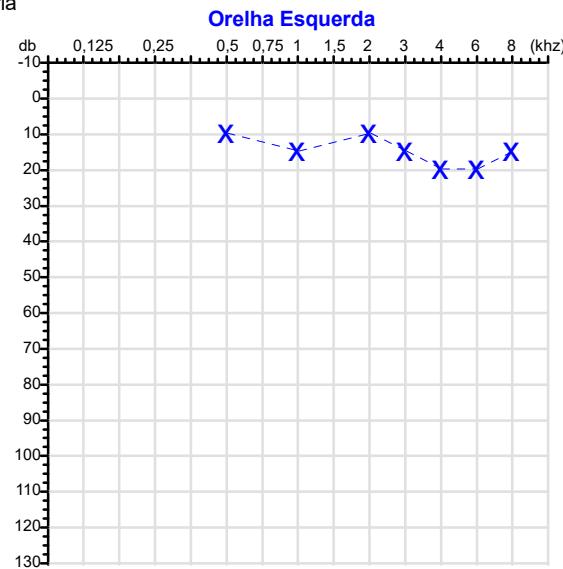


CPF :061.467.661-43  
 CNPJ :29.222.453/0001-44  
 Nascimento :20/04/1999  
 Motivo :Admissional  
 Repouso :14h  
 Data do Exame : 16/01/2026

Paciente :Fernando Rezende de Santana  
 Razão :LW SISTEMA DE ABS E AUT PEA?AS LTDA  
 Idade : 26 anos  
 Setor :GERAL  
 Função :MECANICO B

RG :26136586/SSPMT

**Orelha Direita****Audiometria****Aérea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	10

**Óssea**

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

**Médias Tritonais**

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=	
OD db	15	10	15		13	15	20	20	18

**Laudo Clínico OD**

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

*Emanuel Sempio*  
 Fonoaudiólogo  
 Audiologia Clínica e Ocupacional  
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio  
 Fonoaudiólogo  
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :EF902525A63BABA522D55AA99F993CE2  
 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

*Fernando Rezende de Santana*

\*\* Assinado por biometria \*\*

Modelo do Audiômetro :AVS500 - VIBRASOM  
 Última Aferição :12/08/2025



## ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 29222453000144 Fantasia : LW ABS E TECNOLOGIA EM REBOQUES

Razão Social : LW SISTEMA DE ABS E AUT PEA?AS LTDA

Endereço : RUA DEZ N.º 178

Complemento : QUADRA 10

Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78093600

### Funcionário

Nome : Fernando Rezende de Santana

Setor: GERAL

CPF : 06146766143

Cargo: MECANICO B

RG : 26136586 / SSPMT

Nascimento: 20/04/1999

### Ficha de Acuidade Visual

#### Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

##### SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

##### COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

#### Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

#### Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 16 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Gabryella Nicoly C. Serra  
Médica  
CRM-MT 17341

Dra. Gabryella Nicoly Carvalho Serra  
CRM-MT 17341  
NIS

Autenticação Assinatura :D8E22F6DA5BAEC53E318EDB8EE2F62D4  
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Data da Visita	16/01/2026
Impresso em	16/01/2026

Nome	ID1	Sexo	Idade	Peso (kg)	Altura (cm)
Fernando Rezende de Santana	791451	Masculino	26,7	60,00	173,0
Agrupamento	D.O.B.	BMI (kg/m <sup>2</sup> )	Fumante	Anos de Tabag...	Cig/Dia
--	20/04/1999	20,0	Não	--	--
Técnico	Médico	Classe 2		Etnia	Outros/Não Especificado
--	--	--			

## CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes

Definir previsão



Posição do Teste

10:04

GLI

SENTADO

	Meas.	Pred	% Pred	z score
FVC	L	<b>3,53</b>	4,75	74
FEV1	L	<b>3,29</b>	4,02	82
FEV1/FVC%	%	<b>93,4</b>	84,9	110
FEV1/Vcmax%	%	<b>93,4</b>	84,9	110

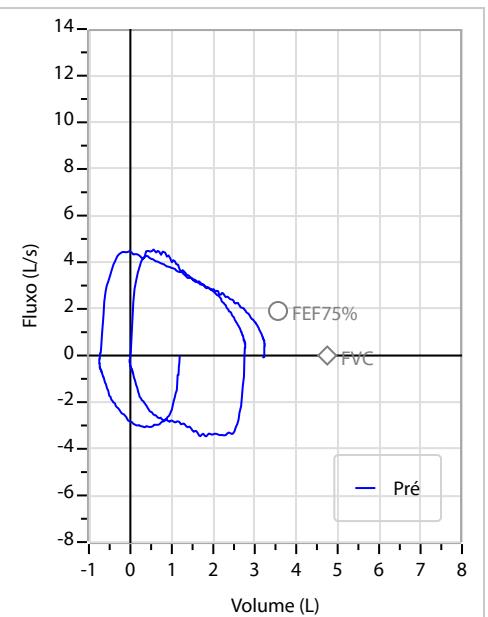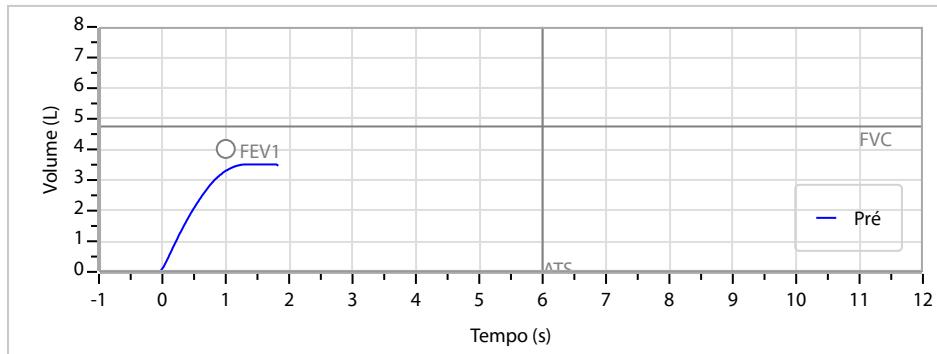

### Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 93,4% que está dentro do limite normal e um valor FVC de 3,53 L que está abaixo de LLN. Os resultados do teste indicam uma POSSÍVEL RESTRIÇÃO.

Assinatura: \_\_\_\_\_