



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 14915029000108 Fantasia : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Razão Social : ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Endereço : ROD ARQUITETO HELDER CANDIA N.º 1200 Complemento : KM 3.5
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78048150

Funcionário

Nome : Joao Paulo Pinheiro da Silva Setor: APOIO
CPF : 07510591376 Cargo: AUXILIAR GERAL
RG : / Nascimento: 27/09/1997

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J2

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J2

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 16 de janeiro de 2026

Dra. Gabryella Nicololy C. Serra
Médica
CRM-MT/17341

Dra. Gabryella Nicololy Carvalho Serra
CRM-MT 17341
NIS

Autenticação Assintatura :E27115F589A06B3243262E434EEB306A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :791527

CPF :075.105.913-76
CNPJ :14.915.029/0001-08
Nascimento :27/09/1997
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 16/01/2026

Paciente :Joao Paulo Pinheiro da Silva
Razão :ENCOMIND ENGENHARIA LTDA
Idade : 28 anos
Setor :APOIO
Função :AUXILIAR GERAL

RG :/

Orelha Direita

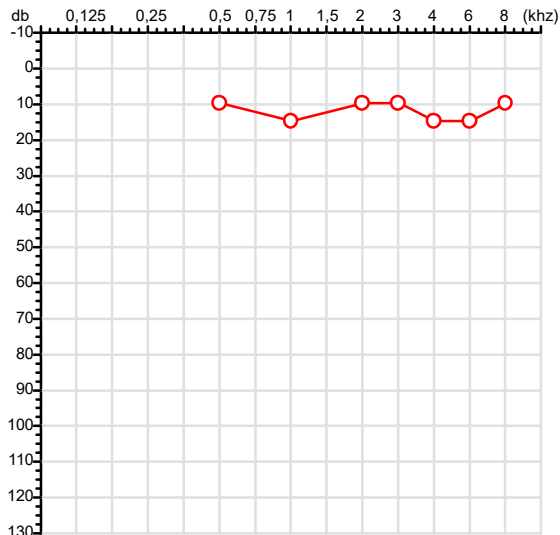

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	15	10	10	15	15	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	15	10	12	10	15	15	13

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :E3A210F241447465CE2F1DBF0FDEFEF1

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Joao Paulo Pinheiro da Silva


** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Audiometria

Orelha Esquerda

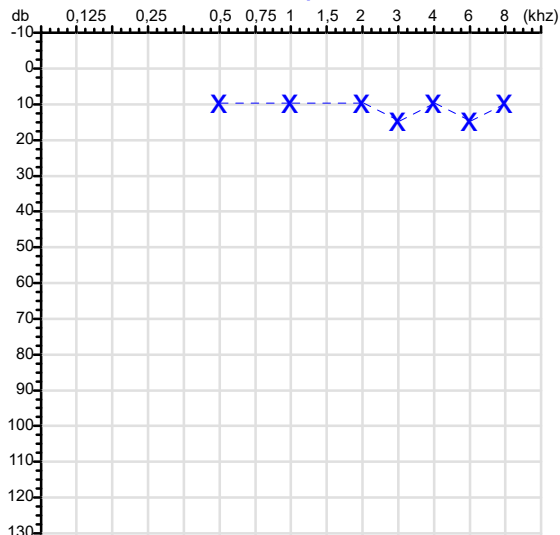

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	10	15	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	10	15	13

Laudo Clínico OE



Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Nome	JOAO PAULO PINHEIRO DA SILVA		ID1	791527	Sexo	Masculino	Idade	28,3	Peso (kg)	64,00	Altura (cm)	172,0
Agrupamento	--	D.O.B.	27/09/1997	--	BMI (kg/m2)	21,6	Fumante	Não	Anos de Tabag...	--	Cig/Dia	--
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA		Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
		10:40	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	4,03	4,66	87		
FEV1	L	3,70	3,93	94		
FEV1/FVC%	%	91,7	84,5	108		
FEV1/Vcmax%	%	91,7	84,5	108		

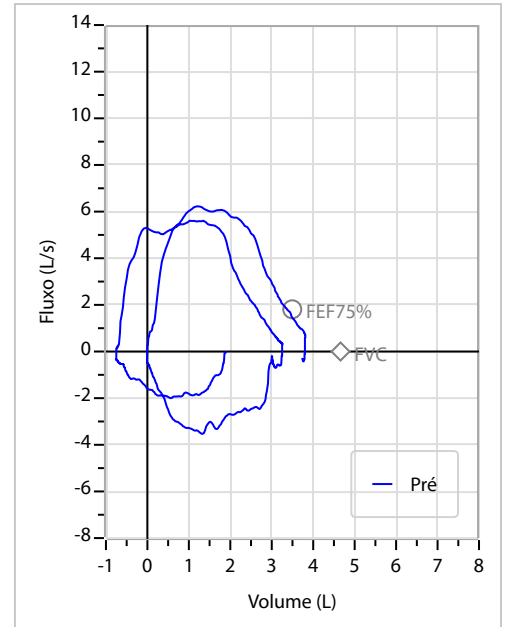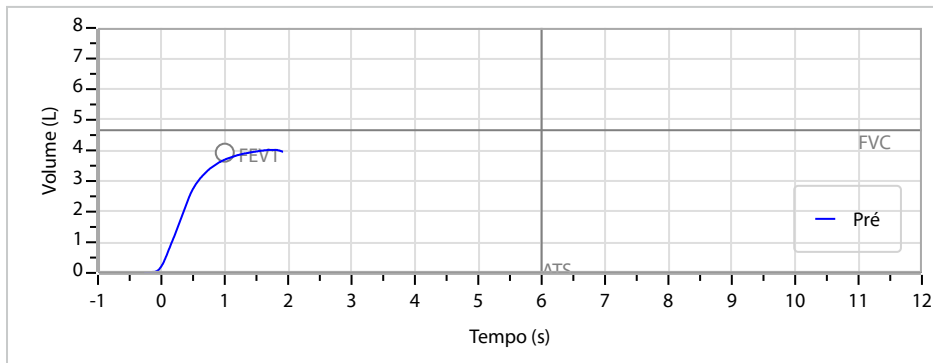

Interpretação

O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 91,7% e um valor FVC de 4,03 L que estão dentro dos limites normais. Os resultados do teste indicam uma ESPIROMETRIA NORMAL

Assinatura: _____

Protocolo :2601161211559

Data:16/01/2026

Paciente:JOAO PAULO PINHEIRO DA SILVA

Nasc.:27/09/1997 RG :-

CPF:07510591376

Exame :RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=087518735179749290237043183119>

