



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 56100572000105 Fantasia : CAVALO VAPOR TRANSPORTE
Razão Social : CAVALO VAPOR LTDA
Endereço : RODOVIA NOVO MUNDO LOT JD N N.º SN Complemento :
Cidade / UF : VARZEA GRANDE / MT CEP : 78149130

Funcionário

Nome : Valdeci Santos de Paulo Setor: TRANSPORTE/TERRESTRE
CPF : 53209206104 Cargo: MOTORISTA DE CAMINHAO
RG : / Nascimento: 26/10/1971

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/200

OE: 20/200

COM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : SIM

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Sim

Resultado: NORMAL

Cuiabá 19 de janeiro de 2026

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315

Autenticação Assinatura :86FCF258CC730AA5AAB73CC1DE1AC49A
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :791959


CPF :532.092.061-04
CNPJ :56.100.572/0001-05
Nascimento :26/10/1971
Motivo :Periódico
Repouso :14h
Data do Exame : 19/01/2026

Paciente :VALDECI SANTOS DE PAULO
Razão :CAVALO VAPOR LTDA
Idade : 54 anos
Setor :TRANSPORTE/TERRESTRE
Função :MOTORISTA DE CAMINHAO


RG :/

Audiometria

Orelha Direita

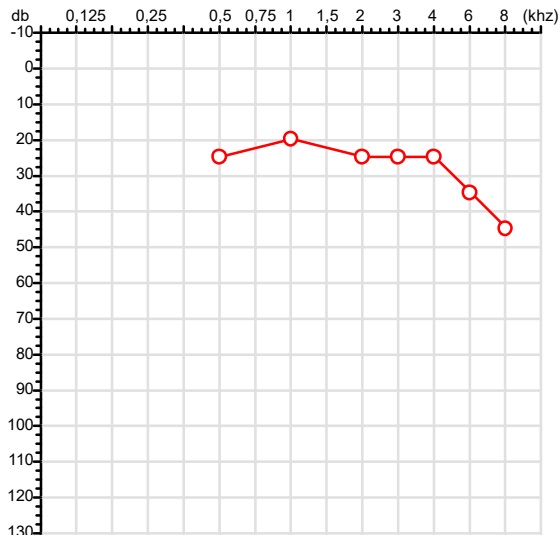

Orelha Esquerda

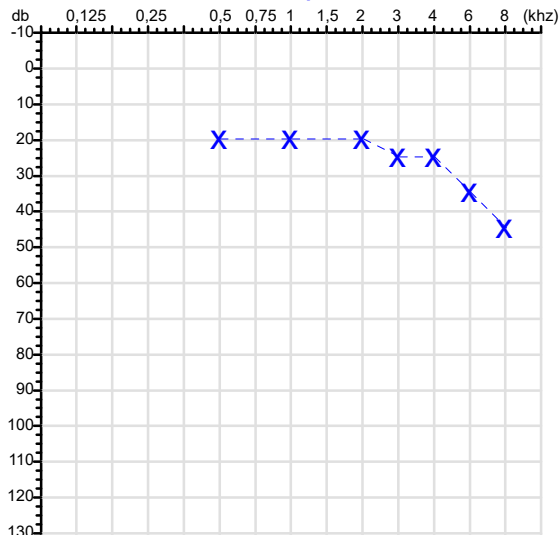

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	25	20	25	25	25	35	45

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	25	20	25	23	25	25	35	28

Laudo Clínico OD

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	20	20	25	25	35	45

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	20	20	20	25	25	35	28

Laudo Clínico OE

Alteração auditiva com configuração descendente leve

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :5E95164E0A71C5CC07764F6B10DE028B

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Valdeci Santos de Paulo

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025

Cod.: 567416	Paciente: Valdeci Santos de Paulo	Sexo: Masculino	Idade: 54 (A)
Atendido em: 19/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 53209206104	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 19/01/2026 Liberado em: 19/01/2026 12:21

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,88	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	14,9	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	39,8	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	81,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,5	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	37,4	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	12,5	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	6.350/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	51,8%	3.289/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	51,8%	3.289/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,1%	70/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	1,3%	83/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	37,3%	2.369/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	8,5%	540/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	200.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	12,8/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,260%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	19,2	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662