



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 22718036000148 Fantasia : PALO ALTO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS

Razão Social : PALO ALTO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA

Endereço : AV JORNALISTA ARQUIMEDES N.º 1265

Complemento : SALA: 04

Cidade / UF : CUIABÁ / MT

CEP : 78061350

Funcionário

Nome : Rafael Carlos Contini

Setor: GERAL

CPF : 96582758187

Cargo: PILOTO

RG : JONI HENZ /

Nascimento: 23/06/1982

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/10

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Cuiabá 20 de janeiro de 2026

Resultado: NORMAL

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315


Autenticação Assinatura :007A037D9AE26EED787D3ACE005FCD7C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Exame n.º :792548


CPF :965.827.581-87
 CNPJ :22.718.036/0001-48
 Nascimento :23/06/1982
 Motivo :Demissional
 Repouso :14h
 Data do Exame : 20/01/2026

Paciente :RAFAEL CARLOS CONTINI
 Razão :PALO ALTO IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA
 Idade : 43 anos
 Setor :GERAL
 Função :PILOTO

RG :JONI HENZ/

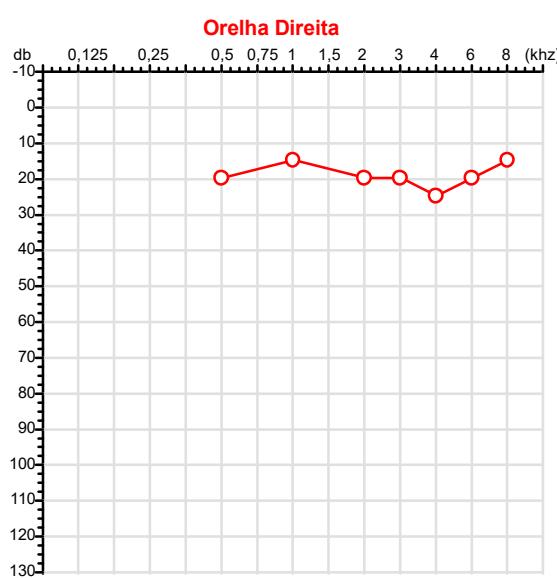

Audiometria

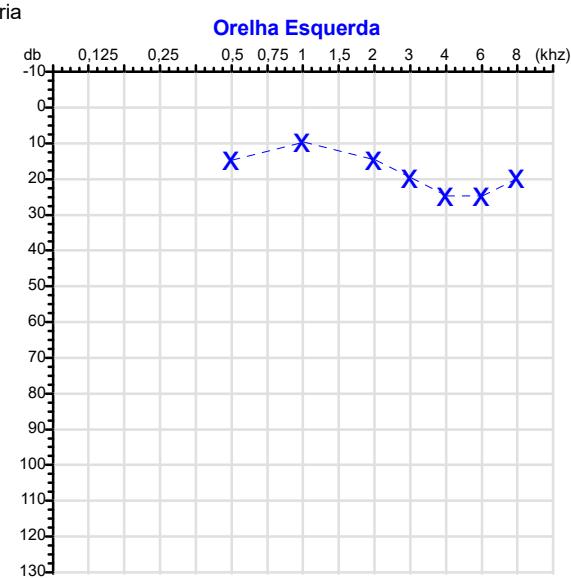

Áerea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	20	15	20	20	25	20	15

Óssea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	20	15	20	18	20	25	20	22

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 Audiologia Clínica e Ocupacional
 CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
 Fonoaudiólogo
 CRFa 5 - 5297 - 6

Assinatura eletrônica :AE2E624A4A41E4A85BCBCD20969B6B03

 Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	15	10	15	13	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiometrítica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Rafael Carlos Contini
 ** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Ultima Aferição :12/08/2025

Protocolo : 26012009374048

Data : 20/01/2026

Paciente : RAFAEL CARLOS CONTINI

Nasc.: 23/06/1982 RG : JONI HENZ-

CPF : 96582758187

Exame : ELETROCARDIOGRAMA ECG

Resultado

FC = 72BPM (VARIA DE DE 50 A 100BPM, DE ACORDO COM AS ÚLTIMAS DIRETRIZES DE ECG DA SBC).

P-R = 0,12S (NORMAL = 0,10 A 0,20S), P SINUSAL (ONDA P SINUSAL SE POSITIVA E, D1, D2, D3, AVF).

QRS = 0,12S (NORMAL = 0,07 A 0,11S) OBS: Q PATOLÓGICA SE AMPLITUDE FOR PELO MENOS 25% DA ONDA R.

QTC = 0,39S (NORMAL = 0,34 A 0,45S P/ HOMENS A 0,47S P/ MULHERES).

RITMO SINUSAL.

Impressão diagnóstica

RITMO SINUSAL

BLOQUEIO DE RAMO DIREITO

DRA. JAMILA LEITE XAVIER

Cardiologista CRM MT 6422 RQE 4016 MT

Dra. Jamila L. Xavier

1354145504192379067293

CRM-MT 6422

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=89042023354145504192379067293>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇAO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT

FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR



Protocolo : 26012009503448

Data : 20/01/2026

Paciente : RAFAEL CARLOS CONTINI

Nasc. : 23/06/1982 RG : JONI HENZ-

CPF : 96582758187

Exame : ELETROENCEFALOGRAAMA CLINICO

Resultado

A ATIVIDADE ELÉTRICA CEREBRAL DE REPOUSO MOSTROU-SE SIMÉTRICA ENTRE ÁREAS HOMÓLOGAS, ORGANIZADA, CONSTITUÍDA POR UM RITMO ALFA DOMINANTE, 09-10HZ DE MÉDIA AMPLITUDE, COM PREDOMÍNIO NAS REGIÕES POSTERIO.

AUSÊNCIA DE ATIVIDADE EPILEPTIFORME.

DURANTE TODO O DECORRER DO EXAME, MESMO COM A ATIVAÇÃO PELA HIPERPNÉIA, NÃO FORAM REGISTRADOS GRAFOELEMENTOS PATOLÓGICOS.

ELETROENCEFALOGRAAMA DIGITAL, REALIZADO DURANTE VIGÍLIA, EM CONDIÇÕES TÉCNICAS SATISFATÓRIAS.

Impressão diagnóstica

DENTRO DOS PARÂMETROS NORMAIS.

DR. CESAR ANDROLAGE
Neurologista CRM 7432 MT RQE 4011 MT
CRM-MT 7432

v1.0 Chave:<http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=705348401308973774577223839570>

AV. GENERAL MELLO, 227 - POÇÃO - CEP 78015-300 - CUIABÁ - MT
FONE: (65) 3055-2051 - IMAGGI@IMAGGI.COM.BR

