

Exame n.º :792677


CPF :124.361.724-12
CNPJ :57.083.502/0001-40
Nascimento :22/08/1995
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 20/01/2026

Paciente :Lucas Ramos da Silva
Razão :ELETRO CUIABA LTDA
Idade : 30 anos
Setor :GERAL
Função :ELETRICISTA MONTADOR DE PAINEIS

RG :32537441/SSP MT

Audiometria

Orelha Direita

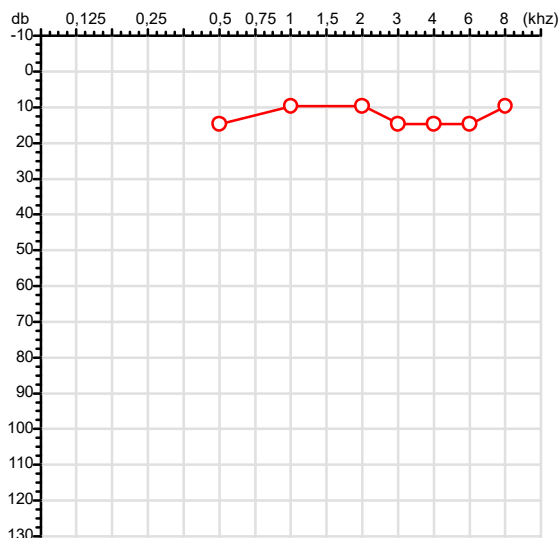

Aérea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	10	15	15	15	10

Ossea

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais


Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	10	12	15	15	15	15

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Orelha Esquerda

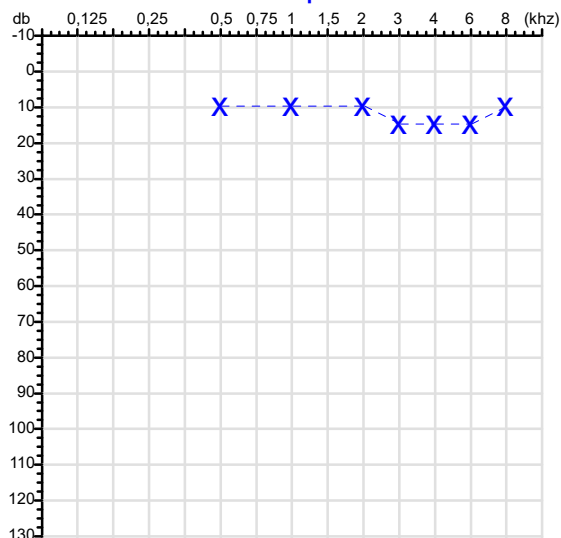

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	10	10	10	15	15	15	10

Khz	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Khz	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	10	10	10	10	15	15	15	15

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :8461121B8AA19F8035FE9D02965BC873

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Lucas Ramos da Silva

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 57083502000140 Fantasia : ELETRO CUIABA LTDA
Razão Social : ELETRO CUIABA LTDA
Endereço : RUA CALDAS NOVAS N.º 30 Complemento : QUADRA13 L 23
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78085392

Funcionário

Nome : Lucas Ramos da Silva Setor: GERAL
CPF : 12436172412 Cargo: ELETRICISTA MONTADOR DE PAINEIS
RG : 32537441 / SSP MT Nascimento: 22/08/1995

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/13

OE: 20/13

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : J1

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: NORMAL

Cuiabá 20 de janeiro de 2026

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315

Autenticação Assinatura :567F0A45B3896AD5FA1E49D06127AED3
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Cod.: 567711	Paciente: Lucas Ramos da Silva	Sexo: Masculino	Idade: 30 (A)
Atendido em: 20/01/2026	Profissional Solicitante: Dr.(a) Rafael Correa da Costa	Cadastro de Pessoas Físicas: CPF: 12436172412	Convênio: Hismet

HEMOGRAMA

Método: Automação XNL550 Material: PLASMA EDTA Coletado em: 20/01/2026 Liberado em: 20/01/2026 13:40

Eritrograma

		Valores de Referência
Hemácias em milhões/ mm ³:	4,29	4,30 a 5,70/mm ³
Hemoglobina em g/dL.....:	13,0	13,5 a 17,5g/dL
Hematócrito em %.....:	36,3	39,0 a 50,0%
Vol. Glob. Média em fl.....:	84,6	80,0 a 95,0fl
Hem. Glob. Média em pg.....:	30,3	26,0 a 34,0pg
C.H. Glob. Média em g/dL.....:	35,8	31,0 a 36,0g/dL
RDW.....:	13,7	11,0 a 15,0%

Leucograma

				Valores de Referência
Leucócitos.....:	4.310/mm³			3.500 a 10.000/mm ³
Neutrófilos.....:	33,9%	1.461/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Blastos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Promielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Mielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Metamielocitos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Bastões.....:	0,0%	0/mm³	0 a 6	0 a 600
Segmentados.....:	33,9%	1.461/mm³	50 a 70	2000 a 7000
Eosinófilos.....:	1,4%	60/mm³	2 a 4	80 a 600
Basófilos.....:	0,9%	39/mm³	0 a 2	0 a 200
Linfócitos típicos.....:	52,4%	2.258/mm³	25 a 35	1000 a 3500
Linfócitos atípicos.....:	0,0%	0/mm³	0	0
Monócitos.....:	11,4%	491/mm³	2 a 10	400 a 1000

Plaquetas

Plaquetas.....:	228.000/mm³	150.000 a 450.000/mm ³
VPM.....:	10,3/fl	6,7 a 10,0fl
Plaquetócrito.....:	0,240%	0,10 a 0,50%
PDW.....:	11,3	15,0 a 17,9%



Assinado Digitalmente



Dra. Julia Cristina da Silva
Biomédica
CRBM - 24963

A interpretação de qualquer teste com finalidade diagnóstica ou prognóstica depende de avaliação conjunta dos dados clínicos e da história médica do paciente.

Responsável Técnico: Bruno Bini Napoleão - CRBM 2121

Endereço: Av. General Vale,350, Bandeirantes.
Telefone:65-99295 3662