



ATESTADO DE ACUIDADE VISUAL

CNPJ : 39904147000141 Fantasia : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Razão Social : CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Endereço : AV SAO SEBASTIAO N.º 3567 Complemento : QUARTEL COWORKING
Cidade / UF : CUIABÁ / MT CEP : 78045000

Funcionário

Nome : Jose Roberio da Silva Santana Setor: OPERACIONAL - HIDRAULICA
CPF : 11050176561 Cargo: ENCANADOR
RG : / Nascimento: 30/07/2001

Ficha de Acuidade Visual

Longe

Método de avaliação : Escala Optométrica de Snellen

SEM CORREÇÃO

OD: 20/10

OE: 20/200

COM CORREÇÃO

OD: /

OE: /

Perto

Método de avaliação : Tabela de Jaeger

CORREÇÃO : NÃO

RESULTADO OLHO DIREITO : J1

RESULTADO OLHO ESQUERDO : Ausente

Teste Cromático

Visão Cromatica: NORMAL

Usa lente/óculos: Não

Resultado: ALTERADO

Cuiabá 20 de janeiro de 2026

Dra. Carolina Vieira Ormonde
Médica
CRM-MT 13330³

Dra. Carolina Vieira Ormonde
CRM-MT 13330
NIS 19030722315

Autenticação Assinatura :E051B7520F2ED509C143E22ADC708B6C
Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>


Exame n.º :792753

CPF :110.501.765-61
CNPJ :39.904.147/0001-41
Nascimento :30/07/2001
Motivo :Demissional
Repouso :14h
Data do Exame : 20/01/2026

Paciente :Jose Roberio da Silva Santana
Razão :CONSORCIO JOTA ELE / MBM
Idade : 24 anos
Setor :OPERACIONAL - HIDRAULICA
Função :ENCANADOR

RG :/

Orelha Direita

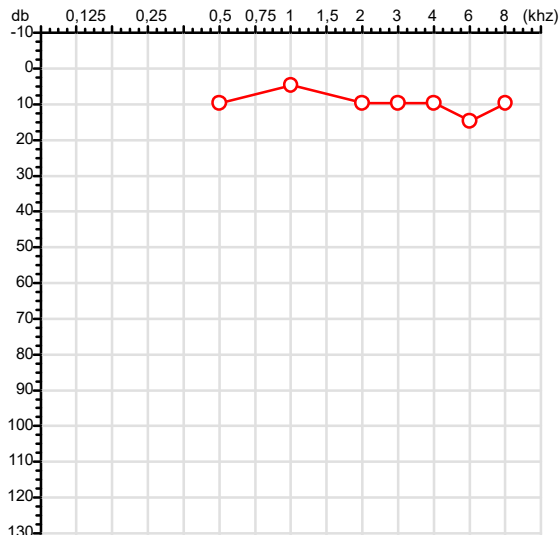

Aérea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	10	5	10	10	10	15	10

Ossea

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	10	5	10	8	10	10	15	12


Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

Orelha Esquerda

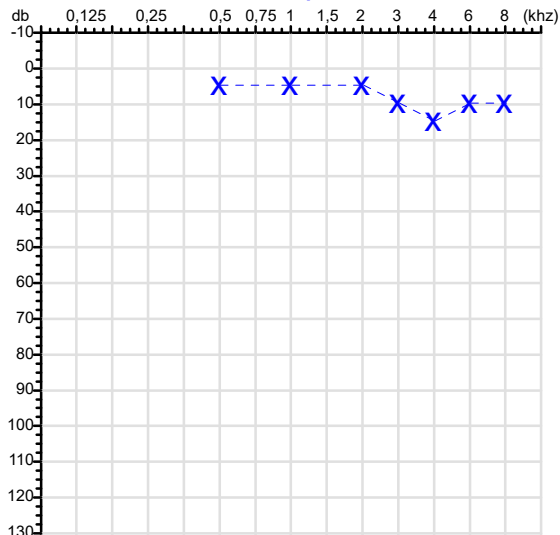

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	5	5	5	10	15	10	10

KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	5	5	5	5	10	15	10	12

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :61AA9F6C1E61FC8895E4F55B270B6CDC

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Jose Roberio da Silva Santana

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM



Última Aferição :12/08/2025

Nome	JOSE ROBERIO DA SILVA SANTANA		ID1	792753	Sexo	Masculino	Idade	24,4	Peso (kg)	75,00	Altura (cm)	172,0
Agrupamento	--	D.O.B.	30/07/2001	--	BMI (kg/m2)	25,4	Fumante	Ex-fumante	Anos de Tabag...	1	Cig/Dia	2
Técnico	--	Médico	--	--	Classe 2	--	Etnia	--	Outros/Não Especificado			

CAPACIDADE VITAL FORÇADA

Imprimir Resultado dos testes	Definir previsão	Posição do Teste
11:17	GLI	SENTADO

		Meas.	Pred	% Pred	z score	
FVC	L	3,93	4,71	84		
FEV1	L	2,60	4,01	65		
FEV1/FVC%	%	66,1	85,7	77		
FEV1/Vcmax%	%	66,1	85,7	77		

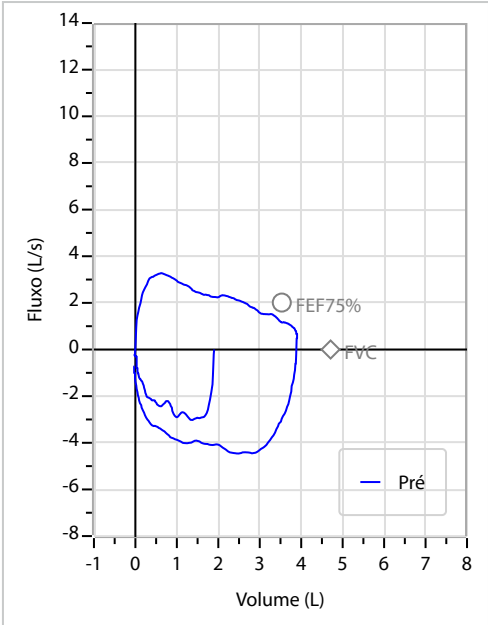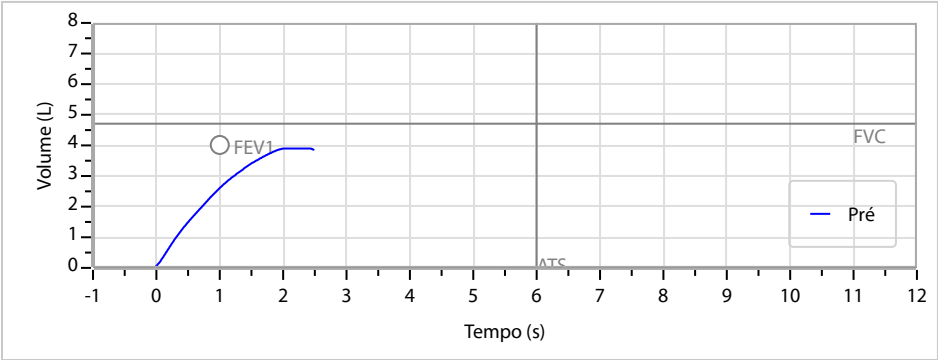

Interpretação
O indivíduo tem uma relação FEV1/FVC% de 66,1% que está abaixo dos limites normais enquanto um valor FVC de 3,93 L . A presença de uma POSSIVEL RESTRIÇÃO

Assinatura: _____

Protocolo : 2601201213129

Data : 20/01/2026

Paciente : JOSE ROBERIO DA SILVA SANTANA

Nasc. : 30/07/2001 RG : -

CPF : 11050176561

Exame : RX COLUNA LOMBO SACRA AP / PERFIL

Resultado

CORPOS VERTEBRAIS VISUALIZADOS COM MORFOLOGIA E TEXTURA HABITUAIS.
APÓFISES ESPINHOSAS, TRANSVERSAS E PEDÍCULOS SEM ANORMALIDADES.
TRANSIÇÃO LOMBOSSACRA DE ASPECTO NORMAL.
ESPAÇOS DISCAIS DENTRO DOS LIMITES DA NORMALIDADE.
AUSÊNCIA DE ASSIMETRIAS EVIDENTES OU ESCOLIOSE DA COLUNA.
LINHA DE PESO PROJETADO ANTERIOR A BASE DO SACRO.



Dr. Leandro M. Colmanetti

Médico Radiologista CRM 5995 MT RQE 4585 MT

v1.0 Chave: <http://sistema.imaggi.com.br/validar.php?chave=768598055007998948669090966088>

