


Exame n.º :793106

CPF :054.244.621-97
CNPJ :03.819.157/0011-03
Nascimento :08/04/2000
Motivo :Admissional
Repouso :14h
Data do Exame : 21/01/2026

Paciente :Vhictor Manoel Barros de Oliveira Mota
Razão :ATRATIVA ENGENHARIA LTDA
Idade : 25 anos
Setor :GERAL
Função :ENGENHEIRO CIVIL TRAINEE

RG :25803301/SEJUSP MT

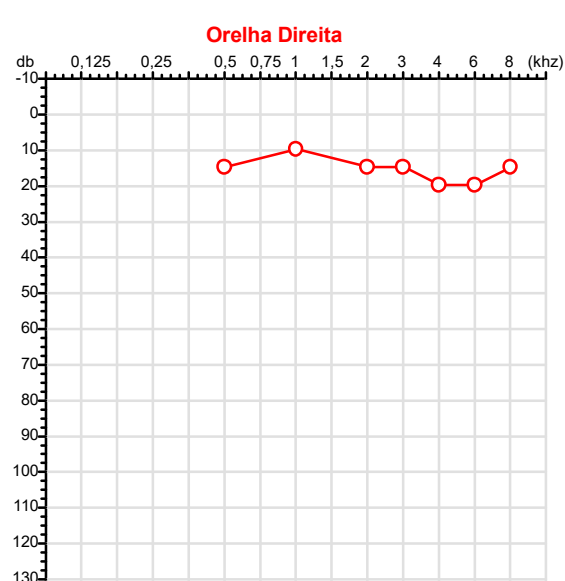

Aérea								
KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OD db	NDG	15	10	15	15	20	20	15

Ossea							
KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OD db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG


Médias Tritonais								
KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OD db	15	10	15	13	15	20	20	18

Laudo Clínico OD

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Audiometria

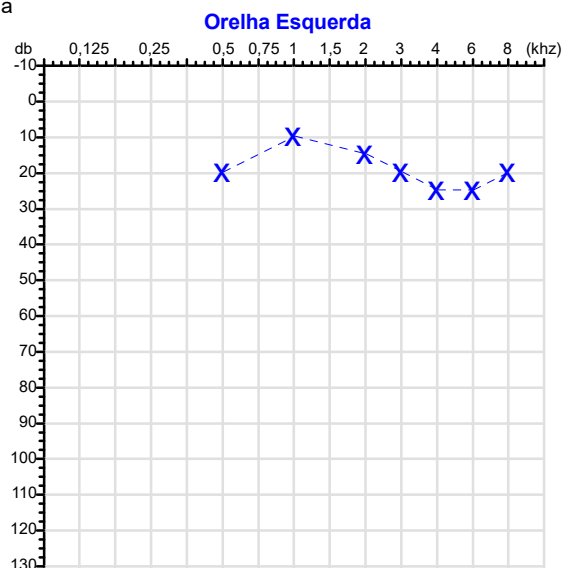

Aérea								
KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6	8
OE db	NDG	20	10	15	20	25	25	20

Ossea							
KhZ	0,25	0,5	1	2	3	4	6
OE db	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG	NDG

Médias Tritonais								
KhZ	0,5	1	2	=	3	4	6	=
OE db	20	10	15	15	20	25	25	23

Laudo Clínico OE

Audição normal

Classificações: tipo de perda auditiva (Silman e Silvermam - 1997), grau de perda auditiva média 500khz, 1000khz e 2000khz (Lloyd e Kaplan - 1978) e configuração audiométrica (Silman e Silverman - 1997 - adaptada de Carhart, 1945 e Lloyd e Kaplan, 1978)

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
Audiologia Clínica e Ocupacional
CRFa 5-5297-8

Emanuel Sempio
Fonoaudiólogo
CRFa 5 - 5297 - 8

Assinatura eletrônica :6E65195048A4CB1FAED23A033C996A93

Para validar a assinatura : <https://sistema.hismet.com.br/validacao.php>

Vhictor Manoel Barros de Oliveira Mota

** Assinado por biometria **

Modelo do Audiometro :AVS500 - VIBRASOM

Última Aferição :12/08/2025